
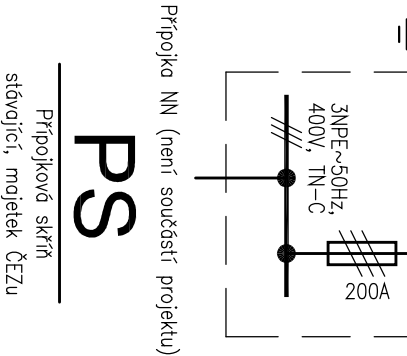



Elektroměrový rozváděč RE

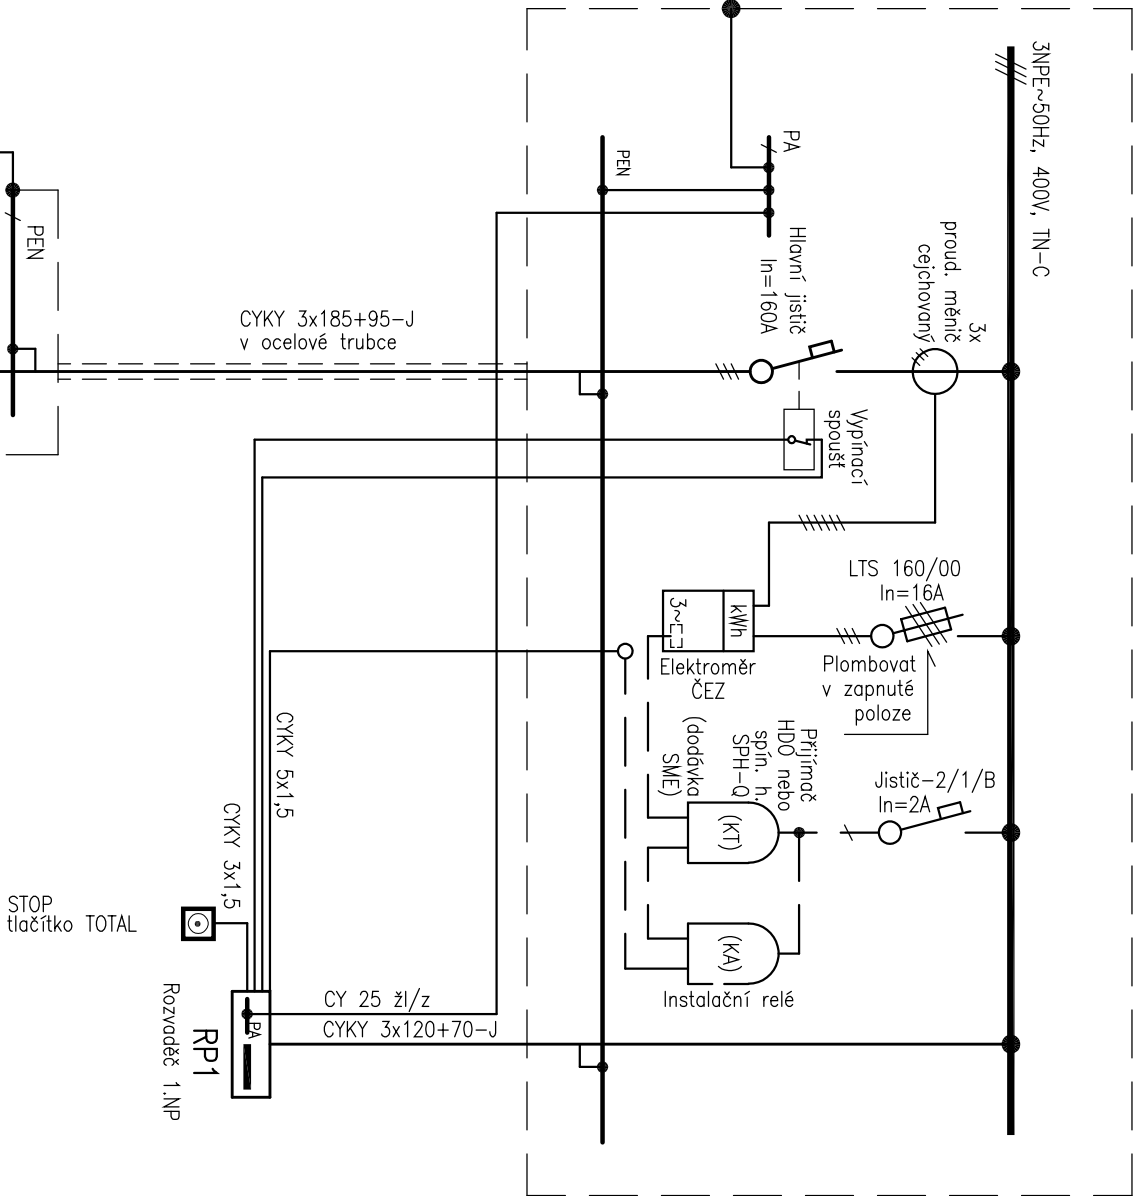

Poznámka



Napěťová soustava 3PEN~50Hz,400V; TN–C. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN. Rozváděč RE je oceloplechový, zapuštěný, vyrobený dle zásad SME. Rozváděč je ve skříňovém provedení. Výška rozváděče 2250mm, hloubka do 350mm, šířka 600mm. Krytí IP40/IP20.

RE

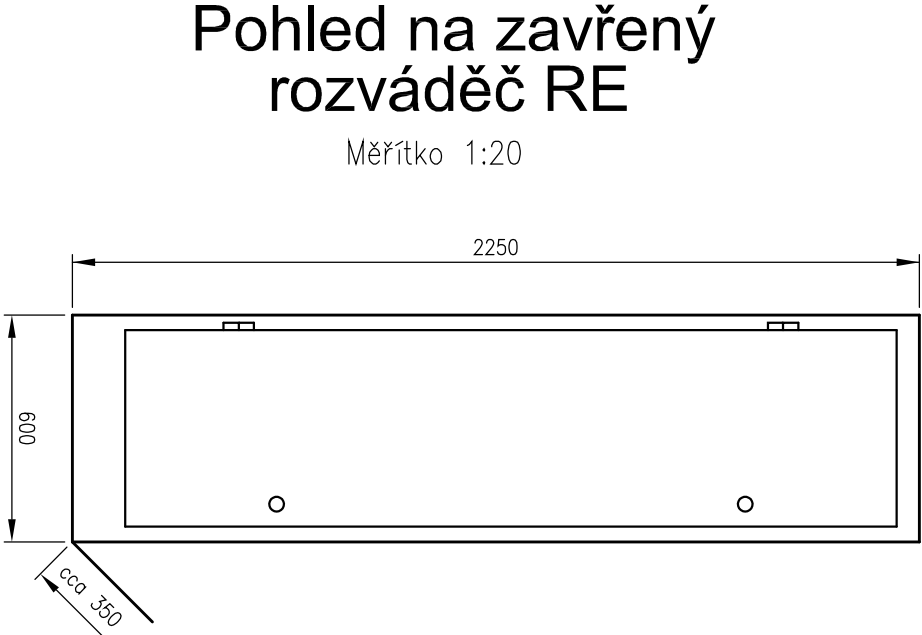

Požární odolnost rozváděče EI 30 Sm DP1

Rozváděč je nutno provést kouřotěsný se zaručenou požární odolností 30 min.

NÁZEV AKCE :  Zpracování PD - Rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, k.ú. Místek	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	Ing. Kania Jan	Mazurková Jarmila	Ing. Foldyna David
			
	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Místek, parc. č. 151/1		
	MÍSTO STAVBY : Hlavní 111, 738 01 Frydek-Místek		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frydek - Místek Radniční 1148 738 01, Frydek-Místek			
OBJEKT :  SO 01 Rekonstrukce budovy knihovny	ARCHIV 19/18		
	STUPEN  DPS		
	DATUM  11/2019		
	Č. ZAKÁZKY  19/18		
ČÁST :  D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	MĚŘITKO  –		
	ARCHIVNÍ ČÍSLO : 19/18-D.1.4.4.b-		
OBSAH :  ROZVADĚČ RE	Č.V. 07		