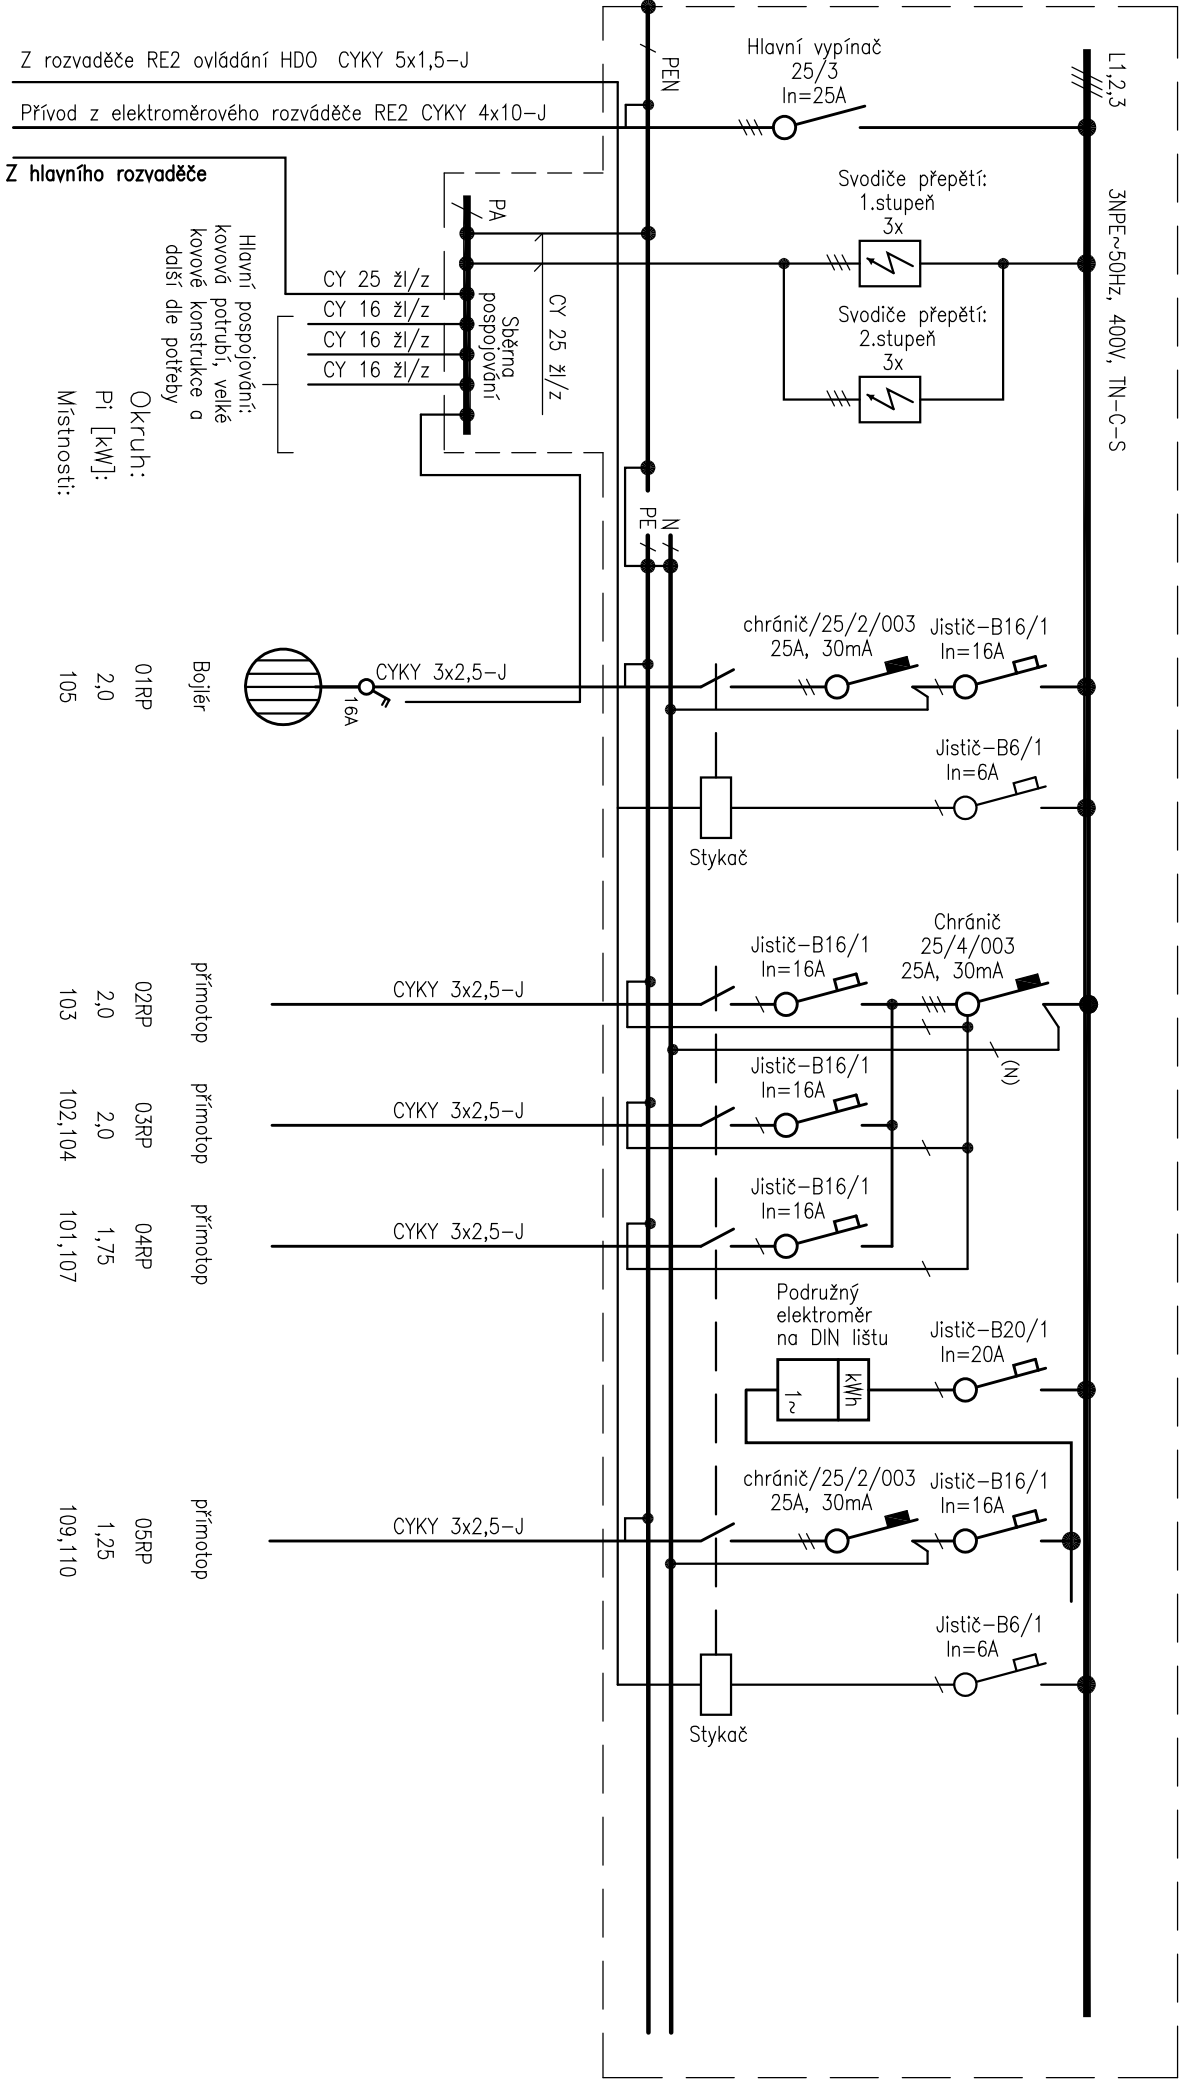




Rozvaděč RP



Poznámka

Napětová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN. Vybrané okruhy jsou sdrůženě vybaveny proudovými chrániči. Rozváděč je navržen pro 4 řady přístrojových lišt se 24 přístrojovými moduly v každé řadě. Je proveden jako zapuštěný. Krytí IP40/IP20. Přívod i vývody nahoru.

- Instalovaný výkon: Pi = 9,0 kW
- Koeficient soudobosti: β = 1
- Výpočtové zatížení: Pv = 9,0 kW
- Výpočtový proud: Iv = 13,6 A (cos fí=0,9)

NÁZEV AKCE : Rozšíření centrálního hřbitova ve Frydku - projektová dokumentace	ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	Ing. Kania Jan		Mazurková Jarmila	Ing. Foldyna David
				
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frydek - Místek, č. 634956			
	MÍSTO STAVBY : Frydek - Místek, č. 598003			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frydek - Místek Radniční 1148, 738 01 Frydek - Místek				
ARCHIV				
STUPEN DPS				
DATUM		PARÉ		
ŘÍJEN 2019				
Č. ZAKÁZKY				
PPS -02/17				
MĚŘÍTKO				
--				
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS -02/17-D.1.4.4.b-		Č. V. 07		