



NAPOJENÍ VÝTLAKU DO  
STOKY "C" V JEJÍ Š175

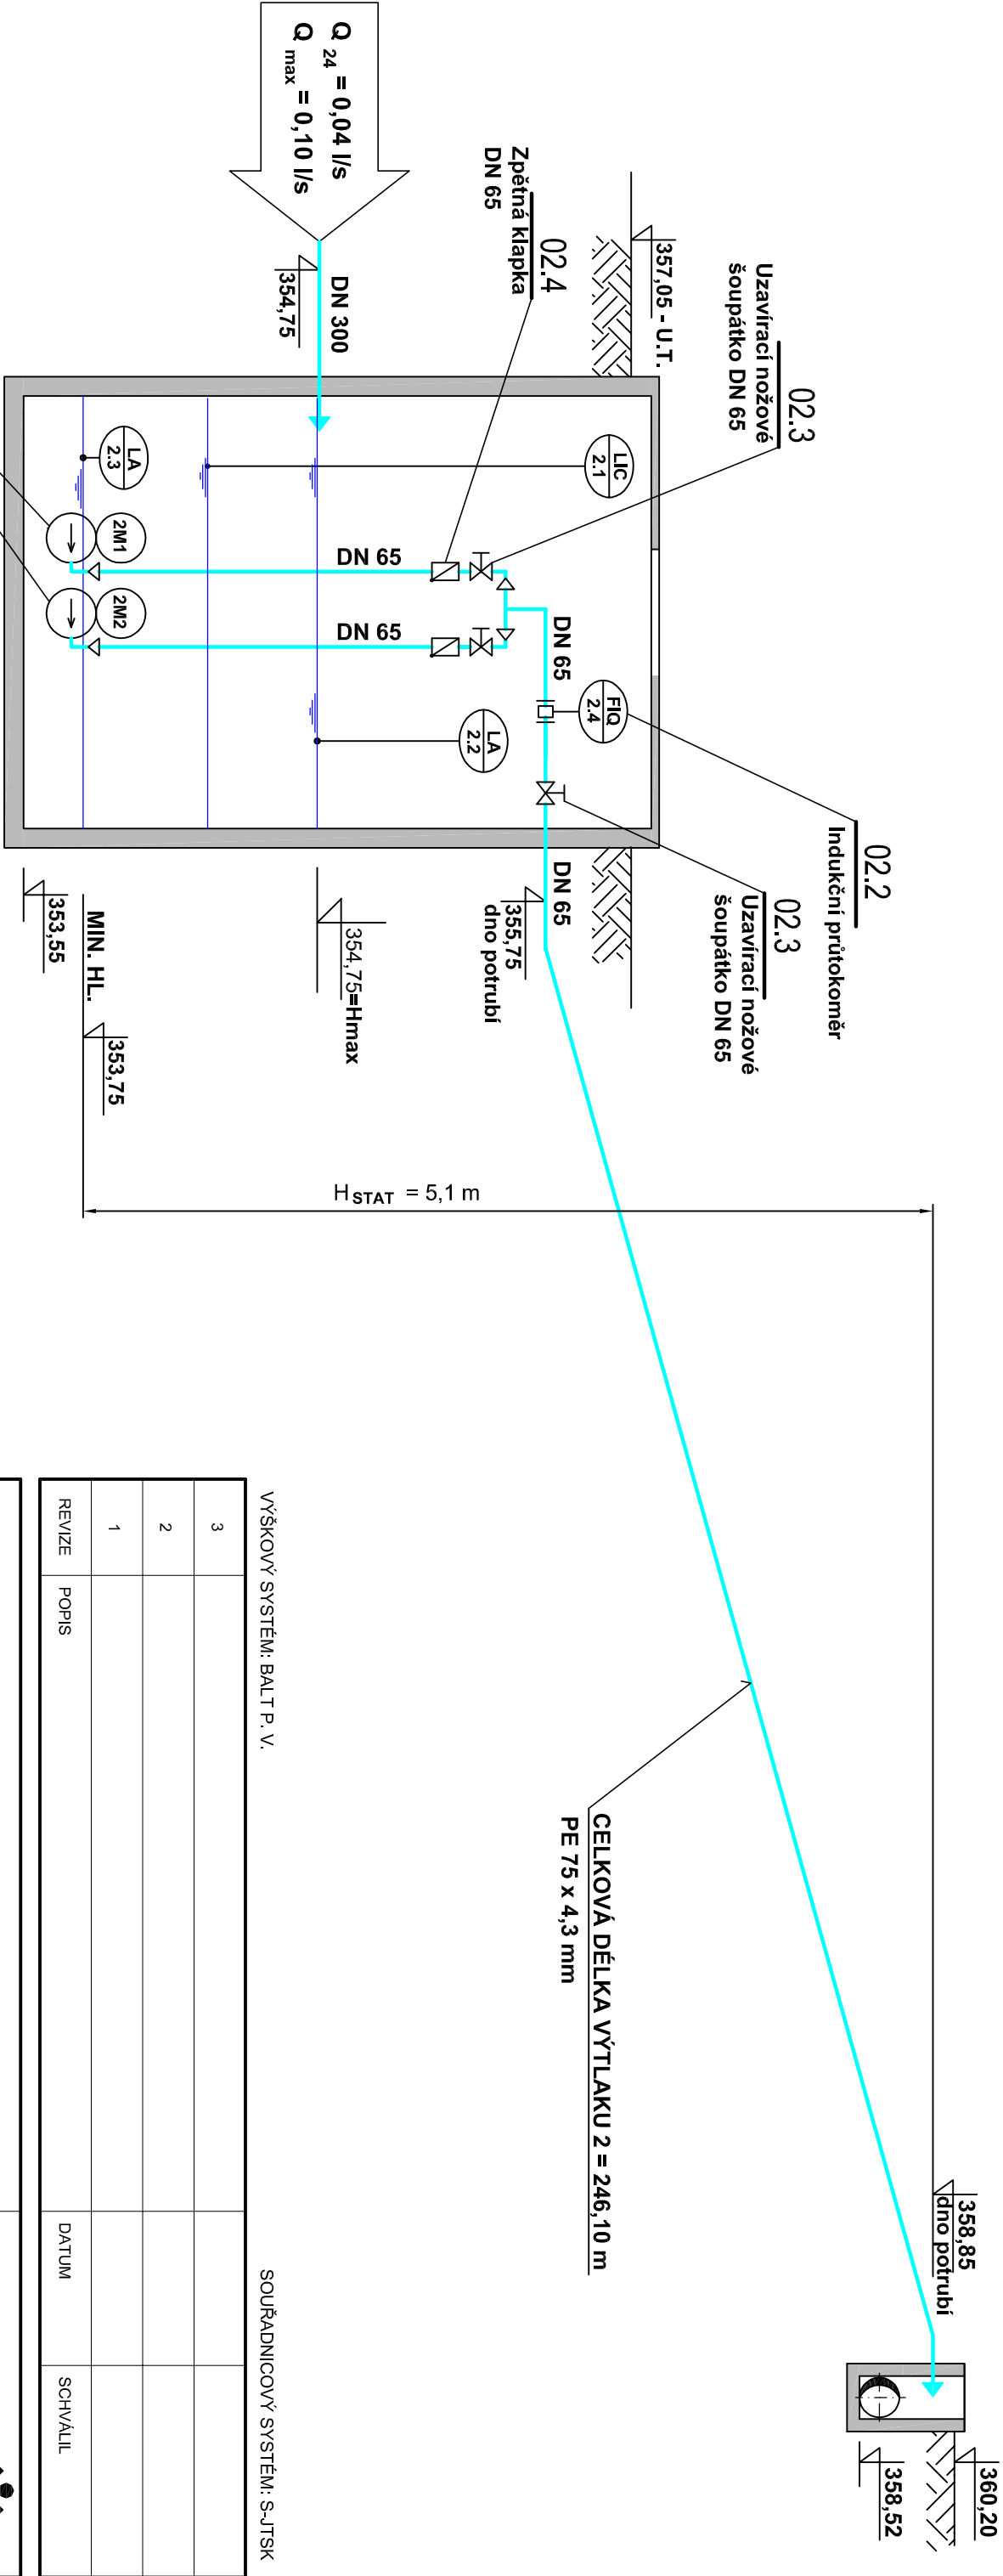

LEGENDA MĚŘÍČÍCH OBVODŮ :

- Analogový senzor, měření hladiny v provozní nádrži
- Plovákový spínač, elektrodové spínací zařízení - indikace nástupu hladiny
- Indukční průtokoměr

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava					SWECO 			
Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz								
VYPRACOVAL	Ing. Jan Svítíl	HIP	Ing. Martin Jonášta		T. KONTROLA	Ing. M. Machovec		
PROJEKTANT	Ing. Jan Svítíl	ŘEDITEL DIVIZE		Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	11/2017		
OBJEDNATEL	Statutární město Frýdek-Místek				OKRES	Frýdek-Místek		
AKCE:  Odkanalizování oblasti povodí Olešné - kanalizace obce Chlebovice Frýdek-Místek				ČÍSLO ZAKÁZKY			217052 01 01	
				STUPEŇ			DPS	
				FORMÁT			2xA4	
				MĚŘÍTKO			-	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO			0538/17/3	
ČÁST STAVBY	PS02 ČERPAČÍ STANICE ČS2				SO/PS	DPS 02.1		
PŘÍLOHA:  STROJNĚ - TECHNOLOGICKÉ SCHEMA					ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.1.2.3		

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpis zpracovatelů jsou připojeny pouze k výštku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).