

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:



Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S


Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE		MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239 rekonstrukce elektroinstalací				SINU ^{TECH}															
VYPRACOVAL		RADIM BLAŽÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK													
MÍSTO		Gogolova 239, Frýdek-Místek										PARE									
INVESTOR		Statutární město Frýdek-Místek, Rodniční 1148, Frýdek-Místek																			
ČÁST		D.1.4.a		DATUM		06/2021		ZAKÁZKA		2021/77		STUPEŇ		DPS		FORMAT		2xA4		MĚŘITKO	
ČÁST		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU		D.1.4.a-16							
PŘÍLOHA		Rozvodnice RA23 - schéma zapojení - část 1/2																			

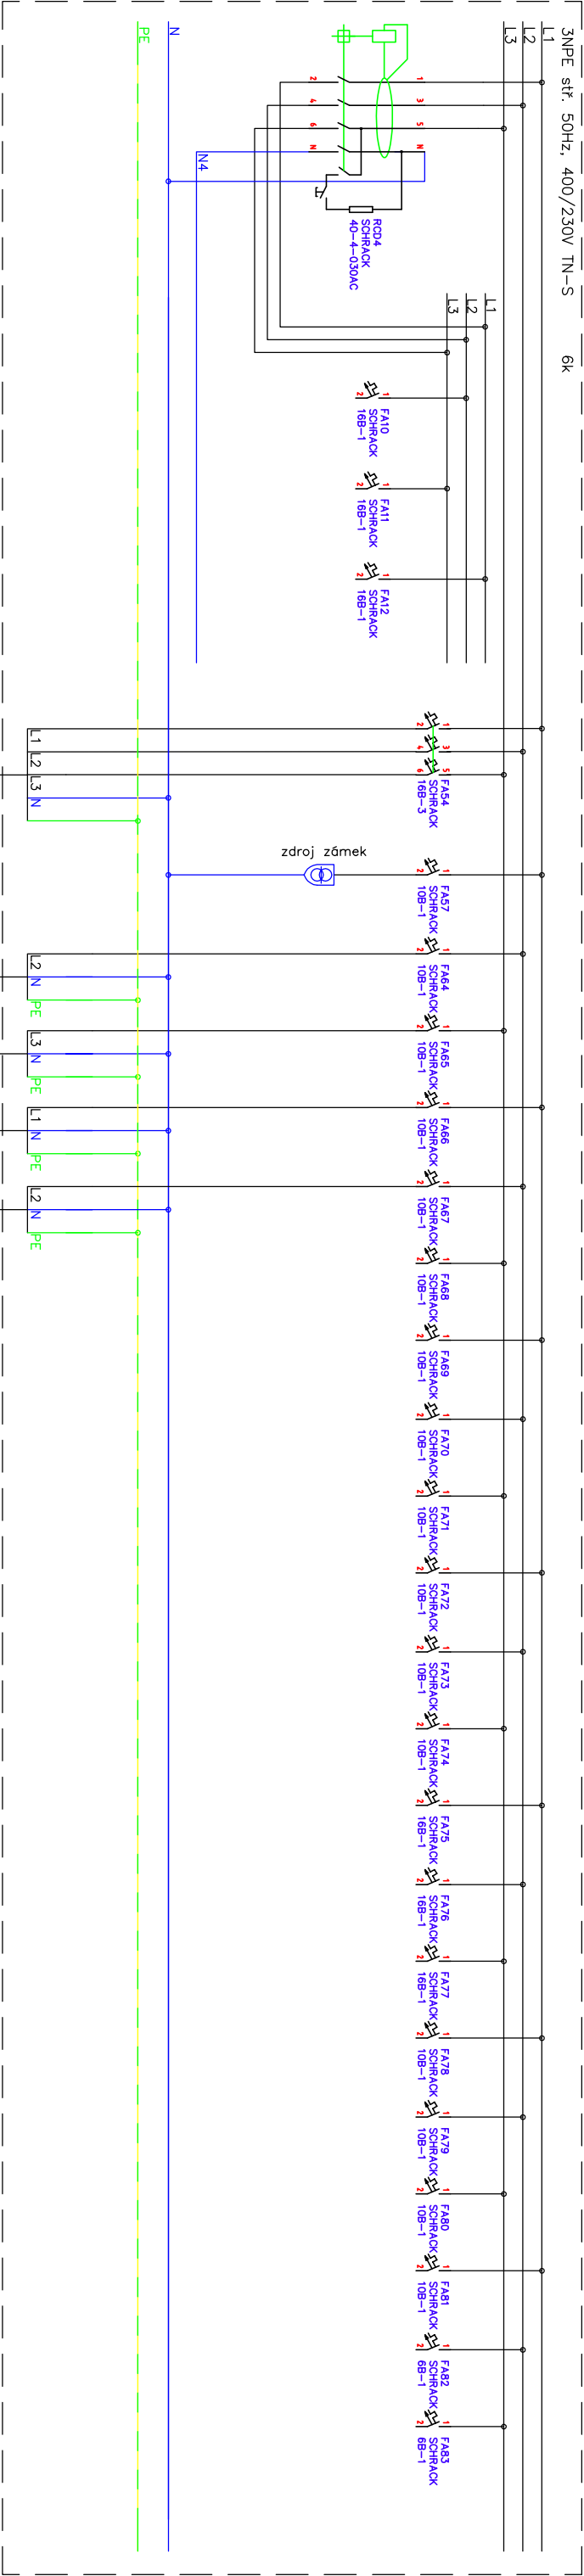

REZERVA 230V/16A	10
REZERVA 230V/16A	11
REZERVA 230V/16A	12
VÝTAH /2.11/	54
ELEKTRICKÝ ZÁMEK	57
OSVĚTLENÍ /2.05/	64
OSVĚTLENÍ /2.06/	65
OSVĚTLENÍ /2.08–2.11/	66
OSVĚTLENÍ /2.14/	67
REZERVA 230V/10A	68
REZERVA 230V/10A	69
REZERVA 230V/10A	70
REZERVA 230V/10A	71
REZERVA 230V/10A	72
REZERVA 230V/10A	73
REZERVA 230V/10A	74
REZERVA 230V/10A	75
REZERVA 230V/10A	76
REZERVA 230V/10A	77
REZERVA 230V/10A	78
REZERVA 230V/10A	79
REZERVA 230V/10A	80
REZERVA 230V/10A	81
REZERVA 230V/10A	82
REZERVA 230V/10A	83

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE	MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239 rekonstrukce elektroinstalací																		
VYPRACOVAL	RADIM BLÁŽÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLÁŽÁK				PARE								
MÍSTO														Gogolova 239, Frýdek–Místek					
INVESTOR														Statutární město Frýdek–Místek, Rodniční 1148, Frýdek–Místek					
ČÁST		D.1.4.a		DATUM		06/2021		ZAKÁZKA		2021/77		STUPEŇ		DPS		FORMÁT		MĚŘÍTKO	
ČÁST		PŘÍLOHA		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										Rozvodnice RA23 - schéma zapojení - část 2/2		ČÍSLO VÝKRESU		D.1.4.a-16	