
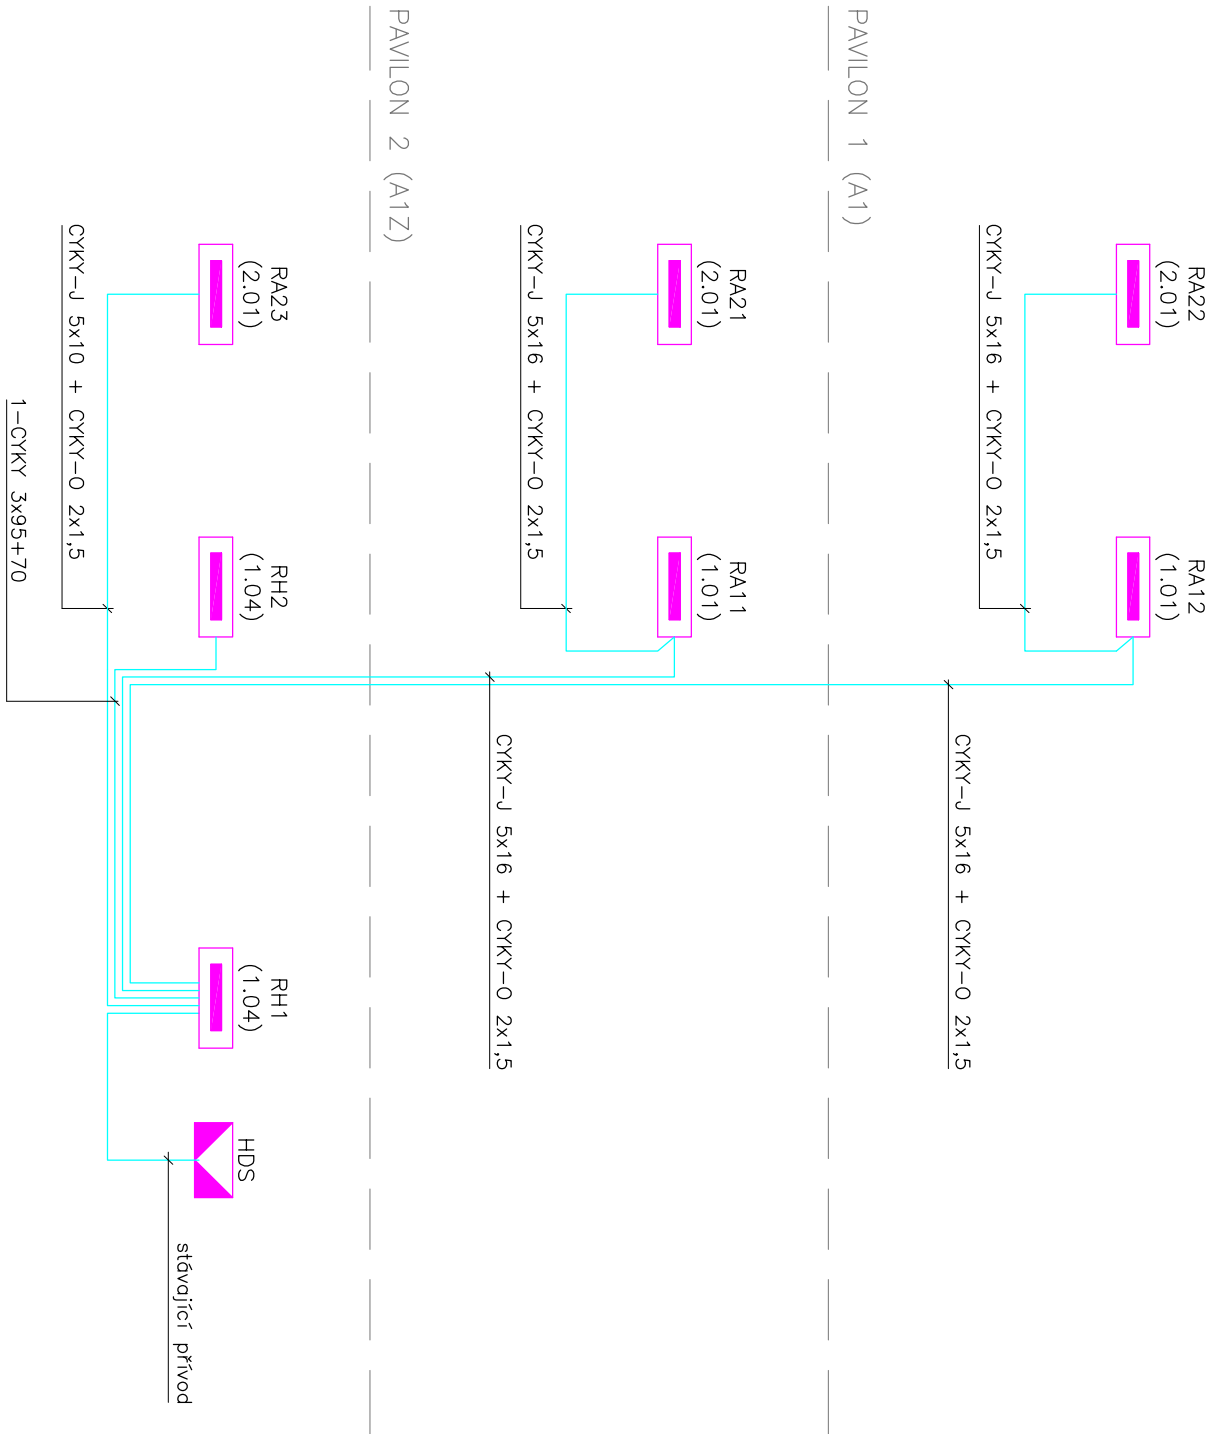


LEGENDA


-  rozvoděč silnoproudý
- RE** rozvaděč pro obchodní měření
- HDS** přípojková skříň HDS
- RH1** hlavní rozvaděč
- RH2** hlavní rozvaděč kuchyně a 1.NP bloku AH1
- RAxx** podružný patrový rozvaděč

LEGENDA ČAR:

 běžná kabeláž CYKY



LEGENDA

-  rozvoděč silnoproudý
- RE** rozvaděč pro obchodní měření
- HDS** přípojková skříň HDS
- RH1** hlavní rozvaděč
- RH2** hlavní rozvaděč kuchyně a 1.NP bloku AH1
- RAxx** podružný patrový rozvaděč

LEGENDA ČAR:

 běžná kabeláž CYKY




ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-C-S
- 3PEN stř. 50Hz, 400/230V TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE	MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239 rekonstrukce elektroinstalací				
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK	
MÍSTO	Gogolova 239, Frýdek-Místek				PARE
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Rodniční 1148, Frýdek-Místek				
ČÁST	D.1.4.a	DATUM	06/2021	ZAKÁZKA	2021/77
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2xA4
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA	Blokové schéma rozvaděčů				D.1.4.a-9