

Pohled jihovýchodní

Pohled jihozápadní





POZNÁMKA

- VÝKRESY NENAHRADZÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ KÓTY JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT
- V PŘÍPADĚ ZJISTĚNÍ JAKÝCHKOLI ROZDÍLNOSTI V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROJEKTU JE NUTNÉ NESROVNALOST VYŘEŠIT NA KONTROLNÍM DNI
- BOURACÍ PRÁCE JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- DEFINITIVNÍ OSAZENÍ VÝPINAČŮ, ZÁSUVEK, EL. KRABIC ... JE NUTNÉ PŘED OSAZENÍM ODSOULASIT INVESTOREM
- PŘED BETONÁŽÍ ŽELEZOBETONOVÝCH STŘOPNÍCH DESEK JE NUTNÉ DO BEDNĚNÍ OSADIT PROTÁHOVACÍ EL. TRUBKY A KRABICE PODLE POŽADAVKŮ PROFESÍ ELEKTRO A SLABOPROD. V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH NEBUDOU VYŘEZÁVANY DŘÁŽKY DODATEČNĚ, ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ VÝZTUŽE.
- NEOZNAČENÉ PROSTUPY PRO PROFESÍ BUDOU VRTANY DODATEČNĚ
- TRASY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT
- VEŠKERÉ ROZVODY VEDENÉ V DŘÁŽKÁCH ZDÍVA BUDOU PO OSAZENÍ ROZVODU DOPLNĚNY MALTOU A ÚLOMKY CIHEL A VYROVNÁNY. DO LÍCOVÉ VRSTVY BUDE POD OMÍTKOU OSAZENO RABITZOVO PLETIVO.
- VEŠKERÉ ODPADNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ V TLOUŠTČE MIN. 20 MM
- V ROZÍCH A V OSTATNÍCH NAMAHAÝNÝCH MÍSTECH BUDOU DO OMÍTEK OSAZENY SYSTÉMOVĚ KOVOVÉ PODOMÍTKOVÉ OCHRANNÉ ROHOVÉ, UKONČOVACÍ A DILATAČNÍ LÍŠTY.
- VEŠKERÉ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PLOCHY BUDOU OPATŘENY OMÍTKOU POKUD NEBŮDÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO NĚCO JINEHO.
- V MÍSTĚCH VÝSKOVÉHO ODSKOKU V PODHLEDECH, BUDE BOČNÍ PLOCHA PROVEDENA ZE SÁDKOKARTONU
- DŘÁŽKY A PROSTUPY VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH NEJSOU ZNÁZORNĚNY

Legenda povrchů

- (A1) Fasáda stávající - kontaktní zateplovací systém, omítka tenkovrstvá silikonová hladká probarvená na kontaktní zateplovací systém z minerální vlny Fasádní silikonová barva probarvená ze stejného materiálu jako je na stávající fasádě domu. Před aplikací budou provedeny vzorky, které budou odsouhlaseny investorem
- (A2) Fasáda nová ve 3. nadzemním podlaží - kontaktní zateplovací systém, omítka tenkovrstvá silikonová hladká probarvená. Fasádní silikonová barva probarvená ze stejného materiálu jako je na stávající fasádě domu. Před aplikací budou provedeny vzorky, které budou odsouhlaseny investorem
- (B) Sokl - Vnější soklová fasádní omítka ze stejného materiálu jako je na stávající fasádě domu. Před aplikací budou provedeny vzorky, které budou odsouhlaseny investorem
- (C) Stávající ponechaná okna plastová plastová s dvojitým zasklením Uw=1,2 W/m2K.
- (D) Nová okna plastová ve 3. a 4. nadzemním podlaží s trojitým zasklením se součinitelem tepelného prostupu pod Uw=0,8 W/m2K. Zvuková neprůzvučnost oken Rw = 45 (-1,-5) dB T215 se
- (E) Nová okna dřevěná ve schodištovém prostoru okna s dřevěným rámem a dvojitým zasklením Uw= 1.2 W/m2K.
- (F) Stávající vstupní dveře do objektu zůstanou zachovány a budou doplněny kování podle PBR
- (G) Kovová požární klapka barva hnědá stejný odstín jako stávající oplechování
- (H) Stávající i nové klempířské výrobky (stávající oplechování parapetů oken v 1.PP, 1.NP a 2. NP, nové oplechování parapetů oken ve 3NP a v půdním prostoru, dešťové podokapní žláby včetně dešťových svodů ...), z žárové pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm plechu z výroby lakovaného - barva hnědá odstín podle stávajícího oplechování oken ve fasádě objektu
- (I) Střešní krytina ze svitkového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm plechu z výroby lakovaného - barva hnědá odstín podle stávajícího oplechování oken ve fasádě objektu. Šířka svitku 670 mm, šířka pásu 600 mm na dvojitou stojatou drážku
- (J) Zámečnické výrobky (stožár slaboproudu, záchytný systém, sněhové zábrany) budou žárové zinkované a opatřené transparentním ochranným uzavíracím nátěrem
- (K) Nerezové posuvné dveře výtahové šachty

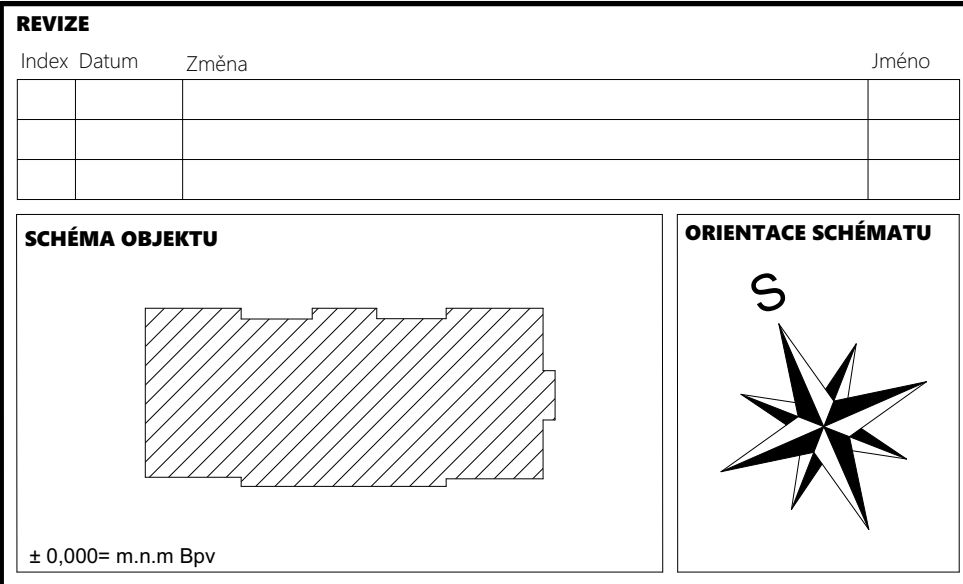

<div><div></div><div><div>QUALITY</div><div>GROUP</div></div></div>		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTRĚ			
STAVBA					
Rekonstrukce budovy Domov pro seniory Frydek-Místek					
MÍSTO STAVBY					
Boselská 401 Frydek-Místek 738 01		K.Ú.: 634556 OKRES: Frydek-Místek KRAJ: Moravskoslezský			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		AUTORIZACE			
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08979717, DIČ: sjwds6					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU					
Ing. Dan Lukášik, dan.lukasik@qualitygroup.cz, tel: 737 542 673					
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI					
Michala Rezaninová tel.: e-mail: michala.rezaninova@qualitygroup.cz					
STAVEBNÍK - INVESTOR		Č. SMLOUVY INVESTORA			
Státní ústřední nemocnice Frydek-Místek Radniční 1148, Frydek-Místek 738 01 IČO: 00296643		xxx			
		Č. SMLOUVY PROJEKTANTA			
		P-22-026-000			
OBJEKT		DATUM		PARÉ	
SO01		01/2023		MĚŘÍTKO	
ODBORNÁ ČÁST		150			
D.101.01 Architektonicko stavební řešení					
NÁZEV DOKUMENTU					
JZ A JV POHLED - NS					
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	duplik	část	výkres	profiše	název dokumentu
FM	DPS	D.101.01	21	ASŘ	JZ A JV POHLED - NS
					revize
					00