


ŘEŠENA ČÁST BUDOVY H

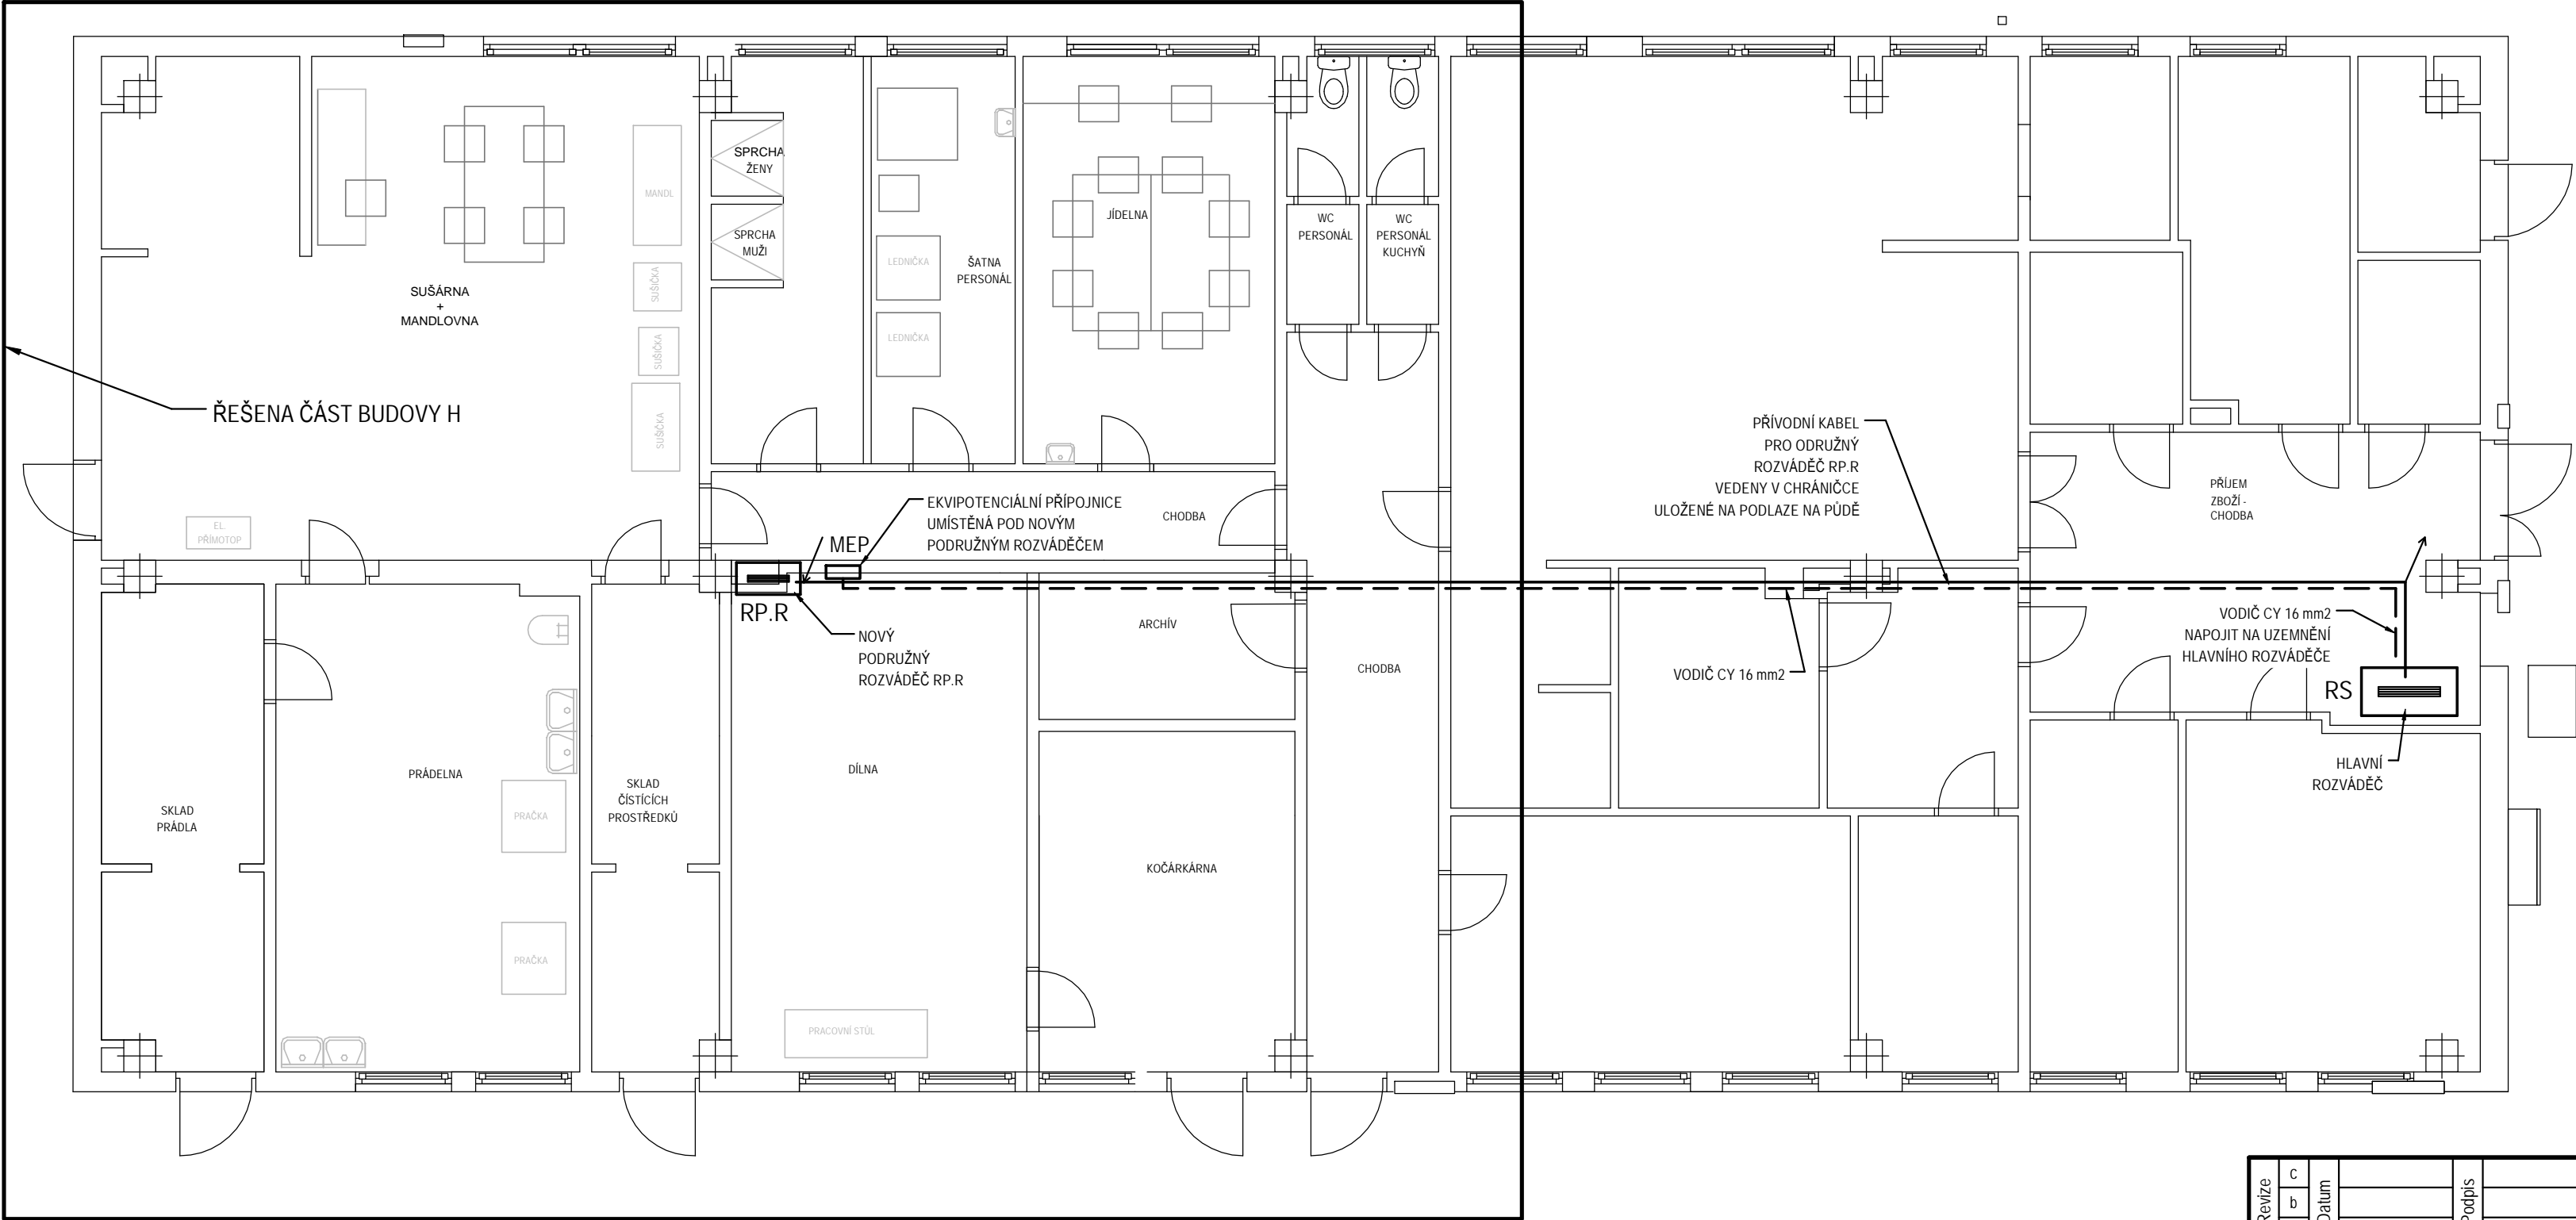

POZNÁMKA

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3/N/PE AC 400/230V TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA: KRYTÍM, IZOLACÍ  
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VNĚJŠÍ VLIVY: VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POPIS:

NOVÝ PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ RP.R NAPOJIT ZA STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE OZNAČENÉHO RS  
Z DOPLNĚNÉHO JISTÍČÍHO PRVKU. PŘÍVODNÍ KABEL PRO NOVÝ ROZVÁDĚČ VÉST  
Z ROZVÁDĚČE RS ULOŽENÝ POD OMÍTKOU, PRŮCHODEM PŘES STROP A STROPNÍ IZOLACI DO PŮDNÍHO  
PROSTORU. ZDE KABEL VÉST ULOŽENÝ V CHRÁNICIČE AŽ K MÍSTU NOVÉHO ROZVÁDĚČE RP.R. DÁLE OPĚT  
PROSTUPEM PŘES STROP A STROPNÍ IZOLACI DO PROSTORU  
CHODBY. NA CHODBĚ VÉST KABEL POD OMÍTKOU DO NOVÉHO ROZVÁDĚČE.

Revize	c		Datum		Podpis		Text		c
	b					b			
	a					a			
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.									
Zpracoval		Kontroloval		Schválil		TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Míru 274 739 61 Třinec tel. +420 558 384 111 info@tp.jrz.cz			
									
Objednatel	Statutární město Frýdek - Místek					Datum	10/2023		
Místo stavby	Brožiková 40, Frýdek - Místek					Stupeň	DPS		
Rekonstrukce elektroinstalace - budova H, jesle FM Elektro část						Měřítko	1:75		
						Číslo zakázky	66806038		
						Číslo seznamu	TP-S-346-23		
SITUAČNÍ SCHÉMA KABELOVÉ TRASY PŘÍVODŮ PRO ROZVÁDĚČ RP.R A PRO EKVP. PŘÍPOJNICI						Archivní číslo	TP-3-592-23		Poř. č. 07