


PAVILON "H"

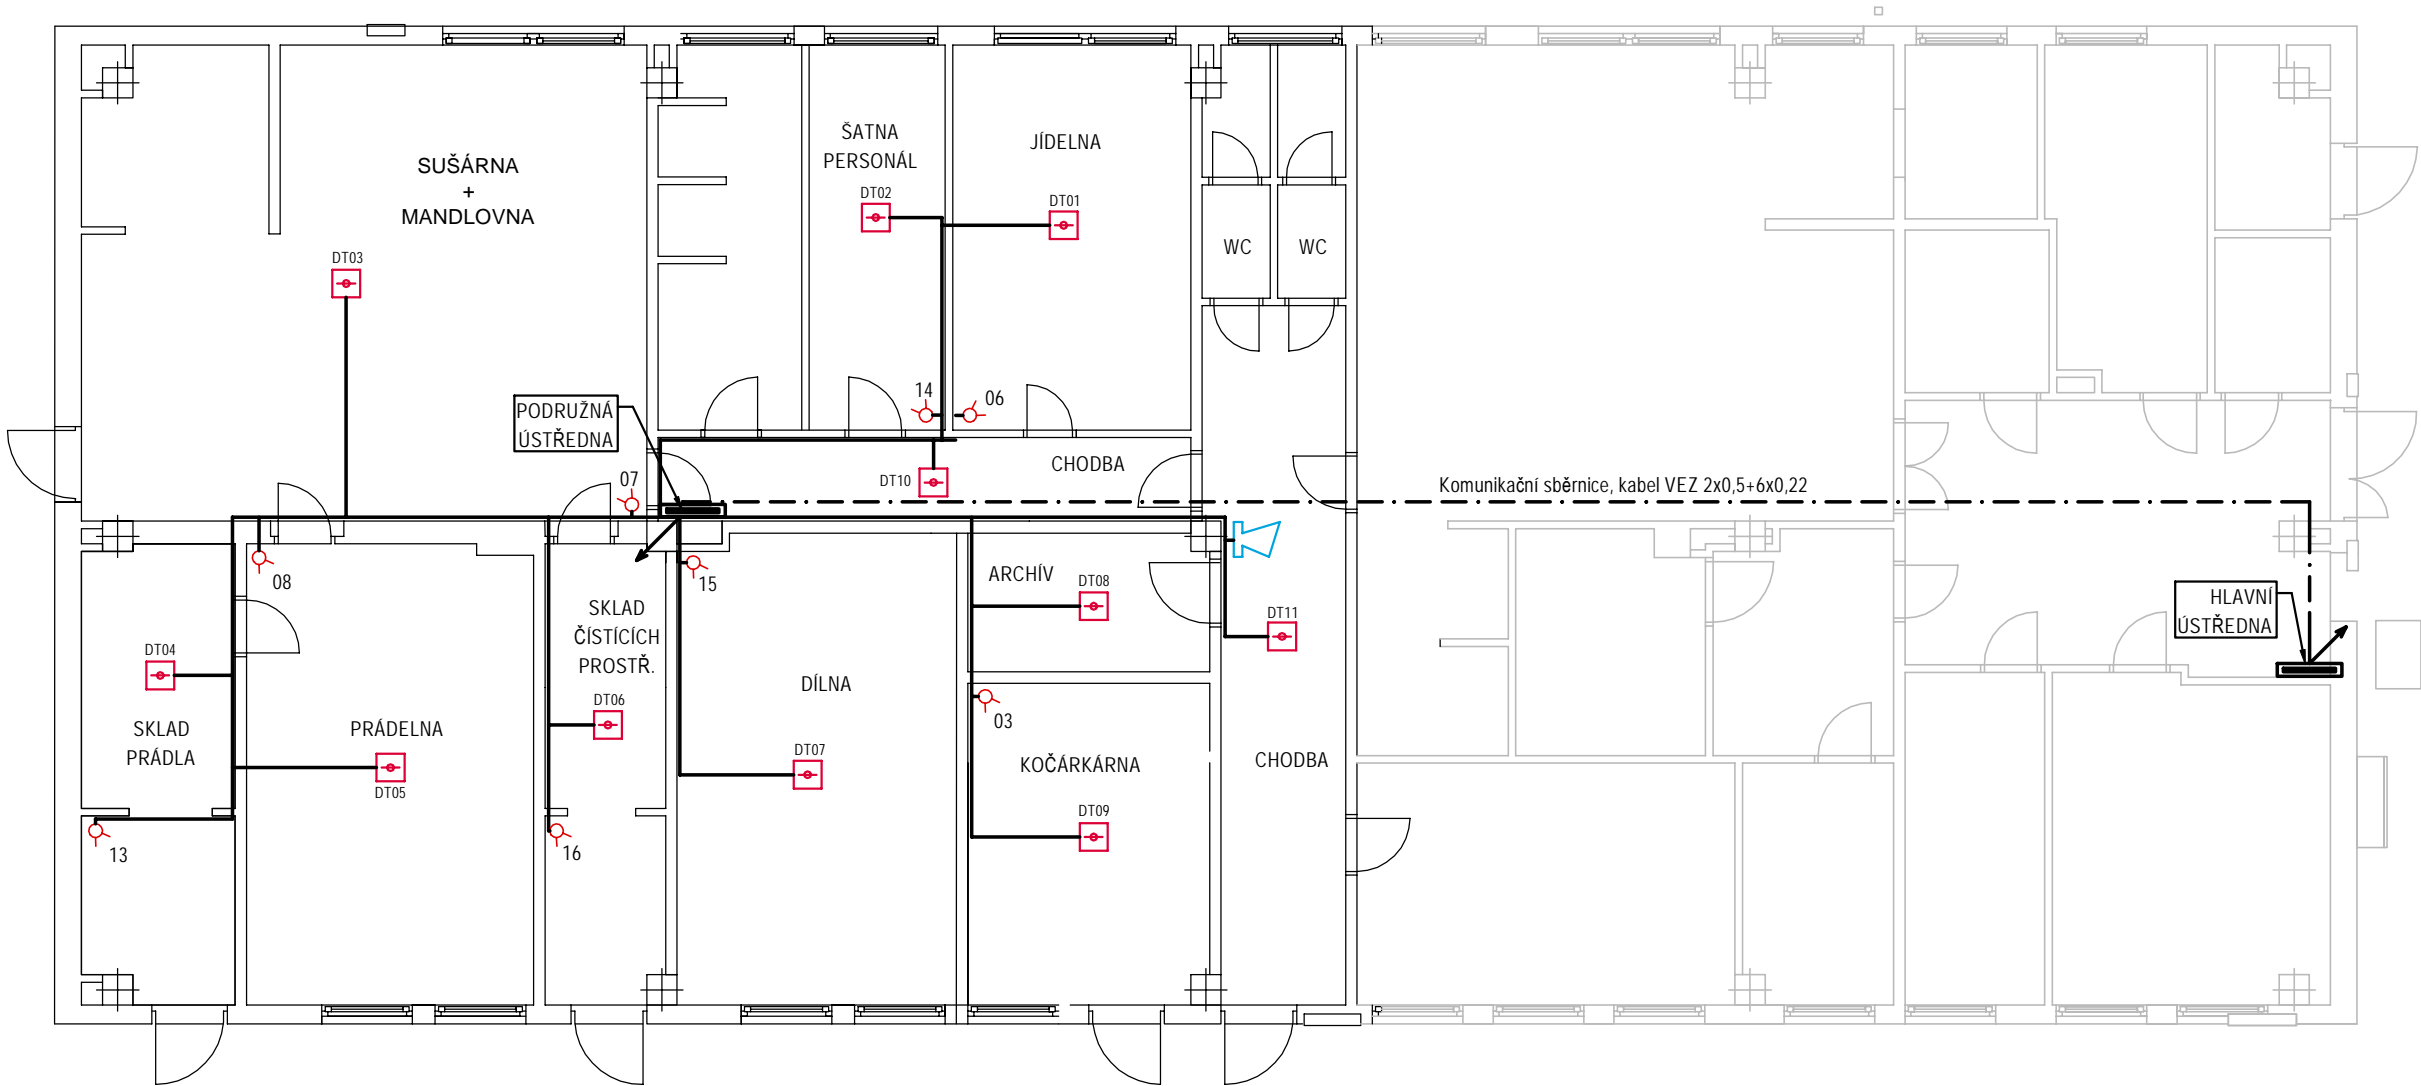

LEGENDA

- Optický kouřový a teplotní detektor
- Poplachová siréna s blikáčem, 12V DC, 110dB, 250mA
- Ústředna zabezpečovacího a poplachového systému
- Kabel vedený z hlavní ústředny půdním prostorem k podružné ústředně
- Stávající pohybový detektor
- Kabelová stoupačka / klesáčka

POPIS


V rekonstruované části pavilonu "H" instalovat podružnou ústřednu pro zabezpečovací a poplachový systém. Tato ústředna bude propojena komunikační linkou se stávající hlavní ústřednou. Do podružné ústředny se napojí stávající pohybové detektory (8ks) a nové opticko/teplotní detektory (11ks). V případě požáru se spustí poplachová siréna.

Kabel a kabelová trasa:

Napojení jednotlivých detektorů provést kabely typu FTP cat 5e, které budou uloženy pod omítkou. Propojení hlavní ústředny s podružnou ústřednou provést kabelem typu VEZ 2x0,5+6x0,22. Kabel vést z hlavní ústředny uložený pod omítkou k prostupu přes strop a stropní izolaci do půdního prostoru, zde kabel vést v ohebné plastové trubce až k místu instalace podružné ústředny. Kabelová klesáčka bude opět protínat stropní izolaci a stropní konstrukci a kabel v ní uložit pod omítkou.

POZNÁMKA:

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 12V DC

Revize	c	Datum	Podpis	Text		c	
	b					b	
	a					a	
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.							
Zpracoval		Kontroloval		Schválil	TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Míru 274 739 61 Třinec tel. +420 558 384 111 info@tp.trz.cz		
Ing. Martin Heczko		Ing. Martin Heczko		Ing. Ondřej Dragon			
Objednatel	Statutární město Frýdek - Místek				Datum	10/2023	
Místo stavby	Brožíková 40, Frýdek – Místek				Stupeň	DPS	
Rekonstrukce elektroinstalace - budova H, jesle FM Elektro část					Měřítko	1 : 100	
					Číslo zakázky	66806038	
					Číslo seznamu	TP-S-346-23	
Situační schéma EZS a EPS					Archivní číslo	Poř. č.	
					TP-3-598-23		09