

požární
KU-5/4"-2x
BUV 5/4" ČSN 1717
VK-1/2"

OČ TV DN 25
3 stup.-45-90W/230V
1m3/hod-1,2 - 4,8m
KU-5/4"
ZV5/4"


viz.SO12
PŘÍPOJKA VODY
DN 80 HD PE

ZASOBNÍK TV 400 L
55 kW (viz.ÚT)
přívod SKU-2" VK-1/2"
ZK-2"
MUV-2"
PV-3/4"
EXP.N. 33L ,pořt.plyž

- Vodovodní přípojka ... PE100 SDR11 d90x8,2 RC
- Rozvod vody studená ... PPr 90x15 PN20 IZ
- Rozvod vody požární ... PPr 40x6,7 PN20 IZ
- Rozvod vody teplá ... PPr 63x10,5 PN20 IZ
- Rozvod vody teplá--cirkulace ... PPr 40x6,7 PN20 IZ
- Rozvod tepla topná větev ... Cu 35x1,5 IZ
- Rozvod tepla vratná větev ... Cu 35x1,5 IZ

Poznámky:

- Před zahájením prací bude provedena kontrola místa stavby, ověření stávajících rozvodů a materiálů, doměření skutečného množství materiálů.
- S provozovatelem vybrat skutečnou polohu posunu rozvodů, včetně případných míst pro napojení na stávající rozvody.
- Nové popřípadě upravené rozvody budou provedeny ze stejného materiálu, jako jsou stávající rozvody.
- Při provádění dodržovat pravidla BOZP a PO. Všichni pracovníci, musí být na danou prováděnou činnost kvalifikováni.

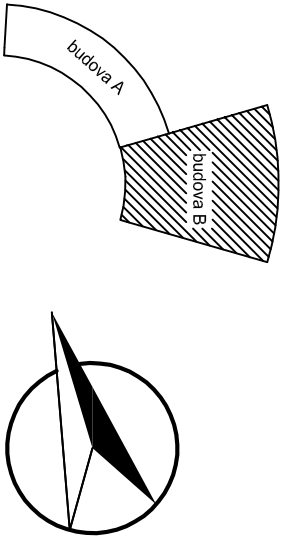

Dokumentace byla vypracována pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Kontroloval		Vyracoval		Kreslil	
Ing. R. Hlaušek		Ing. R. Raclavský		Ing. R. Raclavský	
Investor		Statutární město Frydek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frydek-Místek		Formát	
Místo stavby		I. J. Pešíny 3640, Frydek-Místek		Datum	
Akce:		Sanace zdiwa budovy Hospic Frydek-Místek		Účel	
Objekt:		SO 02 - SANACE VLHKÉHO ZDIWA - BUDOVA B		Měřítko	
Obsah:		ZTI - STÁVAJÍCÍ STAV		Arch. číslo	
				Číslo kopie	
				Číslo výkresu	

BENEPRO, a.s.

www.benepro.cz - info@benepro.cz
tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429
Ilovární 1707/33, 737 01 Český Tešín

2xA4
03/2024

DPS

1:50
BE/2023/05

D.1.4.02