


- Vodovodní přípojka ... PE100 SDR11 d90x8,2 RC
- Rozvod vody studená ... PPr 90x15 PN20 IZ
- Rozvod vody požární ... PPr 40x6,7 PN20 IZ
- Rozvod vody teplá ... PPr 63x10,5 PN20 IZ
- Rozvod vody teplá--cirkulace ... PPr 40x6,7 PN20 IZ
- Rozvod tepla topná větev ... Cu 35x1,5 IZ
- Rozvod tepla vratná větev ... Cu 35x1,5 IZ

Poznámky:

- Před zahájením prací bude provedena kontrola místa stavby, ověření stávajících rozvodů a materiálů, doměření skutečného množství materiálů.
- S provozovatelem vybrat skutečnou polohu posunu rozvodů, včetně případných míst pro napojení na stávající rozvody.
- Nové popřípadě upravené rozvody budou provedeny ze stejného materiálu, jako jsou stávající rozvody.
- Při provádění dodržovat pravidla BOZP a PO. Všichni pracovníci, musí být na danou prováděnou činnost kvalifikováni.

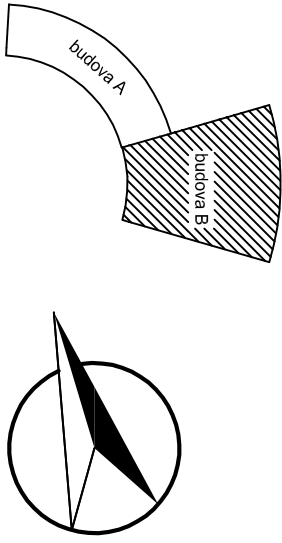

Dokumentace byla vypracována pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Kontroloval		Vyracoval		Kreslil	
Ing. R. Hlaušek		Ing. R. Raclavský		Ing. R. Raclavský	
Investor		Statutární město Frydek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frydek-Místek		Formát	
Místo stavby		I. J. Pešíny 3640, Frydek-Místek		Datum	
Akce:		Sanace zdiwa budovy Hospic Frydek-Místek		Účel	
Objekt:		SO 02 - SANACE VLHKÉHO ZDIWA - BUDOVA B		Měřítko	
Obsah:		ZTI - NOVÝ STAV		Arch. číslo	
				Číslo kopie	
				Číslo výkresu	

BENEPRO, a.s.

www.benepro.cz - info@benepro.cz
tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429
Ilovarm 1.707/33, 737 01 Český Tešín

2xA4

03/2024

DPS

1:50

BE/2023/05

D.1.4.03