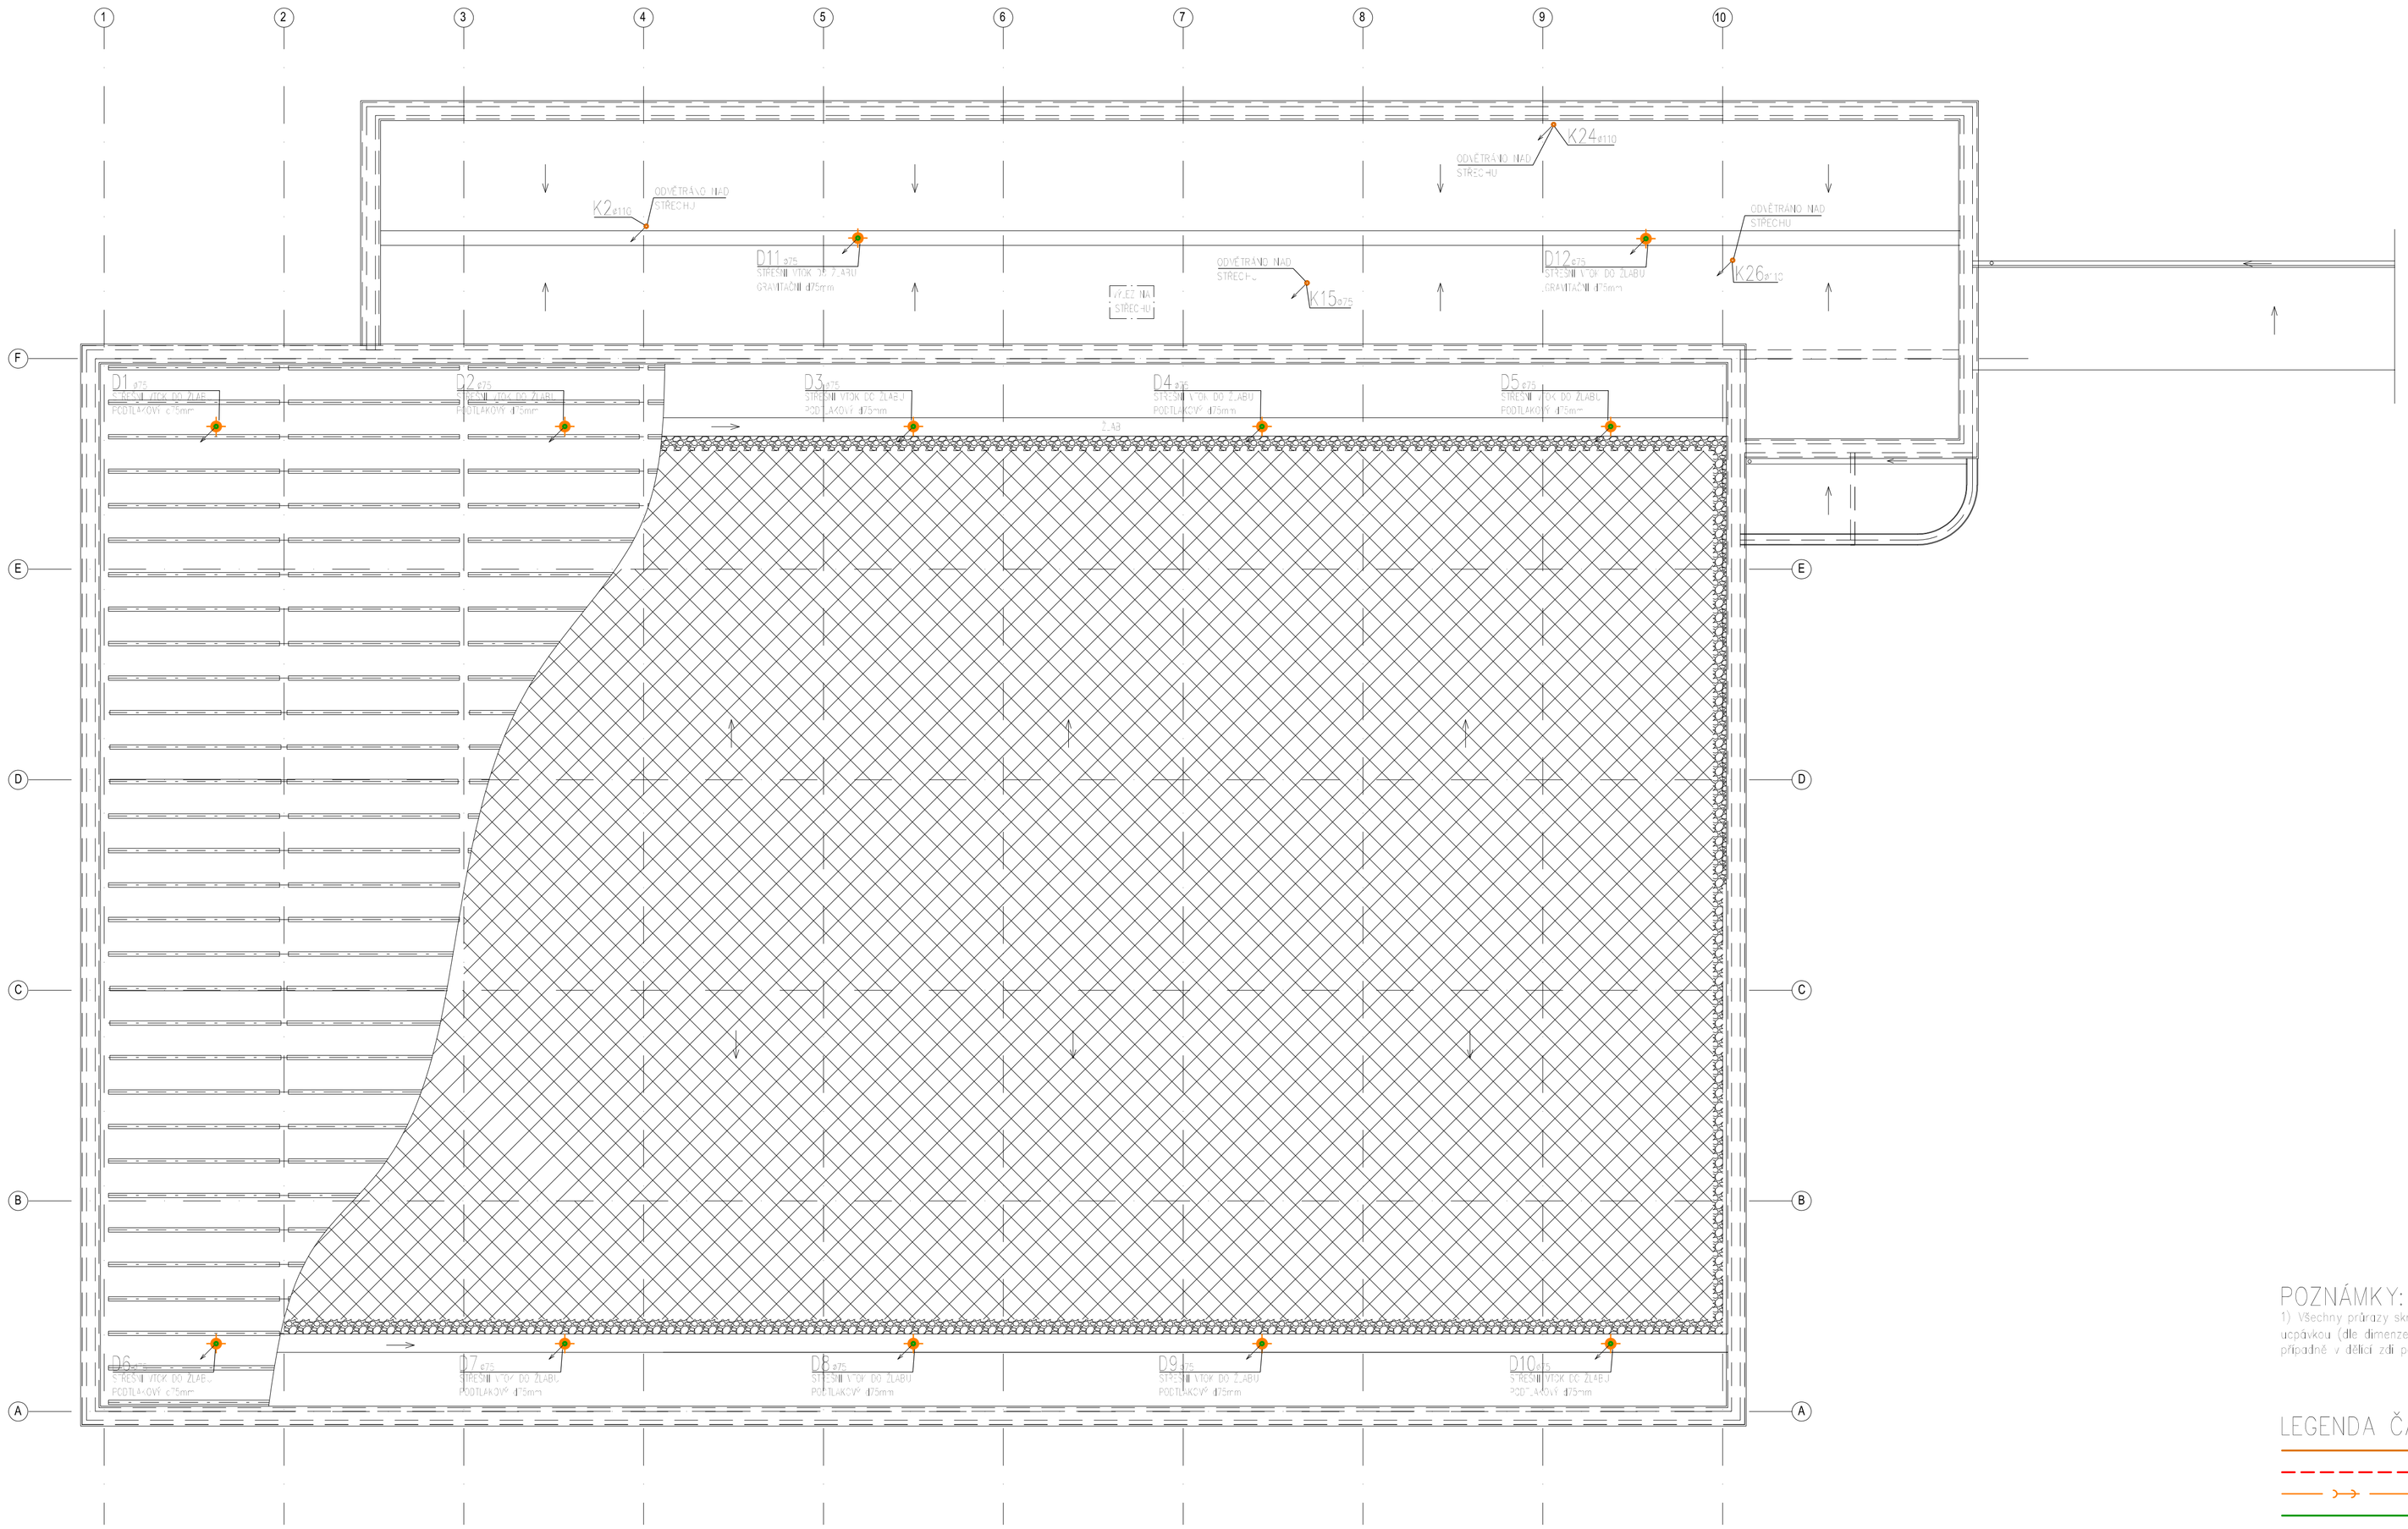

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělicí konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně uzpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJOVACÍ/ODPADNÍ – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU – PVC KG SN4
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODTLAK – PEHD80

SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM NSv.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PPSKANIA
Ing. Jan Kania	Jan Ochodnický	Ing. Miroslav Pantůček	PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel.: 596 245 252 , fax.: 596 245 262 e-mail: projekce@ppskania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. :	Frýdek [634956]
MÍSTO STAVBY :	Frýdek, p.č. 1812/1, st. 1812/10
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

ARCHÍV

STUPEŇ: dokumentace pro vydání společného povolení

NÁZEV AKCE :	Zpracování PD – ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 – tělocvična II.
OBJEKT :	SO 02 - tělocvična
ČÁST :	D.1.4.1. Zdravotně technické instalace
OBSAH :	PŮDORYS STŘECHY - KANALIZACE

DATUM	PROSINEC 2020
PARÉ	
Č. ZAKÁZKY	PPS- 03/20
MĚŘÍTKO	1:100
ARCHIVNÍ ČÍSLO :	PPS- 03/20-D.1.4.1.b
R.V.	04