



1.—4.NP

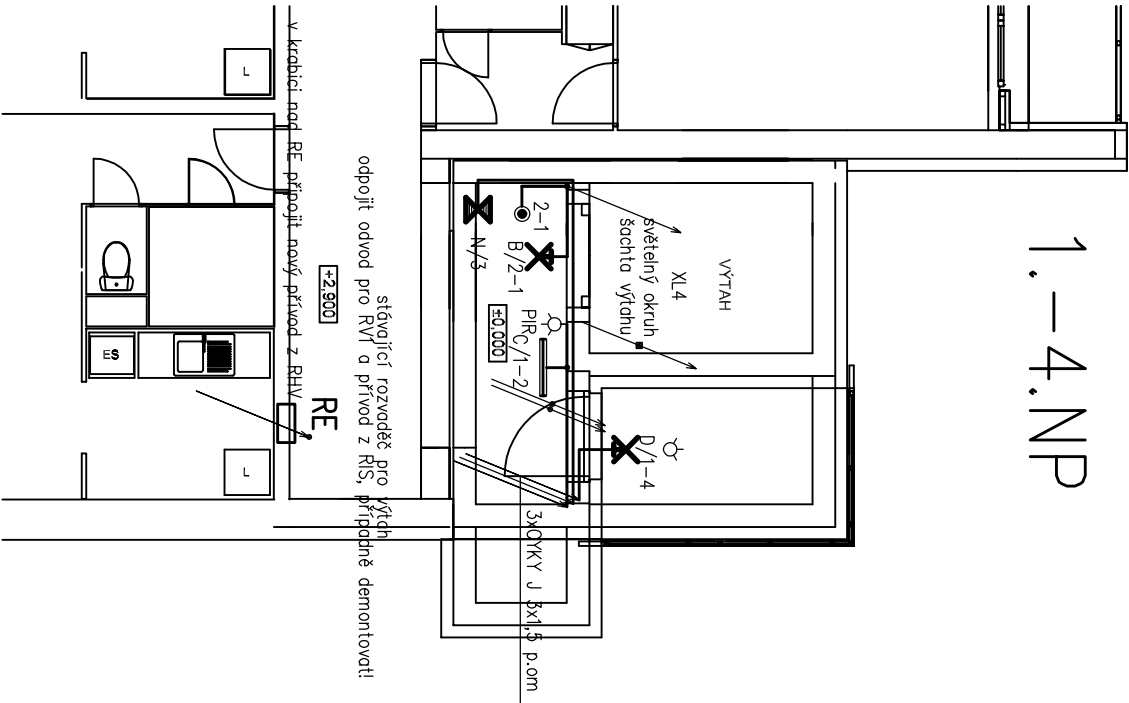

5.NP

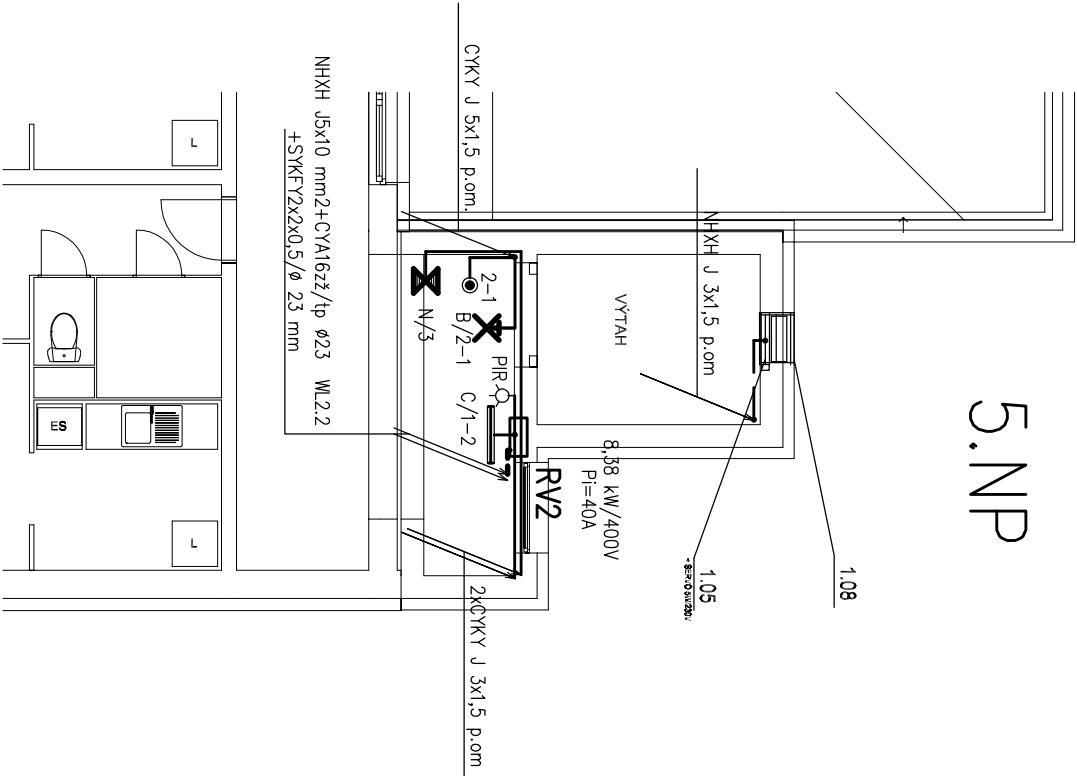

Legenda vedení:

- světelná instalace CYKY 3x1,5 mm2 (20x1,5) pod omítkou průchody uložit v PE trubkách
- instalace spotřebičů a zásuvek 230 V 50Hz CYKY J5x2,5 mm2 uložení v omítke, ukončení dle pokynů instalační firmy
- instalace motorické a zásuvkové 400 V CYKY J5x6 mm2 NHXH J 5x10mm2 uložení v omítke, ukončení viz pokyny pro montáž

Poznámka:

rozvaděč RV2 pro evakuační výtah bude zapojen přes rozvaděč R.UPS.
zařízení VZT 1.01 1.02 a 1.03 jsou zapojené jako požární vzduchotechnika přes R.UPS

V původním rozvaděči RE v 1.NP se odpojí odvod pro stávající výtah (neevakuační ponechaný RV1) AYKY4x6 nové jištění pro rozvaděč RV1 bude ve společném rozvaděči výtahů RHV, odvod pro RV1 se v 1.NP připojí přes krabici nad rozvaděčem RE na původní napájení. Původní jištění v RE 20B/3 pro výtah bude odpojeno. V rozvaděči RHV bude hlavní jistič pro oba výtahy 63B/3- nutno požádat o navýšení dimenze u dodavatele elektrické energie!!
veškeré instalace bude uložena v drážkách ve zdi ve strojovně UPS v podhledové protipož.konstrukci !!

VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A URČUJÍ MÍRU STANDARDU !

D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB
SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM

ZODP. PROJEKTANT		elektroprojekt	ZAKAZKA
VYPRACOVAL	Vladislav Tolosz	Havířov Bludovice	
		Vratká 7/694	945/16/To

Pozice	typové označení	zdroj	Kusy
A	celoplastové prachotěsné difúzor čirý polycarbonát OBE PC 254 115W	2xř 54W/840	1
B	přisazené nástěnné krytý IP43 tř. II AUR2 OS IN-12 DU52/042-13W	DZ 13W 840	6
C	přisazené zářivkové s opólovým difúzorem ESC DO 118 18W+PIR čidlo	1xř 18W/840	7
D	celoplastové venkovní IP 65 OSM IN172L4 60W+PIR čidlo	DZ 13W+PIR	1
N	nouzové LED přisazené KW ROAD PLUS 1C LED 3W 290 lm	LED 290 lm 3W	7

Legenda osvětlovacích těles:

ZODP. PROJEKTANT:ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		D.1.4	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		D.1.4	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK		D.1.4	
RADNÍČNÍ 1148, 738 01 FRÝDEK MÍSTEK		D.1.4	
NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU PRO DŮM ČP. 147		D.1.4	
UL.17.LISTPADU, FRÝDEK MÍSTEK		D.1.4	
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT: SO01	
PŮDORYS 1.-5. NP ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO: 1:100	
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4b.03	