

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

116/TO/2016

č.j.

k existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.

PPS Kania s.r.o., Nivnická 10/665, 709 00 Ostrava

.....
Žadatel, přesná adresa

k.ú. Frýdek

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

.....
Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 06.05.2016
Ve dne razítko a podpis

VYJÁDŘENÍ

Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení:

V okrajové části zájmového území **s e n a c h á z í** kabely a sadové stožáry veřejného osvětlení ve správě TS a.s.

- a) V případě, že dojde k dotčení, křížení nebo souběhu s výše uvedenými kabely a zařízením VO, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Kontaktní osoba – mistr VO p. Zdeněk Koza (tel.: 558 443 201).
- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
 - o veřejného osvětlení
 - o energetické napájení veřejného osvětlení,**organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**
- c) **Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.**
- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- e) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- f) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- g) Demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- h) S ohledem na to, že správce sítí VO neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- i) **Další podmínky:**
Na případnou přeložku sítí VO je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 211).

Vyjádření provozu 400 - Komunikace:

TS a.s. stanovuje pro zájmové území stavby „**Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku**“, následující podmínky pro zpracování DUR a UŘ :

- TS a.s. požaduje provedení podélného uložení inženýrských sítí při křížení komunikací, parkovišť a chodníků, provést bezvýkopovou technologii (protlaky a řízené protlaky) pro minimalizaci zásahů do konstrukčních vrstev
- Protlaky a řízené protlaky budou typově provedeny vždy, 2 x chránička (1 x vlastní vedení + 1 x rezervní chránička – zaslepená), krytí chrániček od nivelet komunikací, parkovišť a chodníků bude min. 1,10 m, startovací a kontrolní jámy protlaků budou vzdáleny od živičných hran komunikací, parkovišť a chodníků nebo od vnějších hran silničních či zahradních obrub, min. 1,50 m
- Křížení silničních pozemků komunikací, parkovišť a chodníků vzdušným vedením bude provedeno s minimální podjezdnou výškou 4,20 m od nivelety zvětšenou o bezpečnostní rezervu 0,5 m (podjezdná výška 4,70 m od nivelety)
- Sjezdy a připojení nemovitosti na silniční síť místních komunikací (parkoviště, brány apod.) nad rámec stávajících komunikačních připojení, budou řešeny samostatným stanoviskem TS a.s.
- K rozšíření centrálního hřbitova je nutné navrhnout a nově situovat i příslušný počet parkovacích stání
- Chodníky budou navrženy v minimální šířce 2 m, aby bylo možné provádět strojně zimní údržbu
- V uvedené lokalitě nemáme žádné inženýrské sítě (platí za provoz 400 Komunikace TS a.s.)
- Požadujeme předložit další stupně projektové dokumentace k detailnímu vyjádření

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 400 - Komunikace
Ing. Zbyněk Plšek

Ve Frýdku-Místku dne 24.05.2016

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová



TS a.s.

tr. 17. listopadu 910


738 02 Frýdek-Místek

za TS a.s.

Bc. Michal Rylko

místopředseda představenstva

KABELY VO V KEM
VZDUŠNÉ VEDENÍ VO

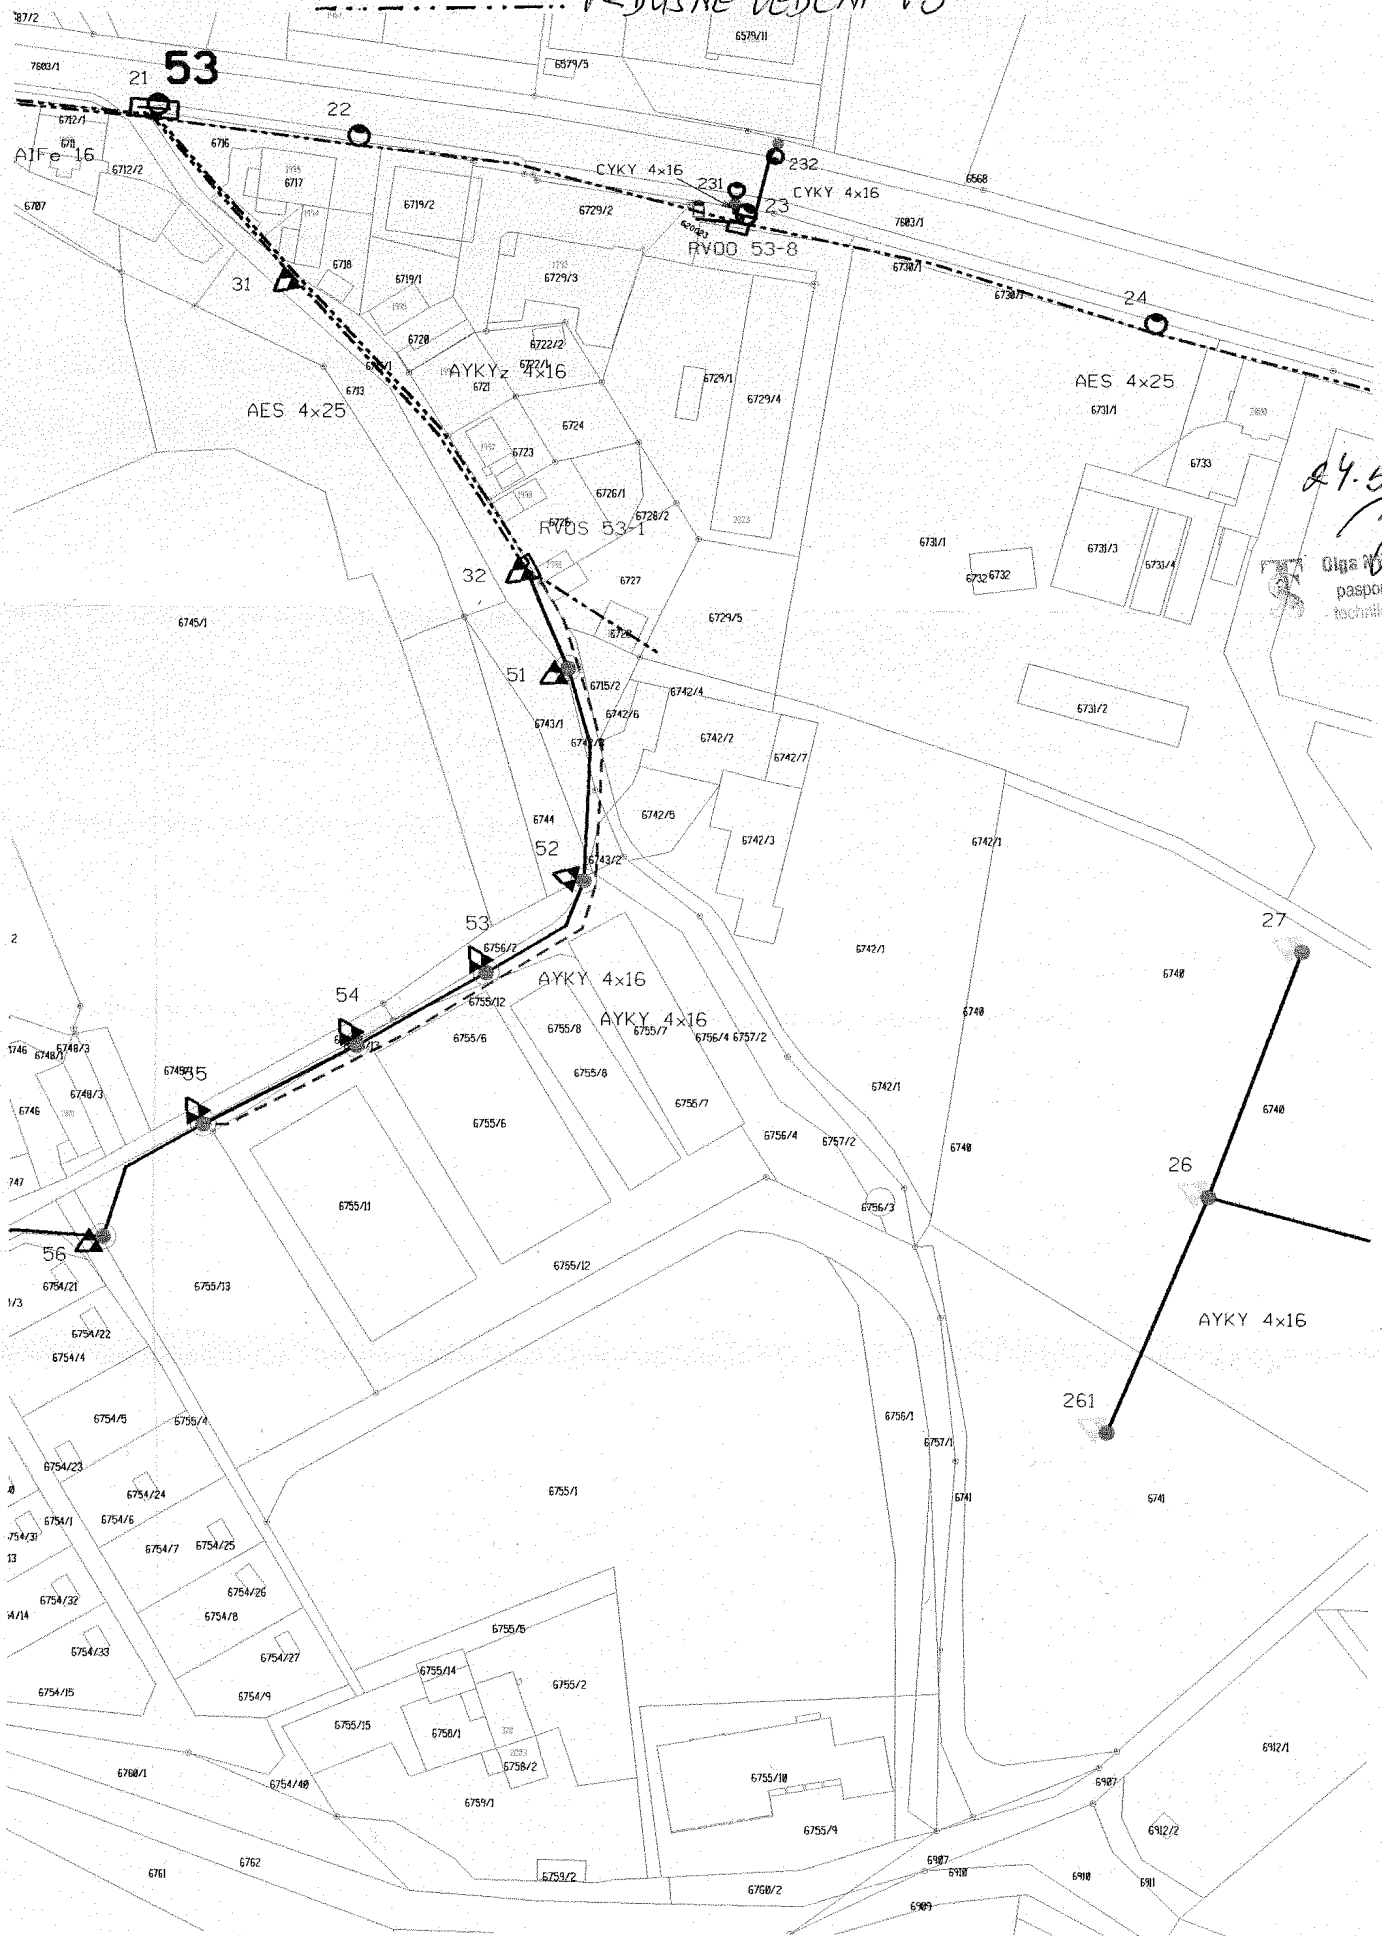

24.5.16
B. J. M.
Olga N. K. ROVA
pasportizační
technik a mistr