

PŘÍVZDUŠŇOVACÍ
VENTIL HL900NECO
MNOŽSVÍ VZDUCHU: 37 l/s
PŘÍPOJENÍ DN110
MATERIÁL: PP

1
110

1.08A


1.08A

1.08B

U

U

K

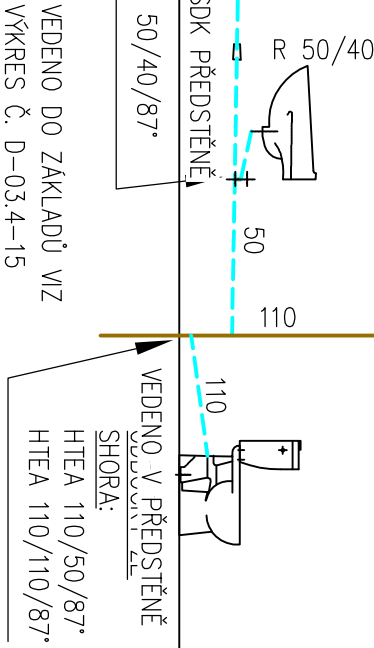

8
110


PŘÍVZDUŠŇOVACÍ
VENTIL HL900NECO
MNOŽSVÍ VZDUCHU: 37 l/s
PŘÍPOJENÍ DN110
MATERIÁL PP

1.10B

1.10B

K

PS

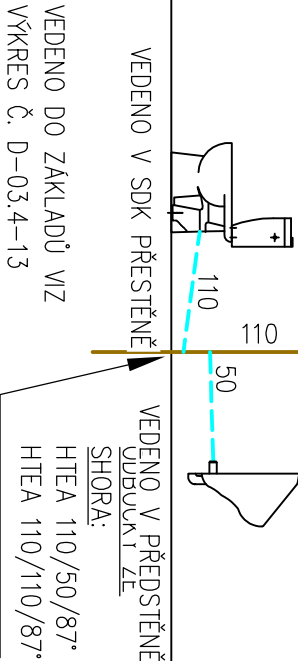


1.08A

1.08A

U


U

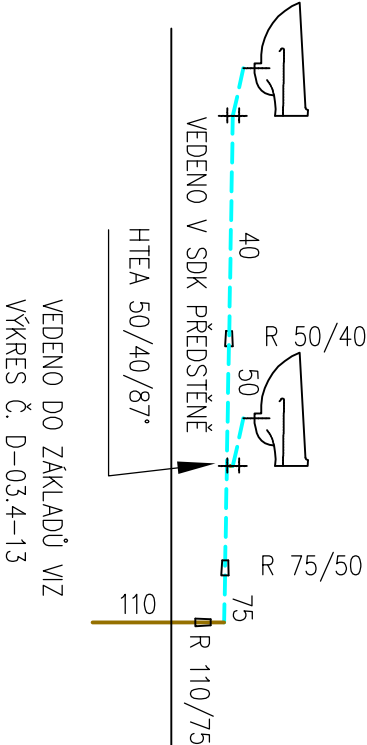

5
75

LEGENDA

- POTRUBÍ ZAVĚŠENÉ KANALIZACE – PP –HT
- POTRUBÍ PŘÍPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ – PP –HT
- POTRUBÍ ODVOD KONDENZÁTU – PP –HT
- POTRUBÍ ODPADNÍ SVISLÉ KANALIZAČNÍ – PP – HT




± 0,000 =287,80m n.m. BpV

T A B U L K A Z M Ě Ň

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	1./12017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ

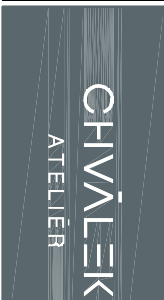

Hlavní projektant Ing. arch. Tomáš JANČA	Architekt Ing. arch. Tomáš JANČA	Projektant Ing. Petr Kudlík	Vypracoval Ing. Lucie Turcovská	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	ICO: 08725674 IČK: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz
---	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---	---

Objednatel
Stavutíání město Frýdek-místek, Rodniční 1148,738 01 Frýdek - místek

Stavění Objekt
SO 03 CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ

Část
D-03.4 Zdrvotecnika

ROZVINUTÝ ŘEZ 3 - SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

NÁZEV VÝKRESU	ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZÁKADKY
ROZVINUTÝ ŘEZ 3 - SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	ČÍSLO VÝKRESU	16-122-5
	REVIZE	
D03.4-12		

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o.. BEZ PŘEBNĚHO SVOJENÍ OPOVOUDĚNĚHO ZASTUPJCE PRBNY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ