


RE+RH / nástěnný rozvaděč 3A33/

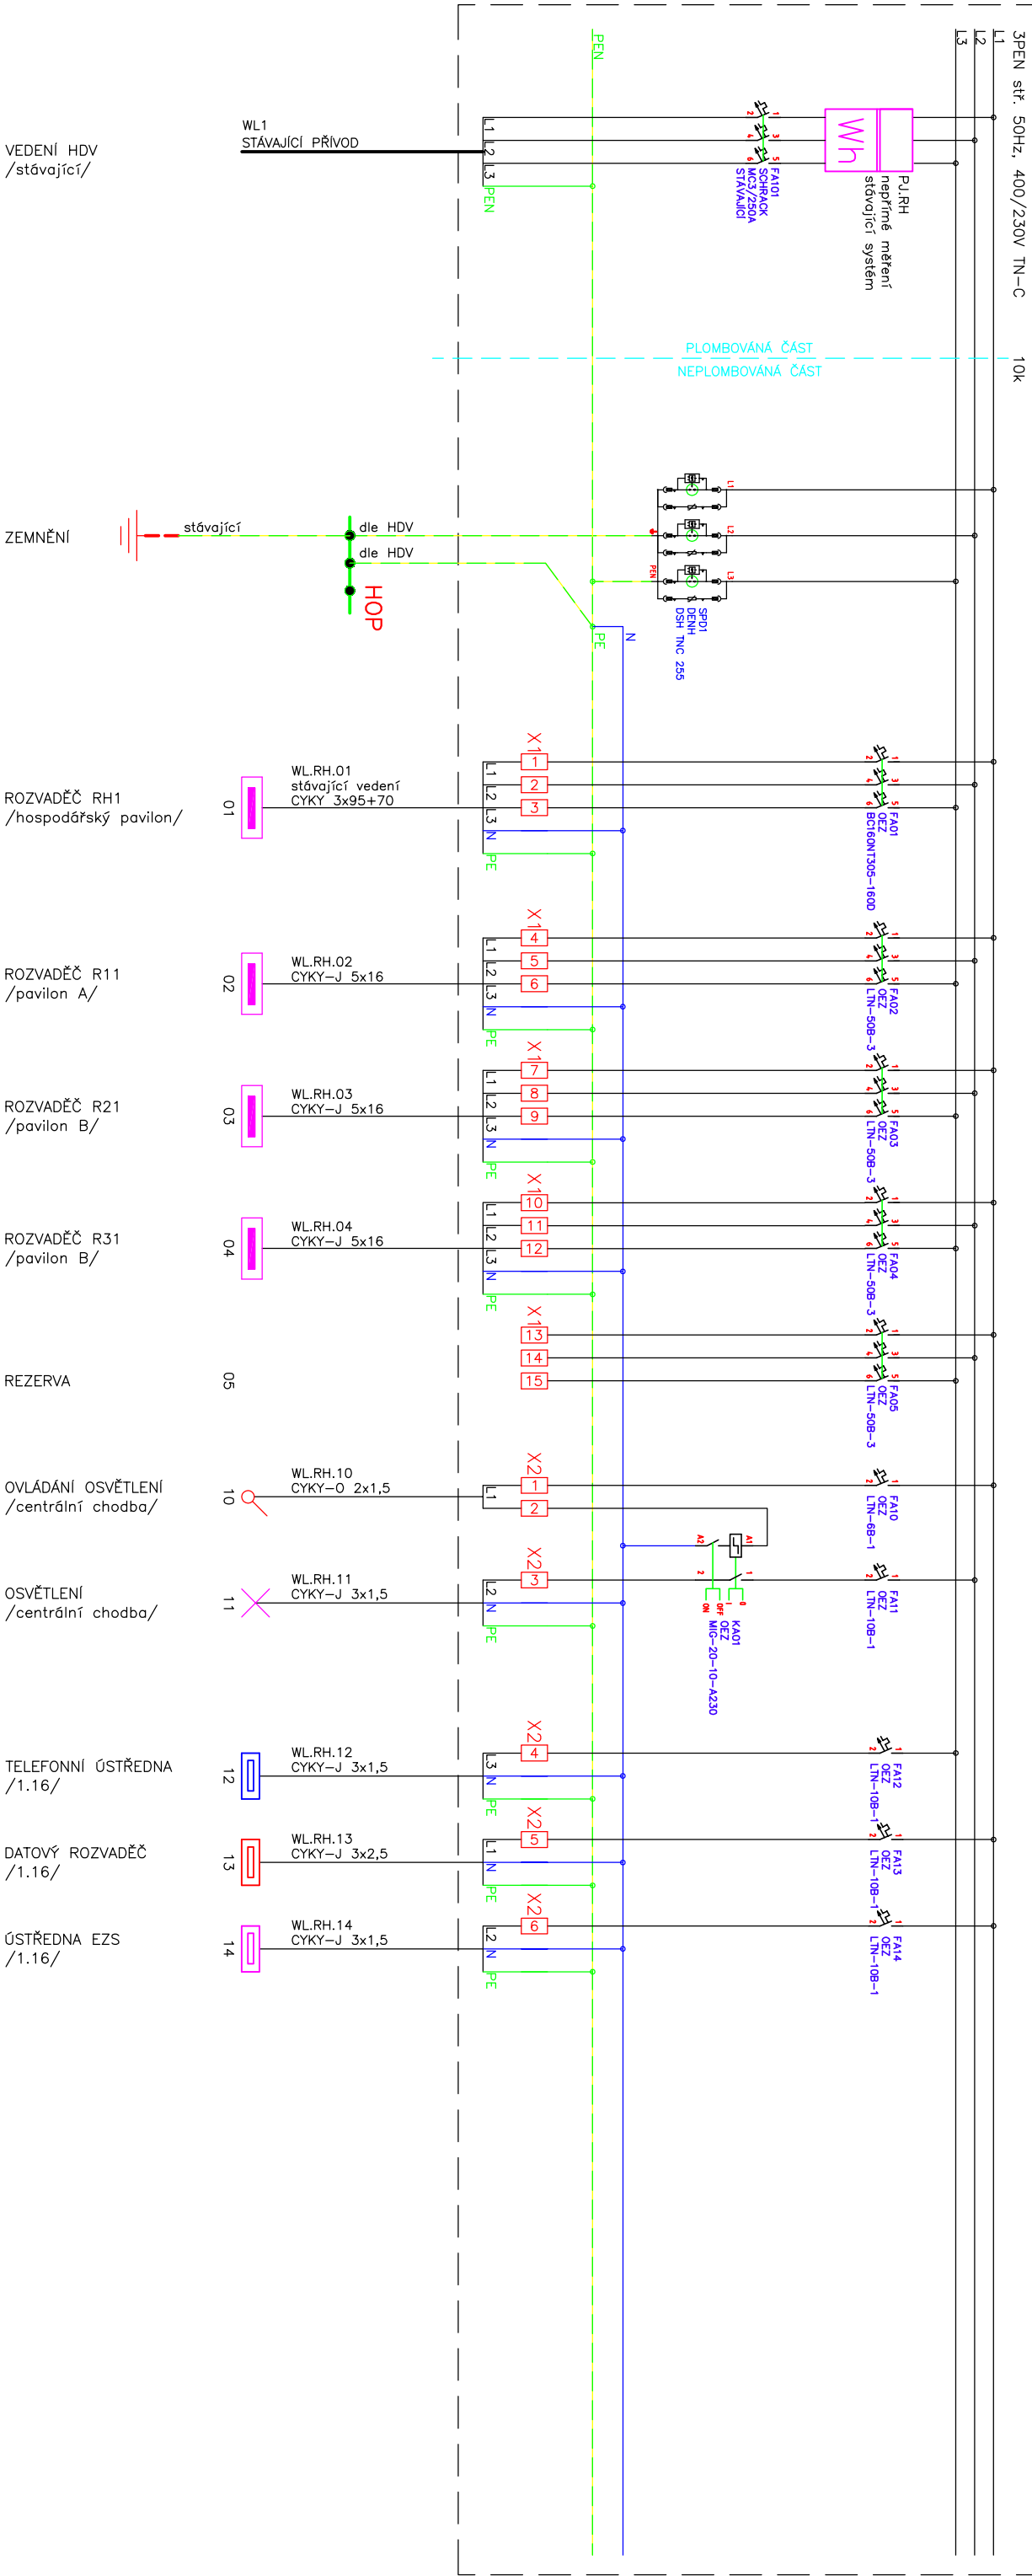

- POZNÁMKY
- Hlavní jistič a stávající měření bude zachováno a přesunuto do nového rozvaděče
  - Provedení a zapojení elektroměřového rozvaděče musí odpovídat přípojovacím podmínkám ČEZ Distribuce a.s.
  - Rozdělení sítě bude provedeno v horní neplombované části elektroměřového rozvaděče.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–C–S
- 3PEN stř. 50Hz, 400/230V TN–C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.  
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.  
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE	MŠ Třanovského 404, Frýdek oprava a rekonstrukce elektroinstalace										
VYPRACOVAL	RADIM BLAŤÁK				KONTROLOVAL	RADIM BLAŤÁK					
MÍSTO											
Třanovského 404, Frýdek											
INVESTOR											
Statutární město Frýdek–Místek, Rodniční 1148, Frýdek–Místek											
ČÁST	D.1.4.	DATUM	05/2017	ZAKÁZKA	2017/33	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	
SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA											
Rozvaděč RE+RH - schéma zapojení											
PŘÍLOHA											
ČÍSLO VÝKRESU											
D.1.4-16											