

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Ref.č.	Em [lx]	UGRL [-]	Uo [-]	Ra [-]	Poznámka
2.01	SCHODIŠTĚ	22.4	5.1.1	100	25	0.4	40	
2.02	ŠATNA DĚTÍ	19.8	5.2.4	200	25	0.4	80	
2.03	UMÝVÁRNA DĚTÍ	13.2	5.2.4	200	25	0.4	80	
2.04	WC DĚTÍ	7.6	5.2.4	200	25	0.4	80	
2.05	PRACOVNA - DENNÍ MÍSTNOST	56.1	-	-	-	-	-	stávající
2.06	HERNA - LEHÁRNA	78.7	-	-	-	-	-	stávající
2.07	LEHÁTKA	3.9	5.4.1	100	25	0.4	60	
2.08	SKLAD HRAČEK	3.1	5.4.1	100	25	0.4	60	
2.09	PŘÍPRAVNÁ POKRNU	8.2	5.2.1	200	22	0.4	80	
2.10	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1.1	-	-	-	-	-	
2.11	STROJOVNÁ VÝTAHU	1.3	5.3.1	200	25	0.4	60	
2.12	ŠATNA+HYGIENICKÉ	6.2	-	-	-	-	-	stávající
2.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.2	5.4.1	100	25	0.4	60	
2.14	SPOJOVACÍ CHODBA	22.1	5.1.1	100	28	0.4	40	

LEGENDA SVÍTIDEL

- 1

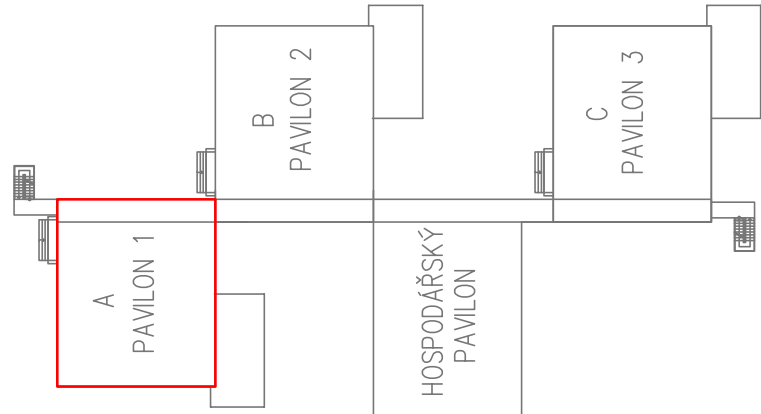
d340 2x7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opdlový difuzor (2352 lm; 25.0 W; 55xLED)
- 2




d410 3x7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opdlový difuzor (3122 lm; 32.0 W; 33xLED)
- 3

stávající zářivkové svítidlo (ponechat)
- nouzové svítidlo LOVATO P s bateriovým zdrojem s operačním časem 60. minut
- nouzové svítidlo s bateriovým zdrojem s operačním časem 60. minut

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:  
— 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.  
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.  
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.  
Zásuvkové okruhy (do 20A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.



AKCE	MŠ Třanovského 404, Frýdek oprava a rekonstrukce elektroinstalace				 ELEKTRO BLÁŤÁK OD NÁVNÍU PO REALIZACI							
VYPRACOVAL	RADIM BLÁŤÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLÁŤÁK								
MÍSTO	Třanovského 404, Frýdek					PARÉ						
INVESTOR	Statutární město Frýdek–Místek, Radniční 1148, Frýdek–Místek											
ČÁST	D.1.4.	DATUM	05/2017	ZAKÁZKA	2017/33	STUPEŇ	DPS	FORMAT	4xA4	MĚŘÍTKO	1:50	
ČÁST	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4-4
PŘÍLOHA	Elektroinstalace pavilon A - 2.NP											

Radim Bláťák, Dolany 589, 783 16 Dolány, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz

