

## ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

208/TO/2017

č.j. ....

k existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.

Koneko s.r.o., Ing. David Molnár, výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

Žadatel, přesná adresa .....

Investor, přesná adresa .....

Katastrální území, číslo parcely, mapový list .....

### Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2

Název stavby a popis stavby .....

Současné žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 18.08.2017  
Ve ..... dne ..... razítko a podpis .....

# VYJÁDŘENÍ

## Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení:

Ke stavbě „**Výstavba vodovodního řádu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2**“ nemáme připomínky. **N e d o j d e** k dotčení s podzemními inženýrskými sítěmi ve správě TS a.s., provozu Veřejné osvětlení. Podél místní komunikace parc.č. 8095 se nachází pouze vzdušné vedení veřejného osvětlení na betonových stožárech společnosti ČEZ Distribuce a.s..

Situaci se sítí vzdušného vedení VO Vám přikládáme k tomuto vyjádření.

V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu. Kontaktní osoba – mistr VO p. Zdeněk Koza (tel.: 558 443 201).

## Vyjádření provozu 800 – Přenesená správa komunikací:

TS a.s. souhlasí s umístěním a realizací stavby „**Výstavba vodovodního řádu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2**“, za těchto podmínek :

- Provedení podélných uložení inženýrských sítí při křížení komunikací, parkovišť, chodníků a cyklostezek bude řešeno prioritně bezvýkopovou technologií ( protlaky a řízené protlaky ) pro minimalizaci zásahů do konstrukčních vrstev
- Umístění trasy vodovodu do komunikace výkopovou technologií bude řešeno individuálně a ojedinele, za podmínky nemožnosti jiné varianty umístění s ohledem na geologické podmínky v podloží, případně kolize inženýrských sítí dle prostorové normy. Takto zasažené komunikace budou obnoveny v konstrukčních vrstvách vozovky a celoplošně ( v celé délce a na celou šířku koruny komunikace ) bude provedena obnova AC krytu ve dvou vrstvách ( ACL a ACO )
- Protlaky a řízené protlaky budou typově provedeny vždy, 2 x chránička ( 1 x vlastní vedení + 1 x rezervní chránička pro MOS – zaslepená ), krytí chrániček od nivelet komunikací, parkovišť, chodníků a cyklostezek bude min. 1,30 m, startovací a kontrolní jámy protlaků budou vzdáleny od živichých hran komunikací, parkovišť, chodníků a cyklostezek min. 1,50 m
- Bude zajištěn neustálý a bezvadný přístup k nemovitostem v okolí stavby přístupných z místních a účelových komunikací
- K provedení nových podélných uložení inženýrských sítí do místních komunikací ve vlastnictví SmF-M, je nutné samostatné vyjádření pro stanovení podrobných podmínek vstupu na pozemky a jejich následné uvedení do původního stavu
- Zásahy do silničních pozemků a jejich uvedení do původního stavu, se řídí v další projekční činnosti dle TP 146 ( případně TP 170 + dodatek č. 1 ), TP 115 a TP 192, vše ve smyslu [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz) ( Politika jakosti pozemních komunikací )

### Na vědomí :

Magistrát města Frýdek – Místek – odbor SOM

Magistrát města Frýdek – Místek – odbor DaSH

Magistrát města Frýdek – Místek – odbor Investiční

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 800 – Přenesená správa komunikací  
Rostislav Hovézák

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení  
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 18.09.2017


TS a.s.  
za TS a.s.  
Rostislav Hovézák  
Vedoucí provozu  
17. listopadu 910  
738 01 Frýdek-Místek

# LEGENDA:

MĚŘÍTKO 1:1300

VODIČ VZDUŠNÉHO VEDENÍ VO  
NA BETON.STOŽÁRECH ČEZU

SVÍTÍDLO VO

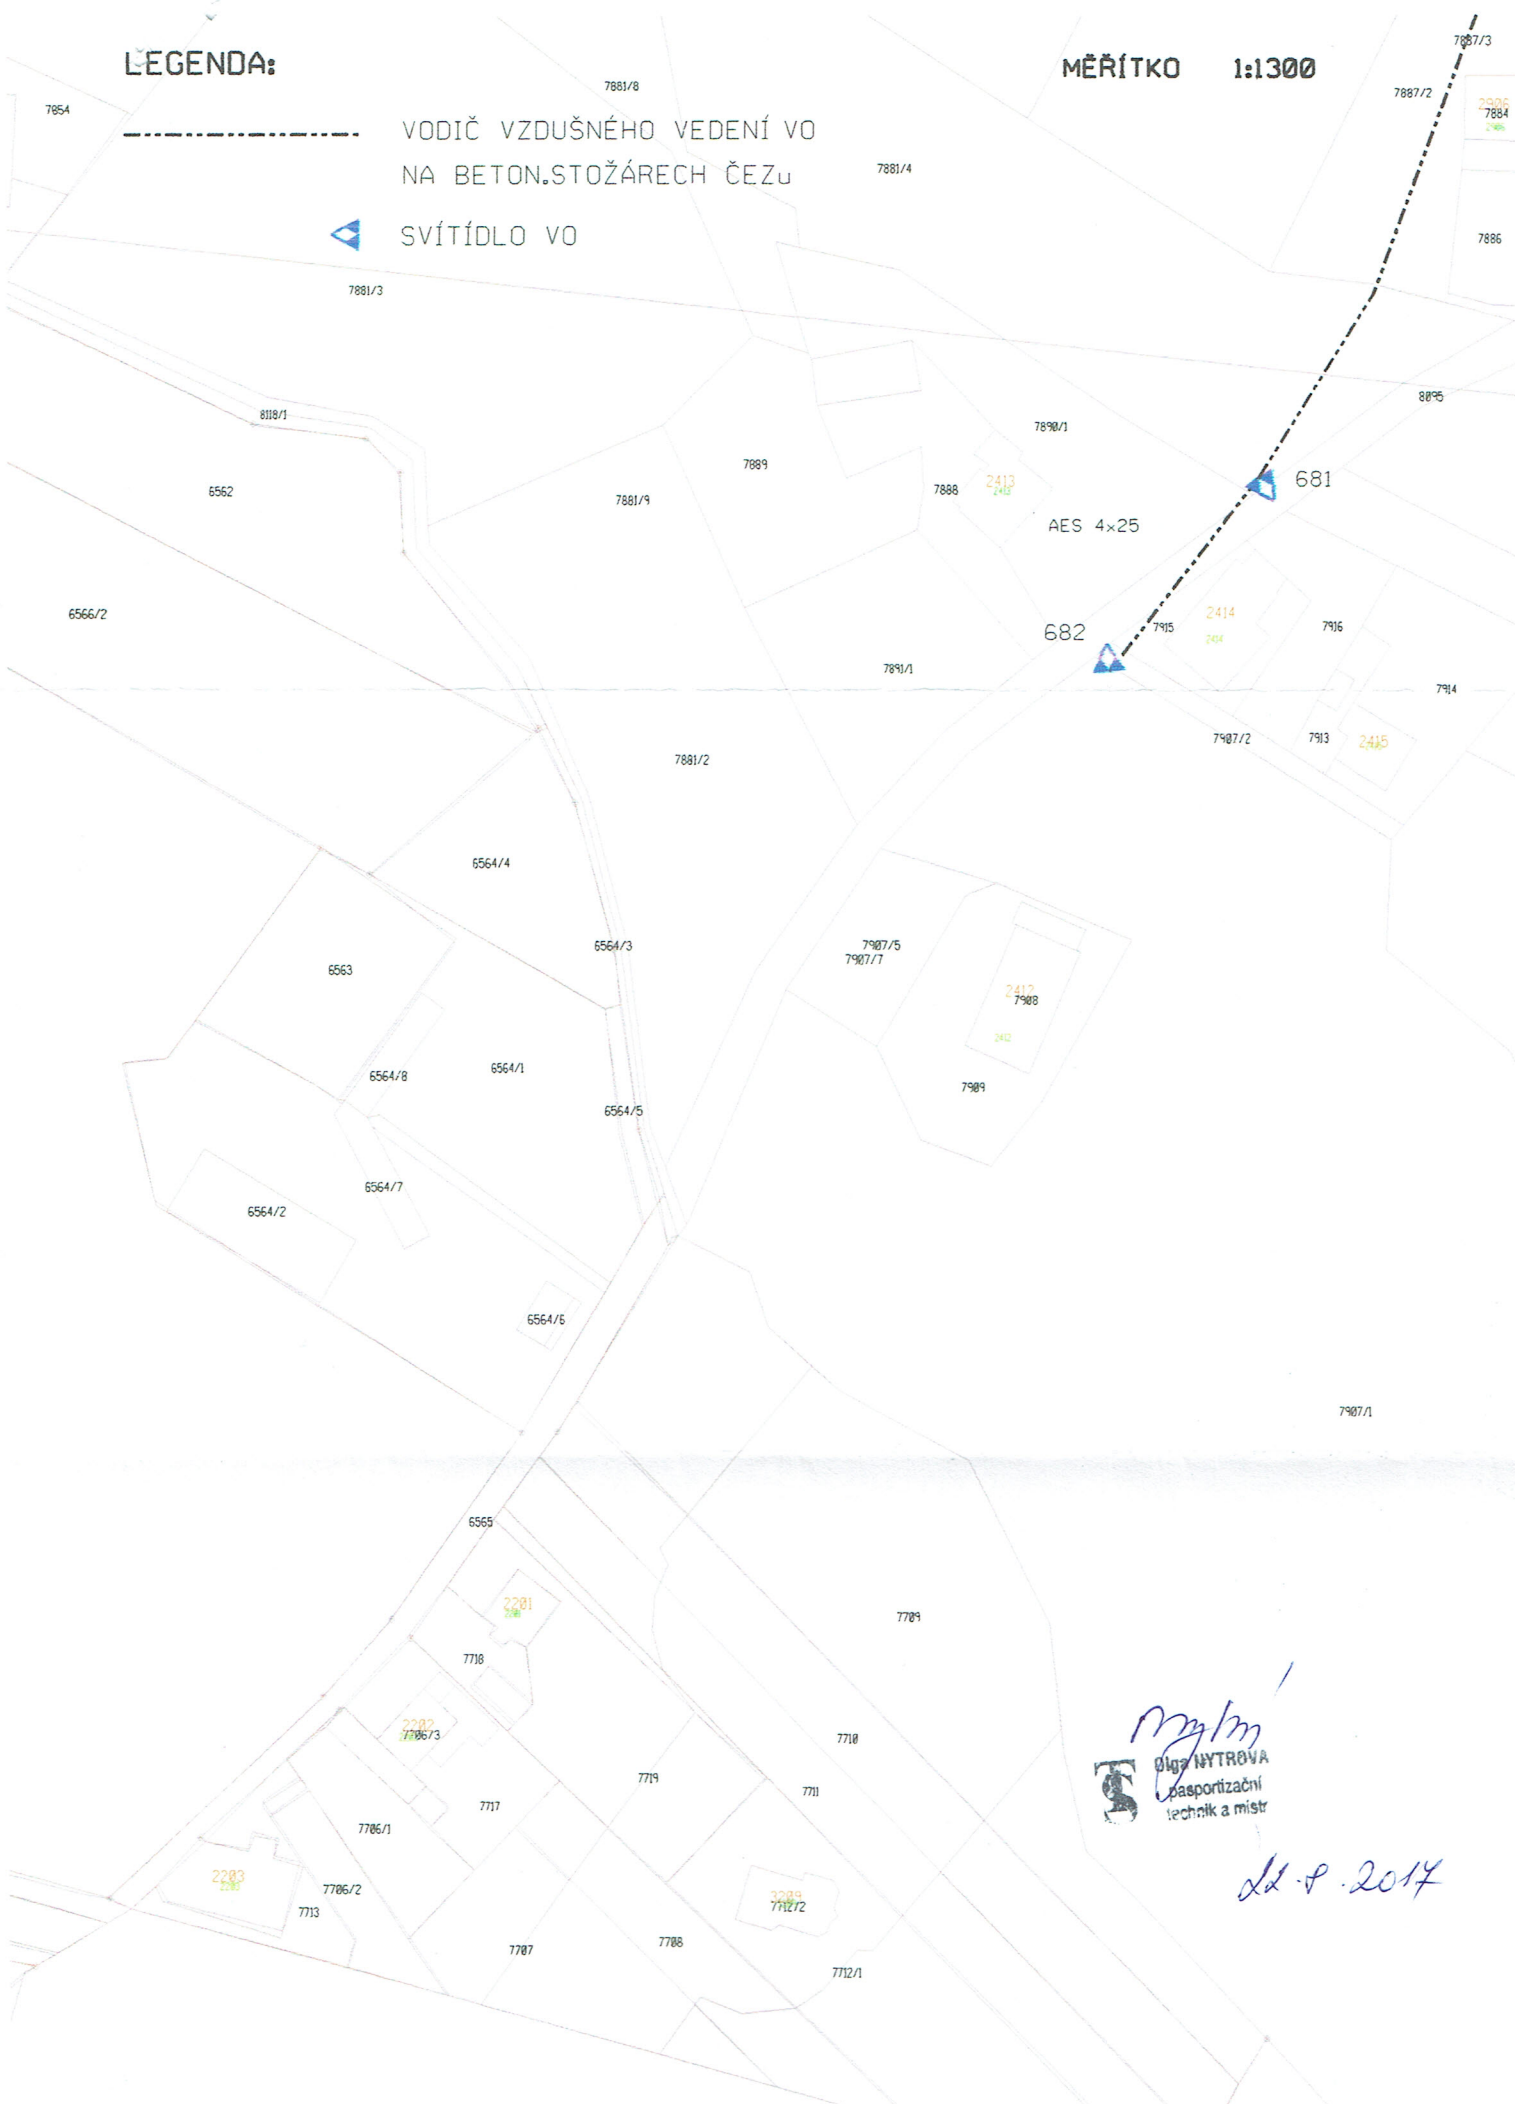

*nyl/m*  
Olga NYTROVA  
pasportizační  
technik a mistr

*22.8.2014*