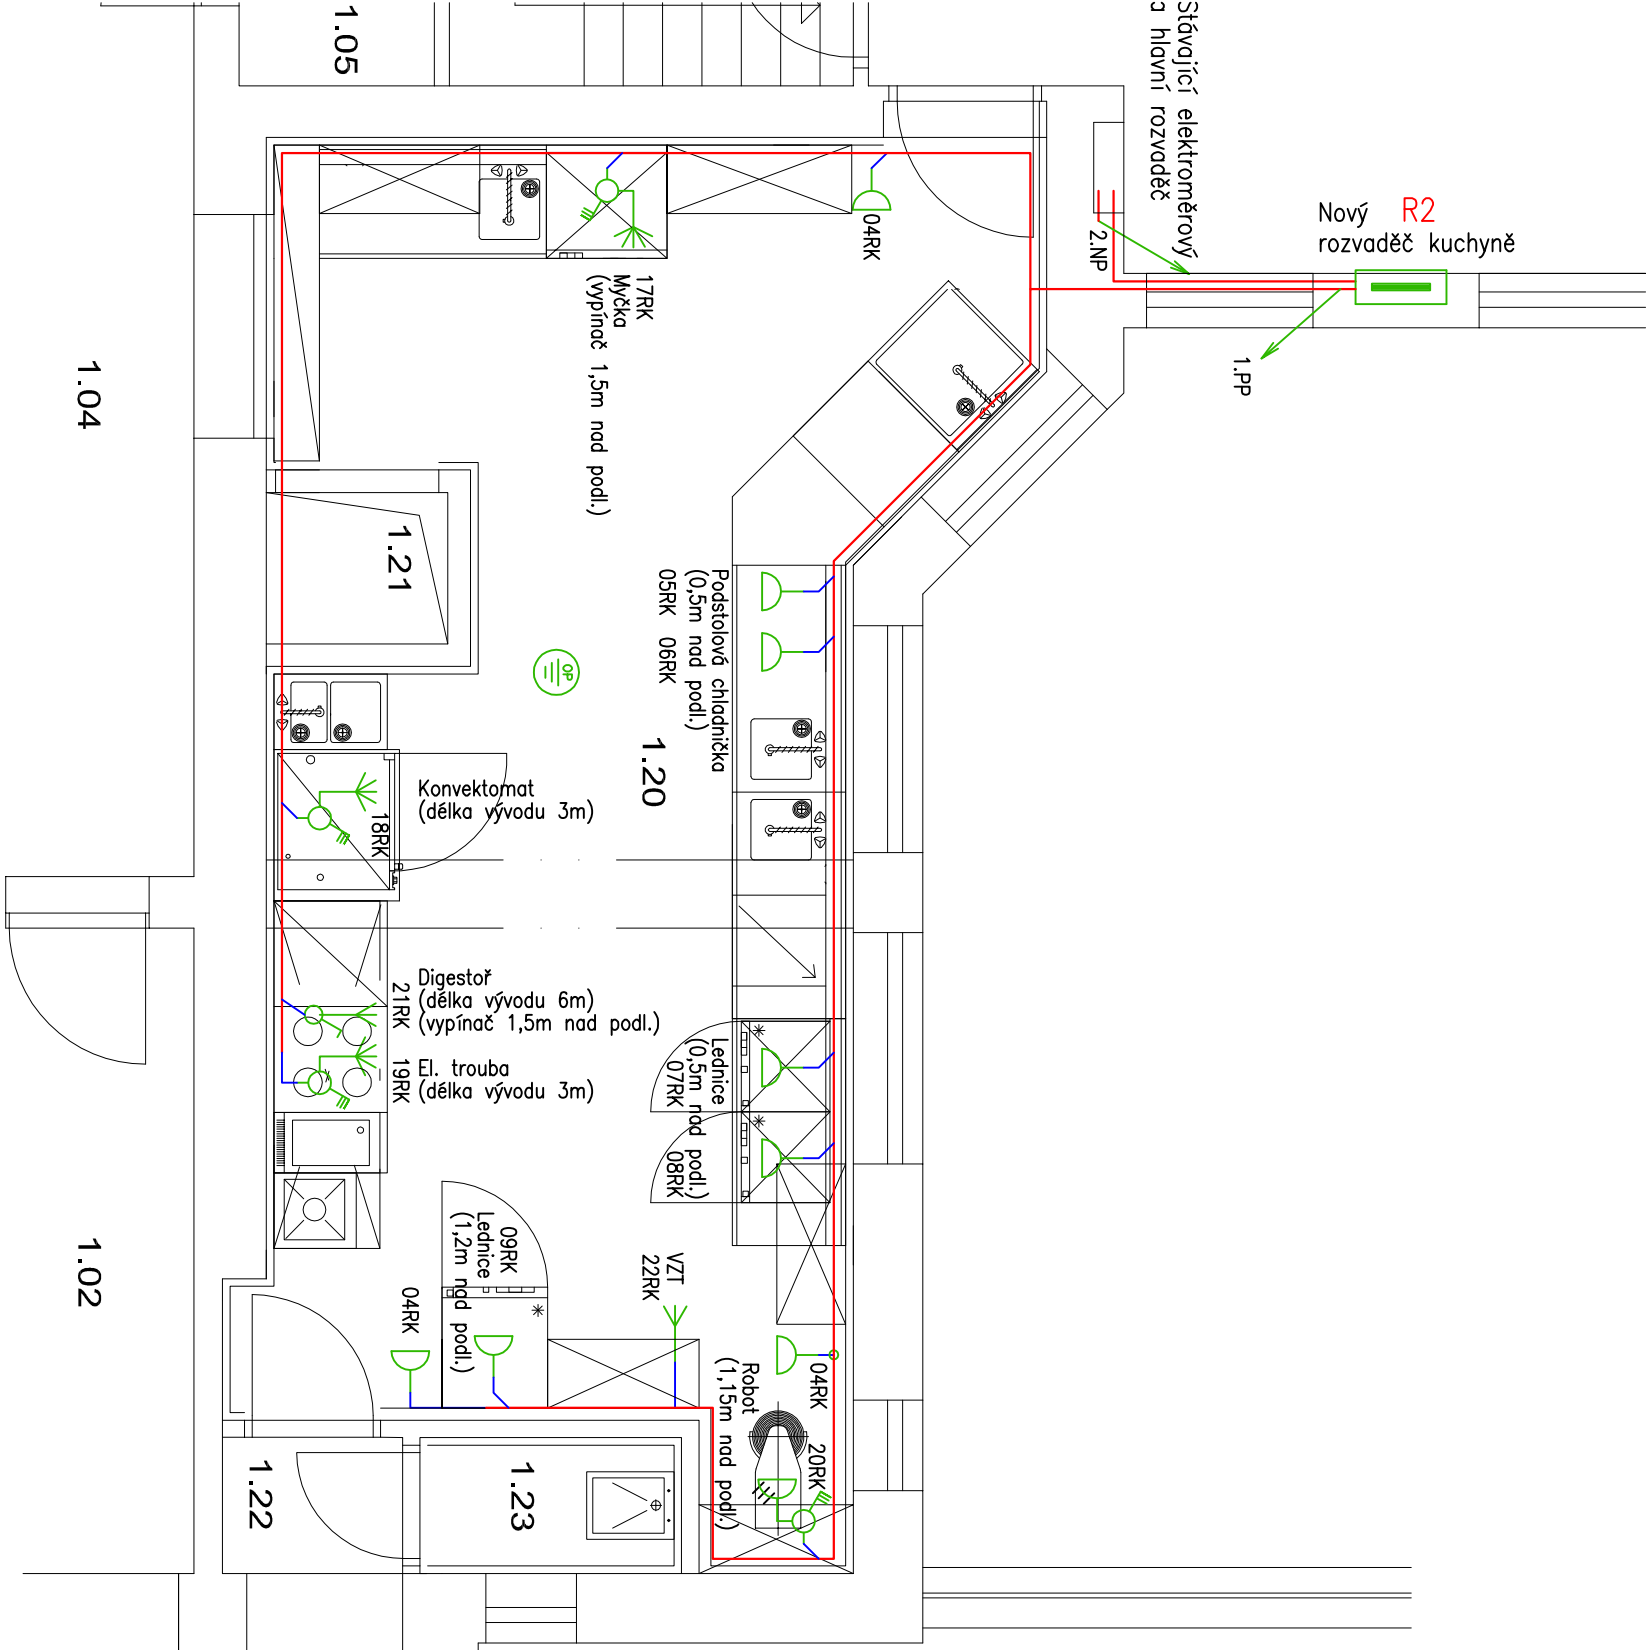







Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN. Kabelové rozvody budou vedeny pod omítkou.



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing. Kania Jan		Jarmila Mazurková		Ing. Foldyna David	
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek č. 634956					
MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003					
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Frýdek-Místek Rodniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek					
NÁZEV AKCE : Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy					
OBJEKT :					
ČÁST : D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH : TECHNOLOGIE KUCHYNĚ					
<div><div><div>PPS KANIA</div></div><div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKCI A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div></div> <div>PPS Kania s.r.o., IČMěsto 065710, 709 00 tel.: 595 245 202 , fax: 595 245 202 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div> <div>ARCHIV</div> <div>STUPEŇ DPS</div> <div><div>DATUM LEDEN 2017</div><div>Č. ZAKÁZKY PPS- 24/16</div><div>MĚŘÍTKO 1 : 50</div><div>PARÉ</div></div> <div>ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 24/16-D.1.4.4.b-</div> <div>Č.V. 04</div>					



PPS KANIA

PROJEKČNÍ INŽENYRSKÁ ČINNOST

PPS KANIA s.r.o. ,Návilská 666/10, 709 00

tel : 596 245 262 , fax : 596 245 262

e-mail : projekce@pps-kania.cz