




LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OPRAVNĚNÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	ZÁVĚRÍ
1.02	CHODBA
1.03	KANCELÁŘ
1.04	JÍDELNA, DENNÍ MÍSTNOST
1.05	HRÁČKY
1.06	HERNA
1.07	SKLAD MATRACÍ
1.08	UMÝVÁRNA
1.09	WC DĚTI
1.10	WC PŘESNÁL
1.11	ÚKLID
1.12	CHODBA
1.13	PŘEDSÍN WC
1.14	WC
1.15	ŠATNA
1.16	ŠATNA
1.17	ZÁVĚRÍ
1.18	SKLAD
1.19	SKLAD
1.20	KUCHYŇ
1.21	JÍDELNÍ VÝTĚH
1.22	CHODBA
1.23	SOCIÁLNÍ ZEDNÍ PŘESNÁL

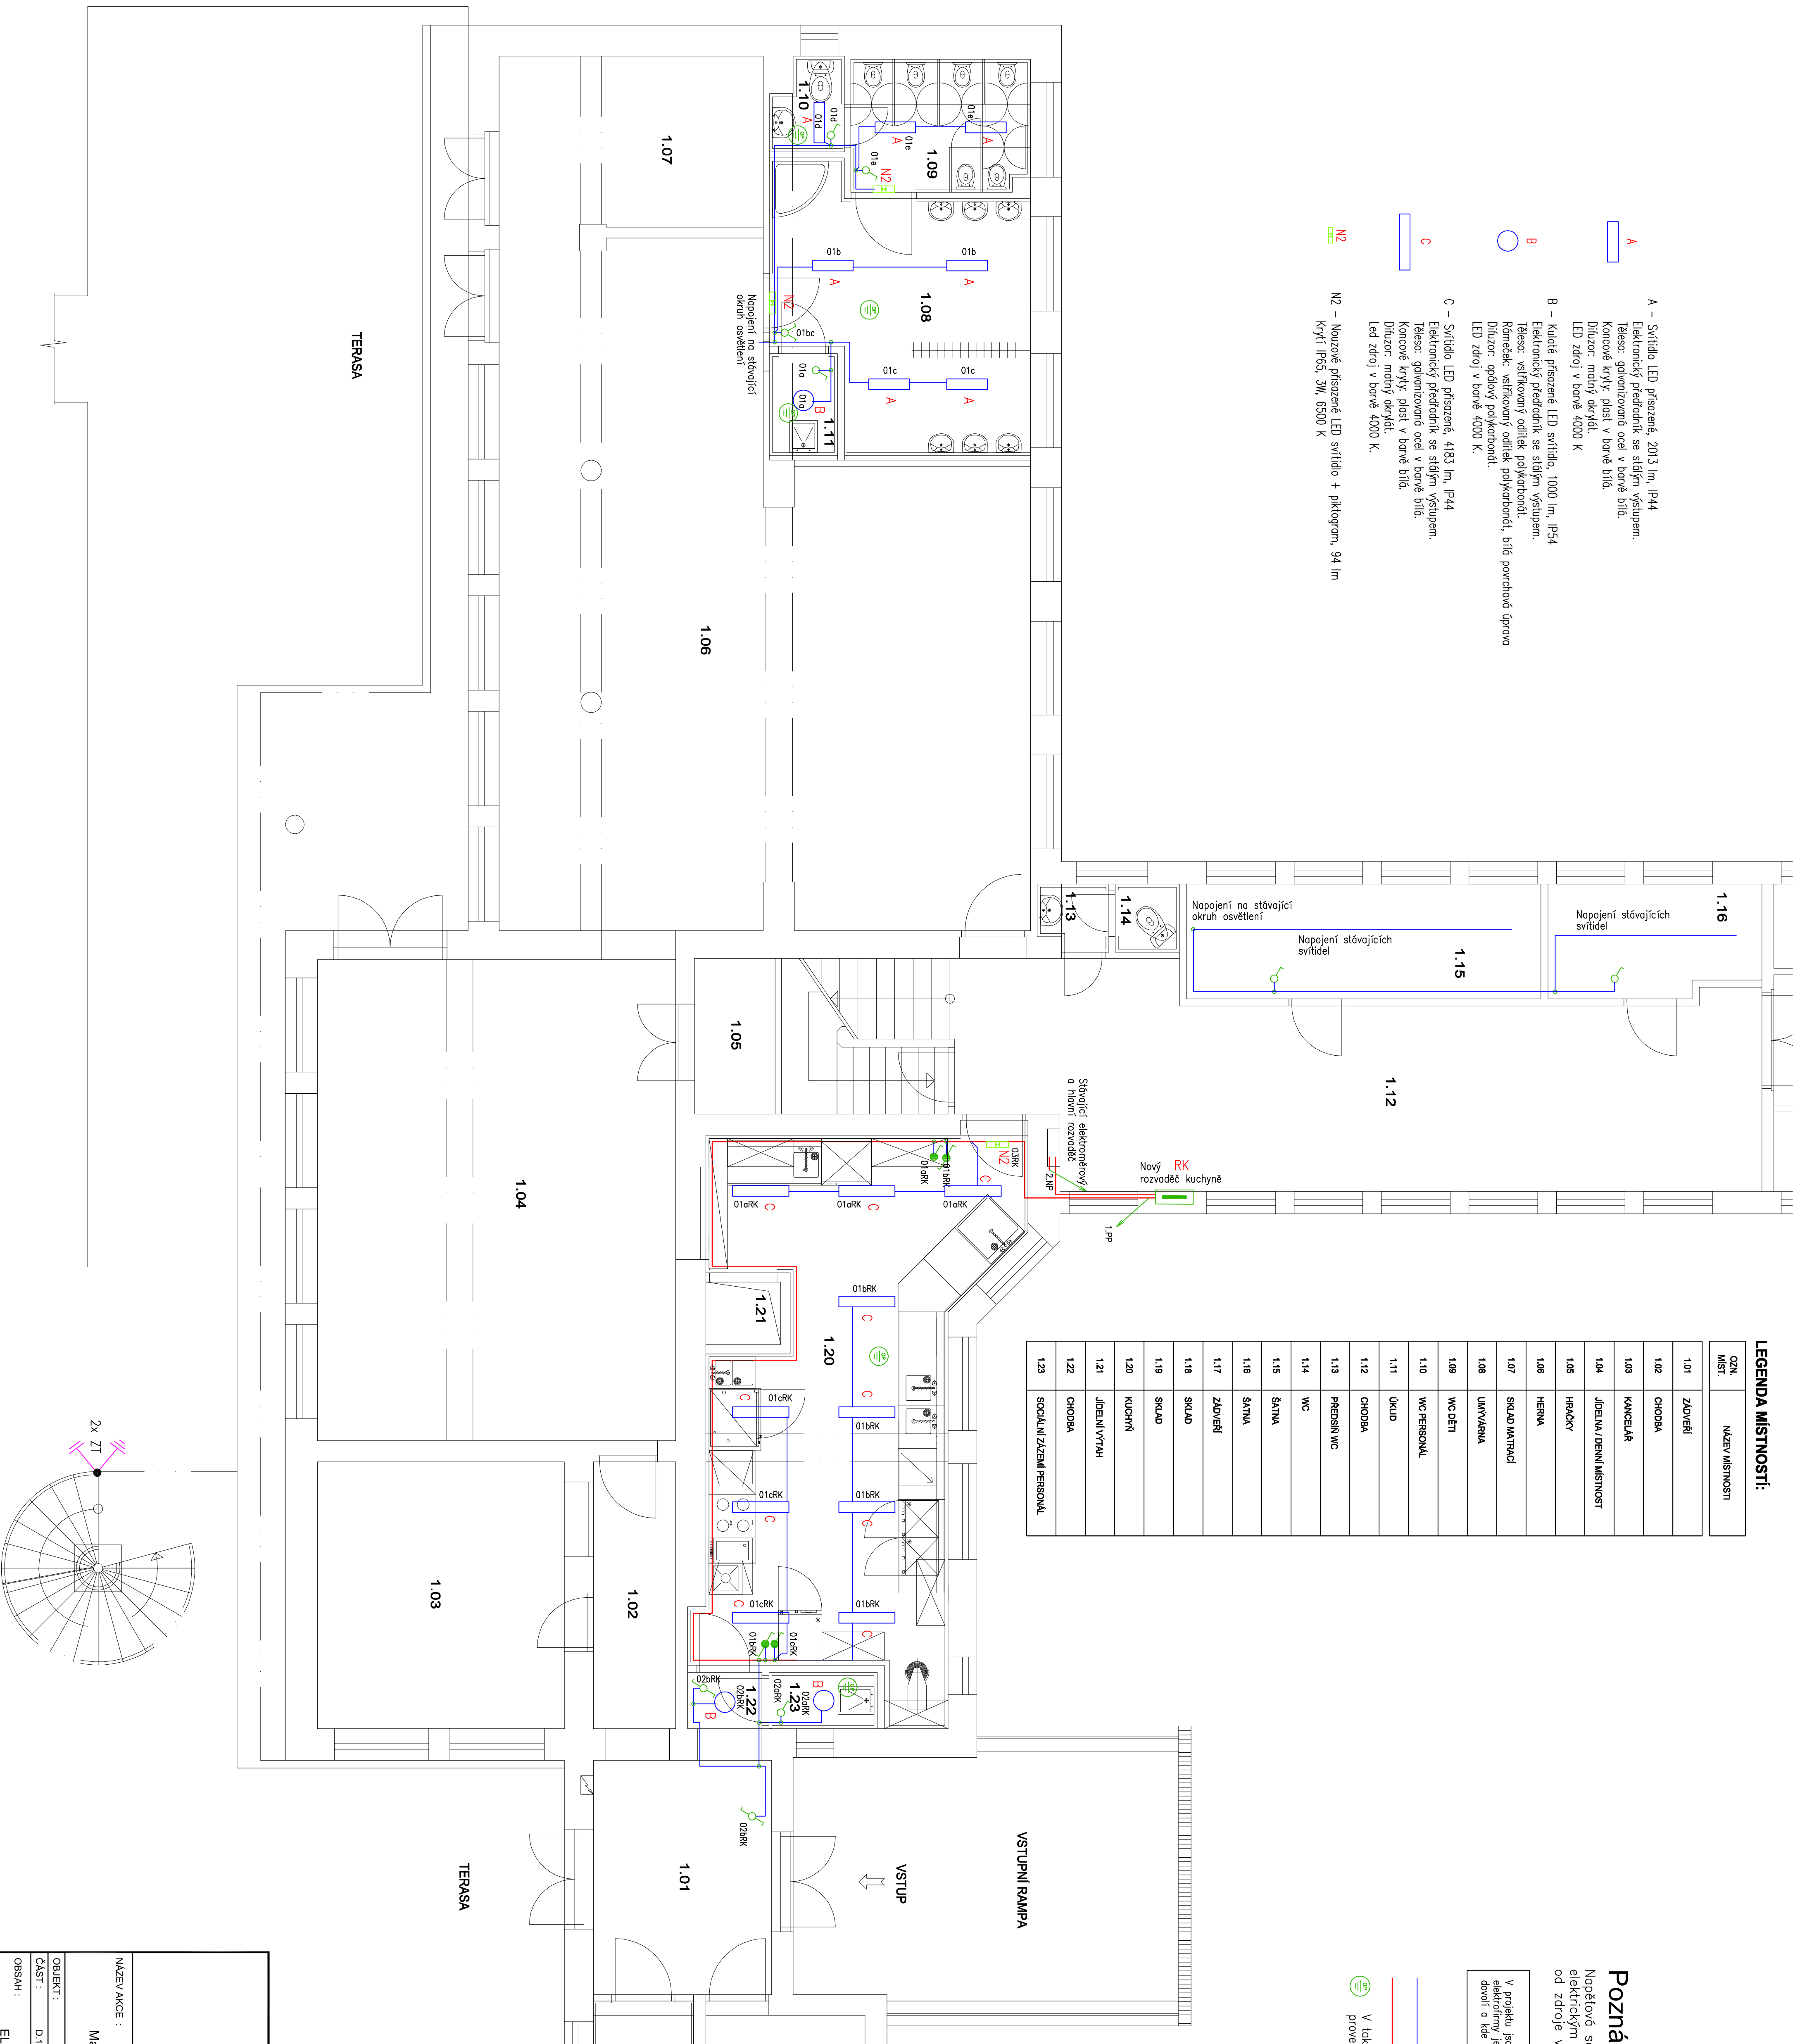
Poznámka

Napětíová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN. Kabelové rozvody budou vedeny pod omítkou.

V projektu jsou veškeré navržené sílové kabely typu CYKY. Na základě úvahy dodavatelské elektrofirmy je však možno použít i ploché kabely typu CYKTL0 tam, kde to předpisy dovoří a kde se uvedeny kabel CYKTL0 v daném provedení vyrábí.

 Hlavní kabelová trasa
 Kabelová trasa
 V takto označených prostorách bude provedeno ochranné vodivé pospojování

 V takto označených prostorách bude provedeno ochranné vodivé pospojování

[illegible]