


PS+

Skřín se svodiči
přepětí 1. typu
typ PS-SD
(např. Elplošť Rokycany)
v=240, š=300, hl=125mm


PS

Připojková skřín SS 201/PKS1
přisazena k venkovní zdi objektu
(např. DCK Holoubkov)
v=570, š=574, hl=242mm

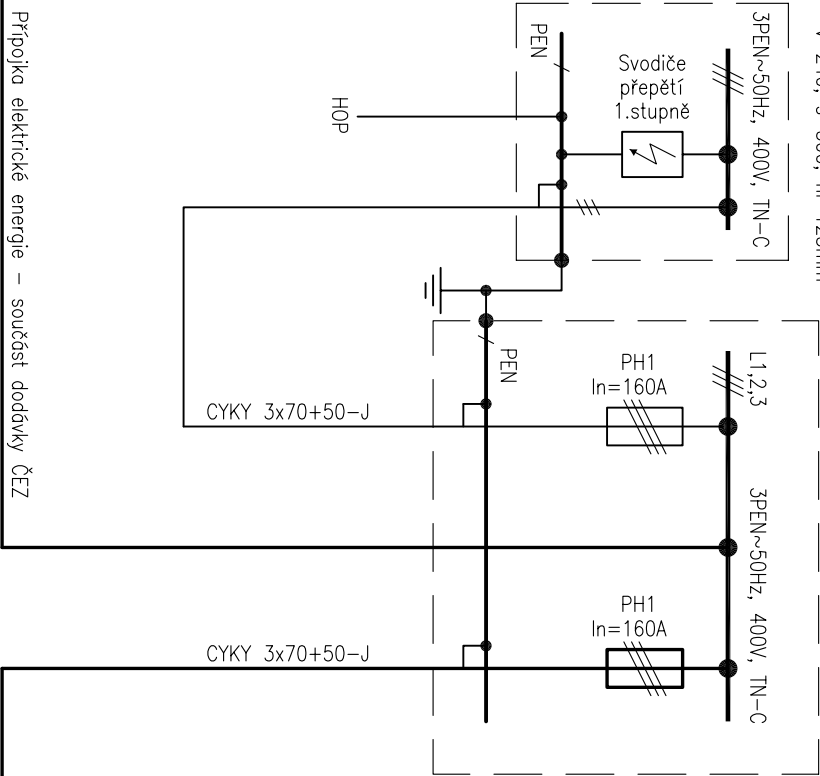

RE

Rozvaděč elektroměrový pro nepřímé měření
typ NR 211/PKM7
přisazen k venkovní zdi objektu
v=570, š=968, hl=242mm

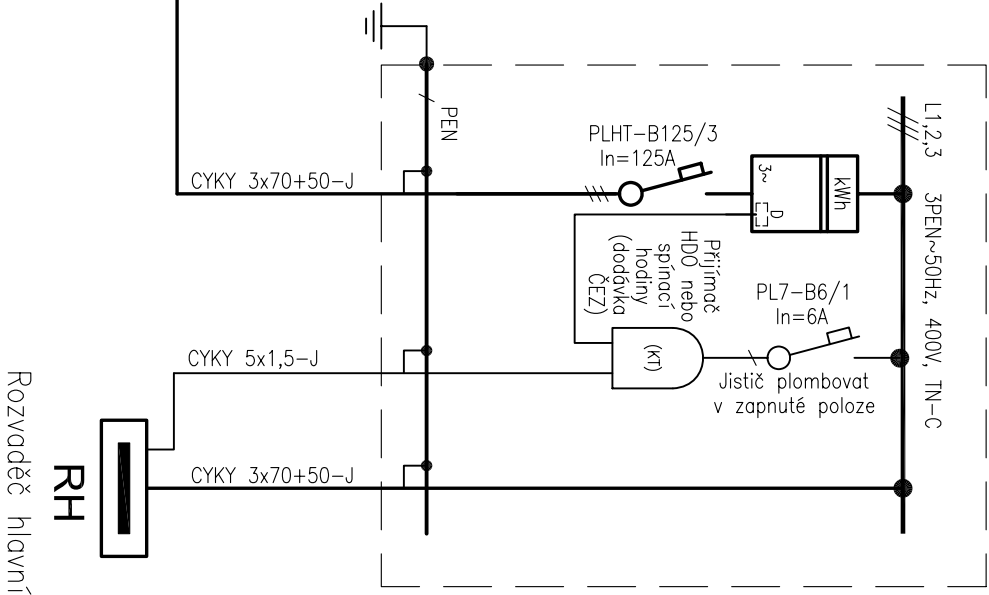

Poznámka

Napěťová soustava 3PEN~50Hz, 400V, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování.
Rozvaděč elektroměrový RE je plastový, v kompaktním provedení vč. koncovkového a základového dílu, krytí IP44. Rozvaděč musí být proveden dle zásad ČEZ, a.s. (montážní kříž pro upevnění elektroměru, zkušební svorkovnice před elektroměrem, možnost plombování elektroměru a zařízení ČEZ, vnitřní el. propojení, mechanické oddělení elektroměrového prostoru v rozvaděči a podobně). Rozvaděč je v provedení pro možné dvojsazbové měření elektrické energie.

Výkonové poměry

- Instalovaný výkon: $P_i = 78,3 \text{ kW}$
- Koeficient soudobosti: $\beta = 0,65$
- Výpočtové zatížení: $P_v = 50,9 \text{ kW}$
- Výpočtový proud: $I_v = 80,2 \text{ A}$

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div>28. října 1639 738 01 Frydek-Místek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 tel.: +420 558 438 785 email: inprosfm@inprosfm.cz www.inprosfm.cz</div></div>		Investor		Basketpoint Frydek - Místek z.s. tř. G.M 503, 738 01, Frydek - Místek		Autor HIP		Ing. Vladimíra Pokorná			
Stavba BASKETBALOVÁ HALA BASKETPOINT FRÝDEK - MÍSTEK Objekt SO 01 BASKETBALOVÁ HALA		Místo stavby	k.ú. Frydek		Zodp. projektant		Ing. Pavel Česlík				
		Výpracoval		Ing. Pavel Česlík		Výpracoval					
		Datum		červenec / 2018		Služba		2 x A4			
		Stupeň		DUR+DSP, DPS		Č. zakázky		18/001			
		Část		D.1, 8. Silnoproudá elektrotechnika vč. bleskosvodu							
Název	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA				Měřítko	1: 1		Výkres č.	4		
					Revize						