







Stavební úpravy objektu na par.č. 2818, k.ú. Frýdek - Výkresová část - výkres č.2  
Půdorys 1.NP (měř. 1 : 200)

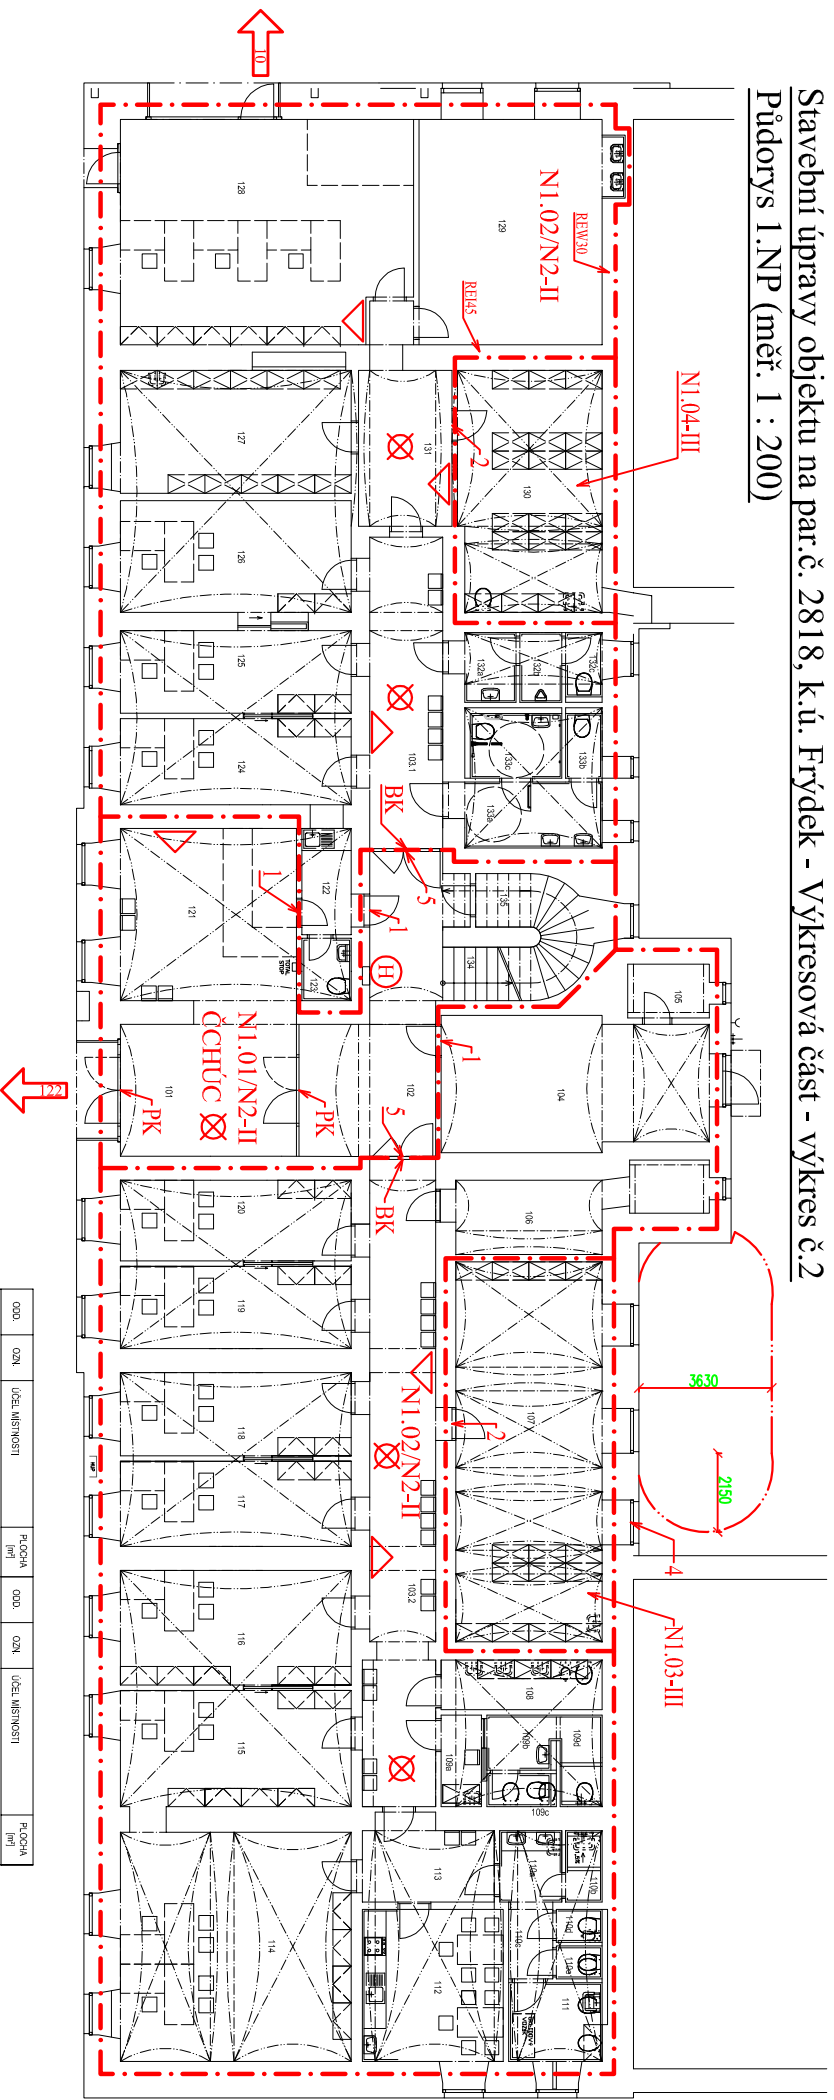

### LEGENDA ZNAČENJ

- |   |   |
|---|---|
| POŽARNÍ ÚSEKY   |   |
| 1   | POŽARNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EI15-C/DP3  |
| 2   | POŽARNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EW30-C/DP3  |
| 3   | POŽARNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EW15/DP3  |
| 4   | PEVNĚ ZASKLENÉ NEOTEVÍRÁVÉ OKNO EW45/DP3                                    |
| 5   | POŽARNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EI30-C/DP3<br>VČETNĚ PEVNĚ ZASKLENÉHO NADSVĚTLÍKU |
| 6   | POŽARNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EI15-C/DP3<br>VČETNĚ PEVNĚ ZASKLENÉHO NADSVĚTLÍKU |
| 7   | VZT POTRUBÍ CHRÁNĚNÉ NA EI15  |
|  | PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ  |
|  | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ÚC  |
|  | HADICOVÝ SYSTÉM – NÁSTĚNNÝ HYDRANT D19                                      |
|   | BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ ČSN EN 179  |
|    | PANIKOVÉ KOVÁNÍ – OTEVŘENÍ OBOU KŘÍDEL DVEŘÍ SOUČASNĚ                       |