


R12 /Nástěnný rozvaděč 56M IP30/



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

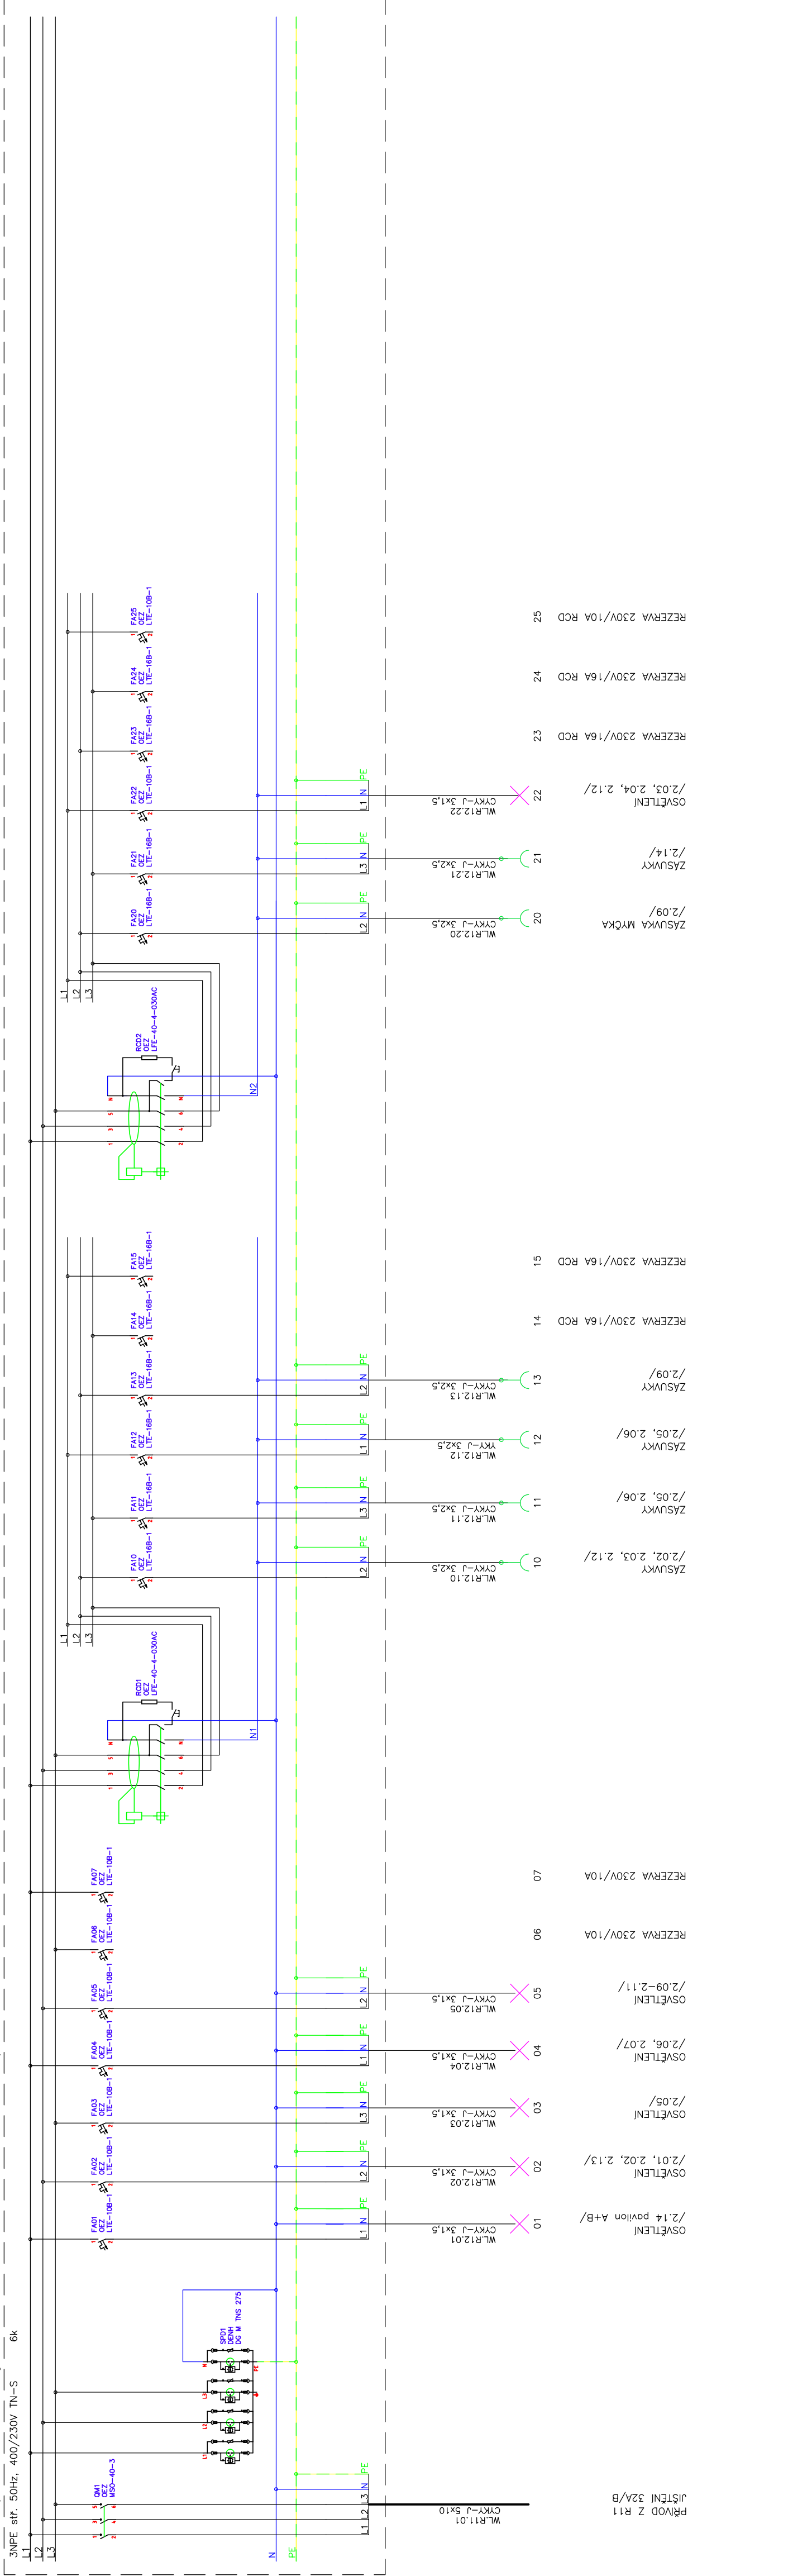

Rozvodné soustavy:

— 3NPE stž. 50Hz, 400/230V TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Zásuvkové okruhy (do 20A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem vybavovacím proudem 30mA.

AKCE	MŠ Třanovského 404, Frýdek oprava a rekonstrukce elektroinstalace				
VYPRACOVAL	RADIM BLATAK		KONTROLOVAL	RADIM BLATAK	
MÍSTO	Třanovského 404, Frýdek				PARE
INVESTOR	Statutární město Frýdek–Místek, Radniční 1148, Frýdek–Místek				
ČÁST	D.1.4.	DATUM	05/2017	ZAKÁZKA	2017/33
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3xA4
ČÁST	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
PRÍLOHA	Rozvodnice R12 - schéma zapojení				
	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4-11				

Radim Blaťák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz