

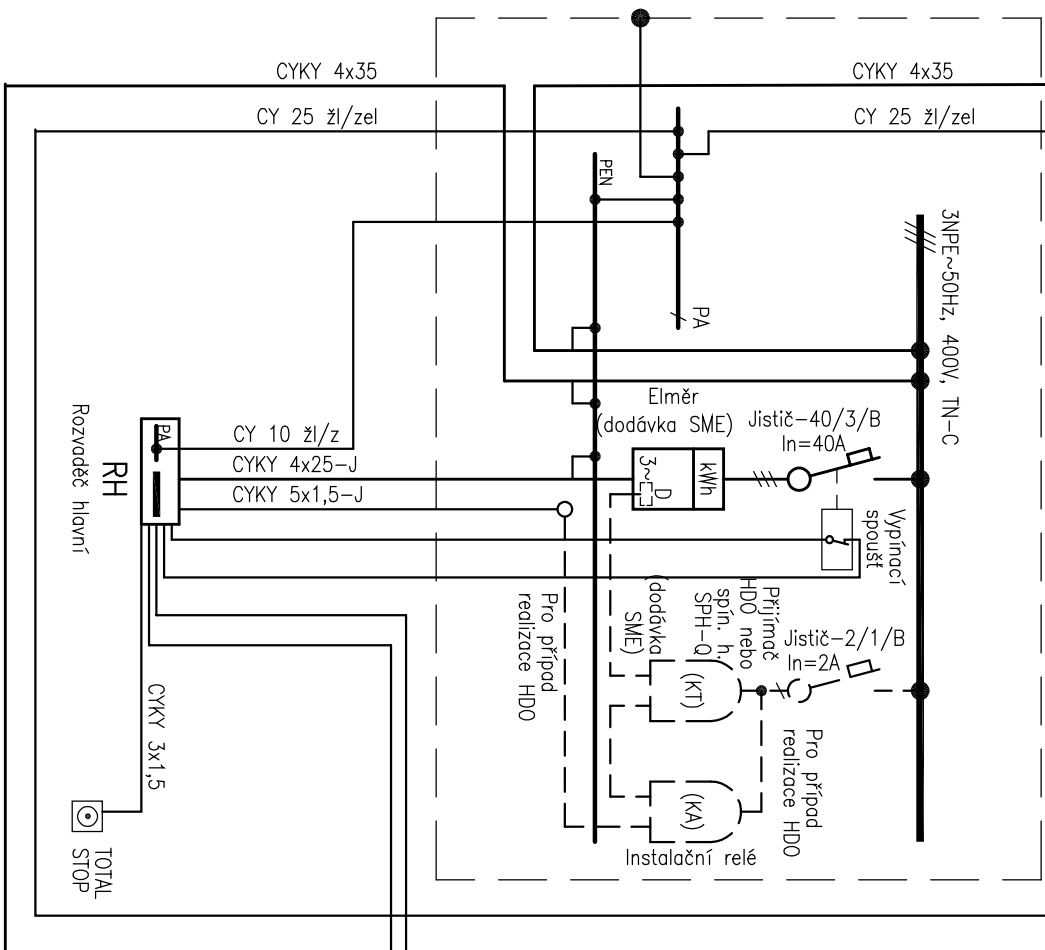


Elektroměrový rozváděč RE1

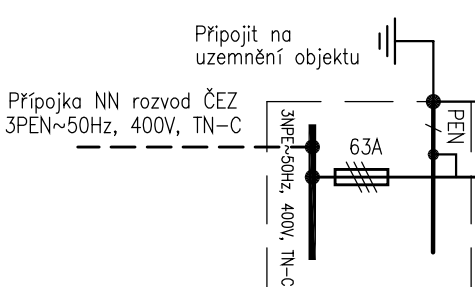


Elektroměrový rozváděč RE2

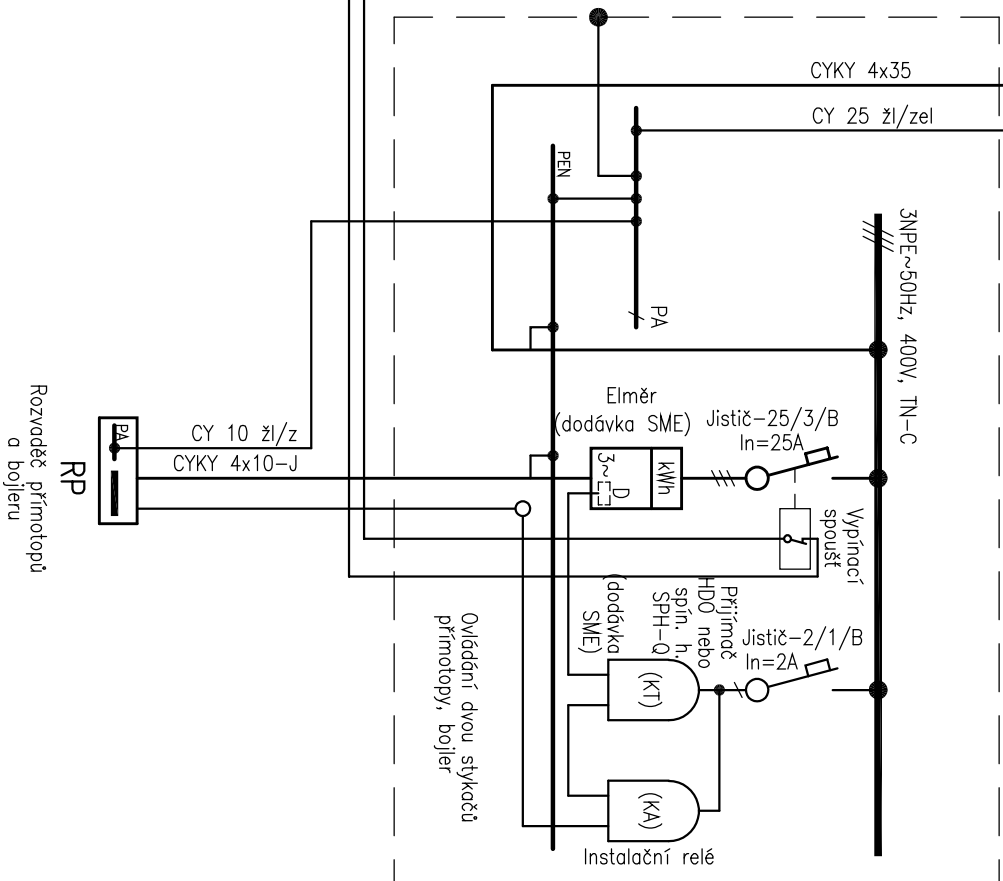

**Přípojková
skříň PS**
(není součástí PD)






Obvodové schéma

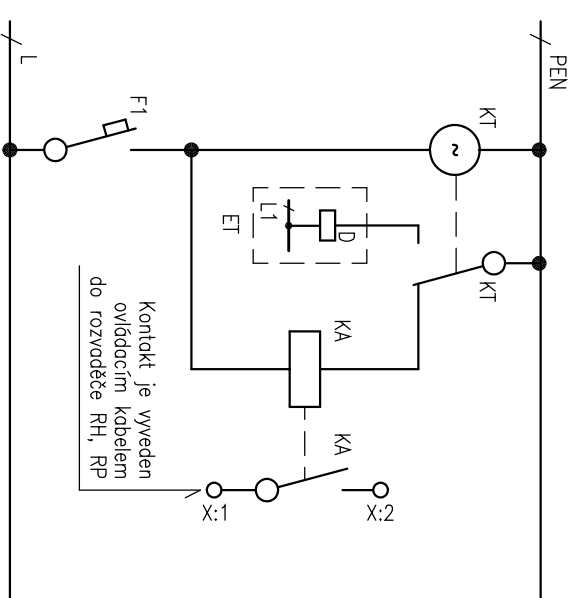(pro případ realizace
dvojsazbového měření)



Poznámka

Napáěetová soustava 3PEN~50Hz, 400V; TN-C. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN. Rozváděče RE1 a RE2 jsou oceloplechové, zapuštěné, vyrobené dle zásad SME, provedení venkovní v krytí min. IP43/IP20. Rozměry 2x (470 x 600 x 220mm). Skříň elektroměrového rozváděče bude s rezervou pro možnost doplnění HDO. Přístroje, které jsou ve schématu rozváděče RE kresleny čárkovaně, nebudou do tohoto rozváděče montovány, avšak pro jejich dodatečnou montáž bude v rozváděči připravena prostorová rezerva.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing. Kania Jan		Mazurková Jarmila		Ing. Foldyna David	
					
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č.: Frydek - Místek, č. 634956					
MÍSTO STAVBY: Frydek - Místek, č. 596003					
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: Statutární město Frydek - Místek Radniční 1148, 738 01 Frydek - Místek					
NÁZEV AKCE :					
Rozšíření centrálního hřbitova ve Frydku - projektová dokumentace					
OBJEKT :		SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍHO OBJEKTU			
ČÁST :		D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
OBSAH :					
ELEKTROMĚROVÉ ROZVADĚČE "RE1" A "RE2"					
					
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		PPS Kania s.r.o., Jivnická 665/10, 709 00 tel: 596 245 242, fax: 596 245 262 e-mail: projekce@pps-kania.cz			
PPS -02/17-D.1.4.4.b-		e-mail: projekce@pps-kania.cz			
Č. V.		05			