


ROZVADĚČ

RS.1

IP 43

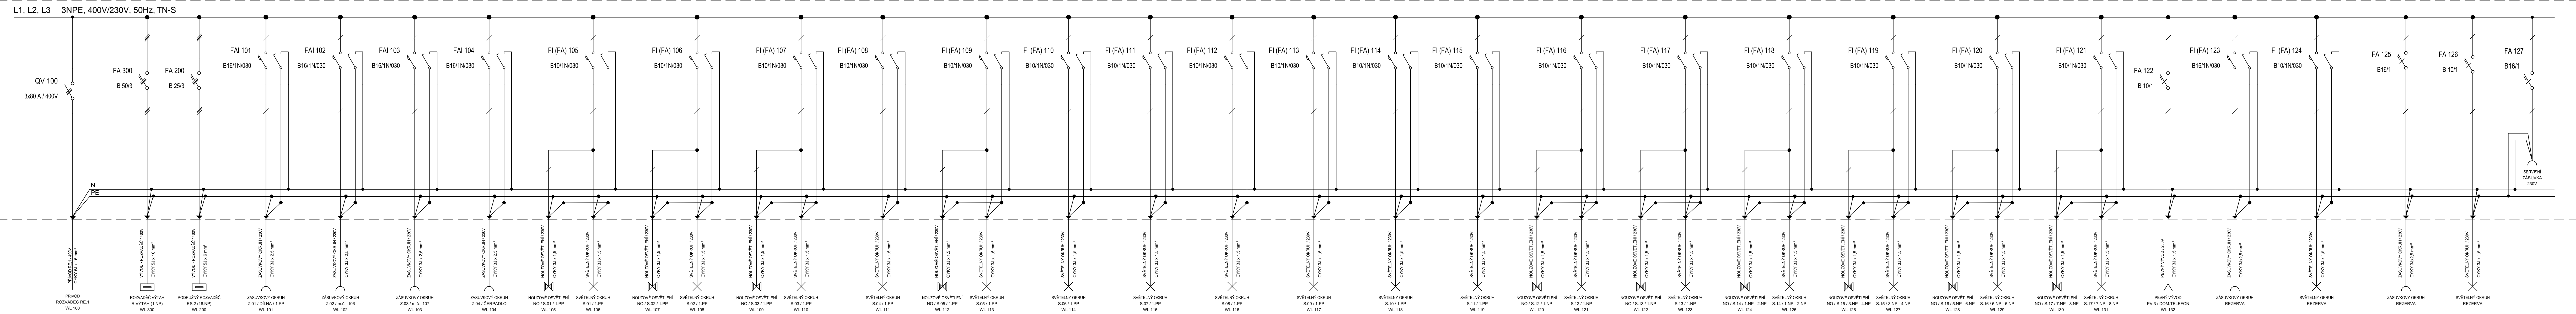

PROVEDENÍ ROZVADĚČE RS.1

- OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI₂30S
- KOUŘOTĚSNOST S₀S_m (PRONIKÁNÍ STUDENÉHO A TEPLÉHO KOUŘE)
- KRYTÍ IP54
- TŘÍBODOVÝ ROZVOROVÝ UZÁVEŘ
- JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
- 216 MOD (9x24 MOD, 1350x514x157 mm)
- MODULÁRNÍ LIŠTA PRO MONTÁŽ PŘÍSTROJOVÝCH LIŠT A KRYTŮ

	Akce: Dům č.p. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací		
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Kontakt zhotovitele: Lešebníská 626/24 719 01 Ostrov-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27781891
	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný Podpis: _____ Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Skral Kontroloval: Ing. Pavel Skral		Č. zakázky: 162/11/2019 Datum: 07/2020 Formát: 1470x297 Část: D Objekt: SO 01 Díl: D 1.4.4.b
	Výkres: ROZVADĚČ RS.1		Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01 Frýdek-Místek IČO: 00296643 DIČ: CZ00296643 Měřítko: D.1.4.4.b - 07