



# ROZVADĚČ RU1


	Kreslil <b>Bc. Michalčák Petr</b>	Druh dokumentu	Status dokumentu	+	
	Číslo výkresu <b>D.1.4.07E</b>	<b>Dokumentace pro provedení stavby</b>	<b>DPS</b>	<b>RU1</b>	
	Název dokumentu <b>ROZVADĚČ RU1</b>	Název, doplňující název	Č. dokumentu	Měřítko	
	Název listu <b>1 KRYCÍ LIST</b>	<b>ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična</b> <b>SO 01 - Dostavba tělocvičny</b>	Datum vydání <b>04/2021</b>	Jazyk	List <b>1</b>

- 1 KRYCÍ LIST
- 2 SEZNAM VÝKRESŮ
- 3 RU1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE
- 4 RU1 NAPÁJENÍ
- 5 STA1
- 6 RU1 ROZMÍSTĚNÍ

	Kreslil	Bc. Michalčák Petr	Druh dokumentu	Status dokumentu	+	
	Číslo výkresu	D.1.4.07E	Dokumentace pro provedení stavby	DPS	RU1	
	Název dokumentu	ROZVADĚČ RU1	Název, doplňující název	Č. dokumentu	Měřítko	
	Název listu	2 SEZNAM VÝKRESŮ	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična	Datum vydání	Jazyk	List
			SO 01 - Dostavba tělocvičny	04/2021		2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZVADĚČE RU1	
OZNAČENÍ:	RU1
VÝROBCE:	-
VÝROBNÍ ČÍSLO:	-
ROK VÝROBY:	-
TYP	ROZVADĚČ IP44
Rozměry (VxŠxH):	400x400x150 mm
JMENOVITÉ NAPĚTÍ	400/230V AC
JMENOVITÝ PROUD	20A
KRYTÍ	IP44
PŘÍVOD	HORNÍ
VÝVOD	HORNÍ

ROZVADĚČ  
montáž pod omítku,  
Jmenovité pracovní napětí: 400V AC  
Jmenovitá frekvence: 50Hz  
Krytí: IP40  
Třída ochrany: II  
Rozměry (VxŠxH): 400x400x150 mm



ROZVADĚČ MUSÍ BÝT VYROBEN A ODZKOUŠEN PODLE:

ČSN EN 61439-1 ed.2 – Rozváděče nízkého napětí –

Část 1: Všeobecná ustanovení

• ČSN EN 61439-2 ed.2 – Rozváděče nízkého napětí –

Část 2: Výkonové rozváděče

• ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí – Část 3 Rozvodnice

určené pro provozování laiky)

• ČSN EN 61439-6: Rozváděče nízkého napětí – Část 6:

Přípojnícové rozvody

#### BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO OBSLUHU ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PRÁCI NA NICH

NORMA ČSN 50110-1 ED. 3 STANOVUJE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO OBSLUHU ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PRÁCI NA NICH. VŠECHNY PŘÍKAZY A NAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S UVEDENOU NORMOU.

OBSLUHA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZAHRNÚJE VŠECHNY ÚKONY SPOJENÉ S JEHO PROVOZEM (SPÍNÁNÍ, REGULOVÁNÍ, VÝMĚNA POJISTEK, OVLÁDÁNÍ JISTIČŮ). TYTO PRÁCE MOHOU VYKONÁVAT PRACOVNÍCI SEZNÁMENÍ.

PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ ZAHRNÚJE MONTÁŽ, REVIZI A ÚDRŽBU. PATŘÍ SEM TAKÉ MĚŘENÍ PŘENOSNÝMI PŘÍSTROJI. TYTO PRÁCE MOHOU VYKONÁVAT PRACOVNÍCI POUČENÍ.


PRÁCE PODLE POKYNŮ VYŽADUJE POUZE NEJNUTNĚJŠÍ POKYNY. PRACOVNÍCI ZODPOVÍDAJÍ ZA DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ. TYTO PRÁCE MOHOU VYKONÁVAT PRACOVNÍCI ZNALÍ.


PRÁCE POD DOHLEDEM VYŽADUJE PODROBNĚJŠÍ POKYNY. PŘED PRACÍ SE PRACOVNÍK VYKONÁVAJÍCÍ DOHLED PŘESVĚDČÍ O PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ.

V PRŮBĚHU PRACÍ VYKONÁVÁ DOČASNOU KONTROLU. PRACOVNÍCI ZODPOVÍDAJÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ. TYTO PRÁCE MOHOU VYKONÁVAT PRACOVNÍCI ZNALÍ.

PRÁCE POD DOZOREM VYŽADUJE TRVALOU PŘÍTOMNOST PRACOVNÍKA S VYŠŠÍ KVALIFIKACÍ, KTERÝ ODPOVÍDÁ ZA BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ. TYTO PRÁCE MOHOU VYKONÁVAT PRACOVNÍCI ZNALÍ.


PROKAZATELNÉ POUČENÍ JE ZÁZNAM O INSTRUKTÁŽI NEBO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ. OBSAHUJE DATUM A PODPISY ŠKOLITELE A ŠKOLENÝCH PRACOVNÍKŮ. ZE ZÁZNAMU MUSÍ BÝT ZŘEJMÉ, CO BYLO OBSAHEM POUČENÍ.

	Kreslil	<b>Bc. Michalčák Petr</b>	Druh dokumentu	Status dokumentu		+
	Číslo výkresu	<b>D.1.4.07E</b>	<b>Dokumentace pro provedení stavby</b>	<b>DPS</b>		<b>RU1</b>
	Název dokumentu	<b>ROZVADĚČ RU1</b>	Název, doplňující název	Č. dokumentu		Měřítko
	Název listu	<b>3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE</b>	<b>ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična</b> <b>SO 01 - Dostavba tělocvičny</b>	Datum vydání	Jazyk	List
				<b>04/2021</b>		<b>3</b>

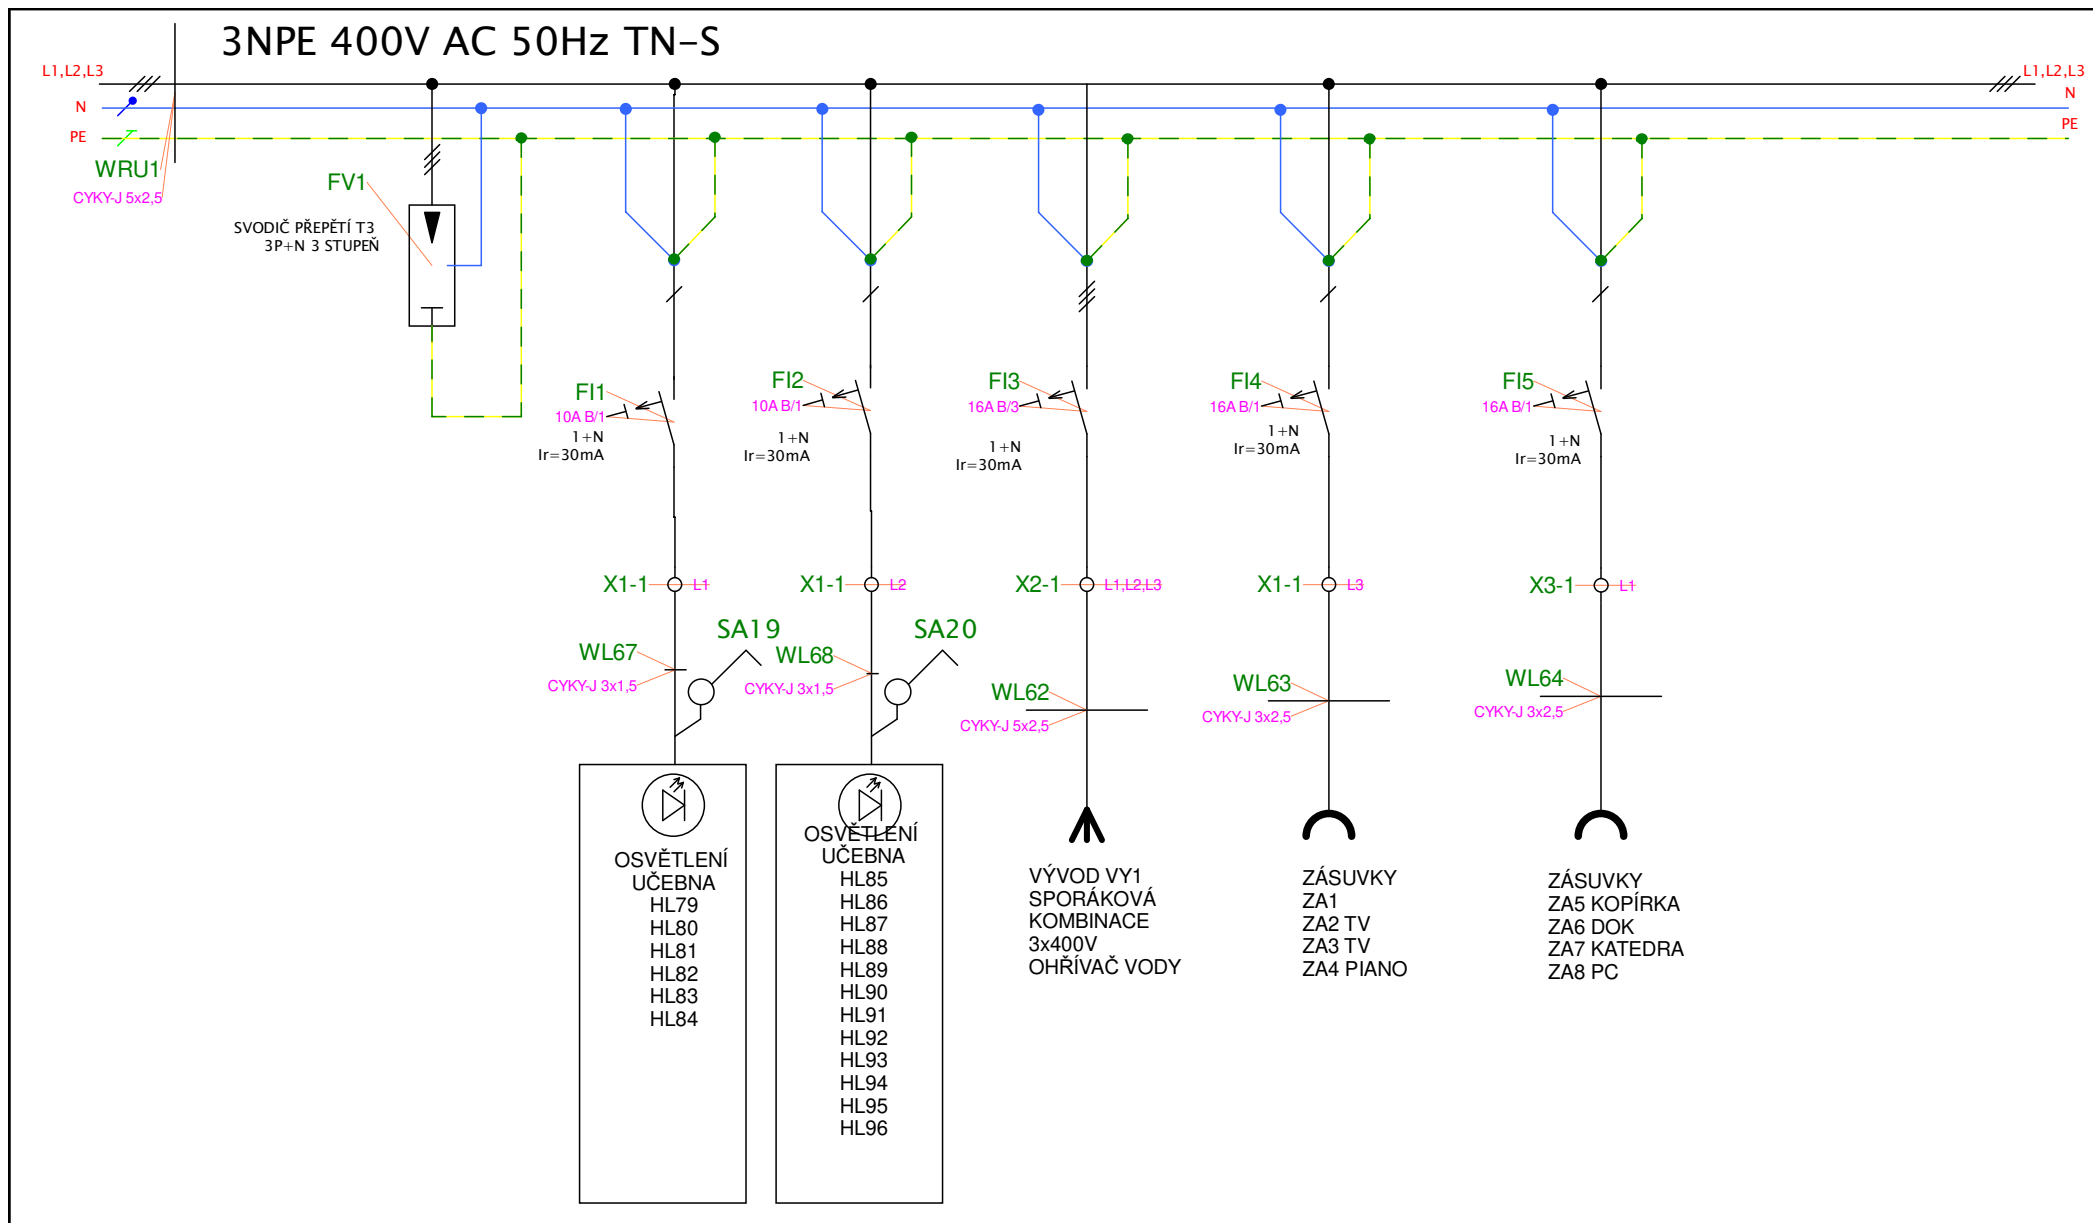


<b>JANKO</b> projekt	Kreslil <b>Bc. Michalčák Petr</b>	Druh dokumentu	Status dokumentu	+	
	Číslo výkresu <b>D.1.4.07E</b>	<b>Dokumentace pro provedení stavby</b>	<b>DPS</b>	<b>RU1</b>	
	Název dokumentu <b>ROZVADĚČ RU1</b>	Název, doplňující název	Č. dokumentu	Měřítko	
	Název listu <b>4 ROZVADĚČ</b>	<b>ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična</b> <b>SO 01 - Dostavba tělocvičny</b>	Datum vydání <b>04/2021</b>	Jazyk	List <b>4</b>

# RU1



**ROZVADĚČ**  
montáž pod omítku,  
Jmenovité pracovní napětí: 400V AC  
Jmenovitá frekvence: 50Hz  
Krytí: IP40  
Třída ochrany: II  
Rozměry (VxŠxH): 400x400x150 mm

	Kreslil	Bc. Michalčák Petr	Druh dokumentu	Status dokumentu	+	
	Číslo výkresu	D.1.4.07E	Dokumentace pro provedení stavby	DPS	RU1	
	Název dokumentu	ROZVADĚČ RU1	Název, doplňující název	Č. dokumentu	Měřítko	
	Název listu	5 ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična	Datum vydání	Jazyk	List
			SO 01 - Dostavba tělocvičny	04/2021		5