


POTRUBÍ PE

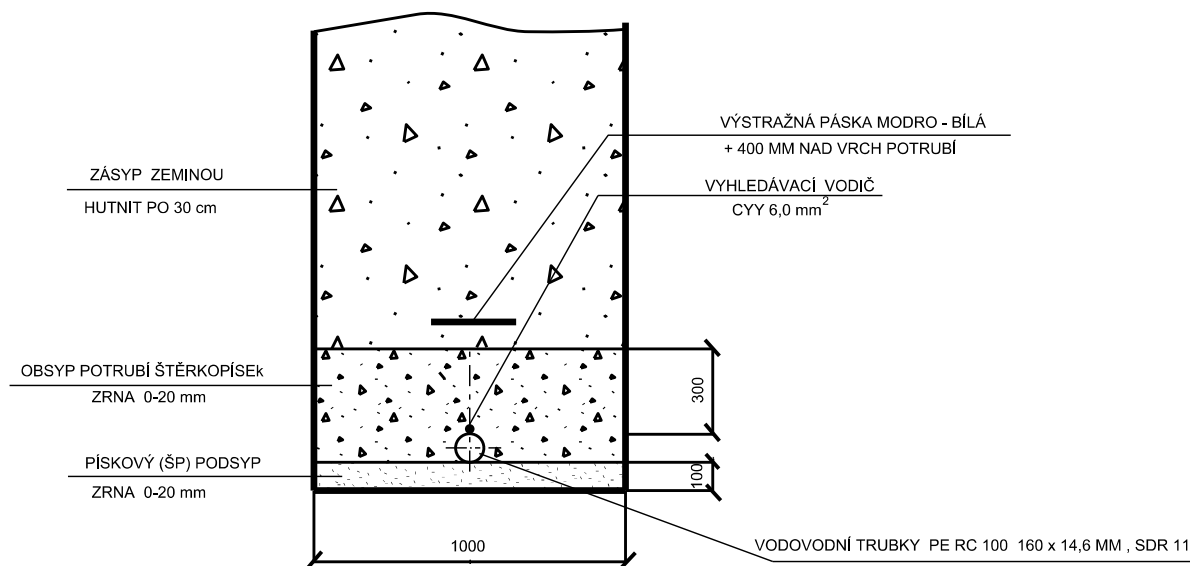


SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU

DPS

Souřadnicový systém: S - JTSK

Výškový systém: Bpv

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jaromír RUŠAR		 <p>Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 : E-mail: info@rusar.cz</p>
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Hermany		
Vypracoval:	Milan Májek		
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Černík		
Kraj:	Moravskoslezský	Datum:	12 / 2020
Zadavatel:	statutární město Frýdek-Místek	Formát:	1 A4
Název akce:	Rekonstrukce propustku P-11, Skalice SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU		Měřítko:
		Účel:	DPS
		Čís.zakáz.:	94 - 2017
		Archivní čís.:	20 - 2017
Název přílohy:	Uložení potrubí PE		Čís.soupravy: Čís. přílohy: 6