

PŘÍVOD Z RH1
JIŠTĚNÍ 40A/B

VÝVOD DO R21
JIŠTĚNÍ 40A/B

PŘÍVOD HDO Z RH1

VÝVOD HDO Z RA21

ZÁSUVKY
/1.02, 1.03, 1.12/

ZÁSUVKY
/1.05, 1.06/

ZÁSUVKY
/1.05, 1.06/

ZÁSUVKA VZT
/1.06/

ZÁSUVKA MYČKA
/1.09/

ZÁSUVKY
/1.09/



ZÁSUVKY
/1.16/

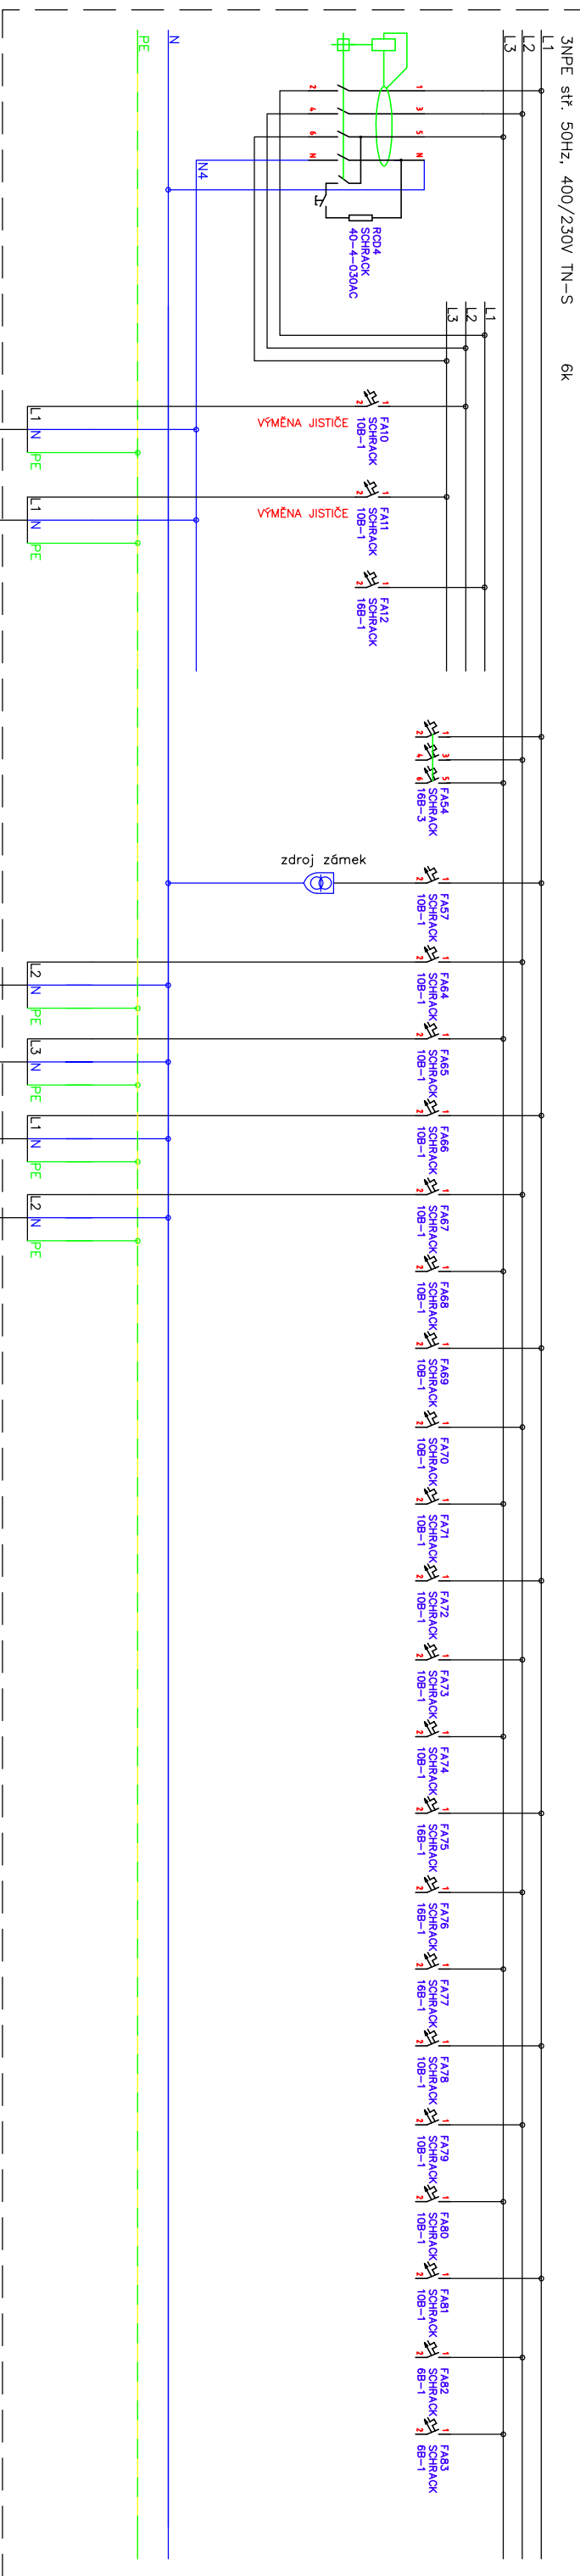
ZÁSUVKY
/terasa/

OSVĚTLENÍ /1.02, 1.03,
1.04, 1.07, 1.12/

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE		MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239 rekonstrukce elektroinstalací				SINU ^{TECH}						
VYPRACOVAL		RADIM BLAŽÁK			KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK						
MÍSTO		Gogolova 239, Frýdek–Místek						PARE				
INVESTOR		Statutární město Frýdek–Místek, Rodniční 1148, Frýdek–Místek										
ČÁST	D.1.4.a	DATUM	06/2021	ZAKÁZKA	2021/77	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2×A4	MĚŘÍTKO		
ČÁST PŘÍLOHA	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Rozvodnice RA11 - schéma zapojení - část 1/2										ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.a-12

[illegible]

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:



Rozvodné soustavy:

- 3NPE str. 50Hz, 400/230V TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje napájení. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, krytů nebo přepážkami.

Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE		<div>MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239</div> <div>rekonstrukce elektroinstalací</div>				<div>SINU</div> <div>TECH</div>															
VYPRACOVAL		RADIM BLAŽÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK													
MÍSTO		Gogolova 239, Frydek–Místek										PARE									
INVESTOR		Statutární město Frydek–Místek, Rodniční 1148, Frydek–Místek																			
ČÁST		D.1.4.a		DATUM		06./2021		ZAKAZKA		2021/77		STUPEŇ		DPS		FORMÁT		2x A4		MĚŘÍTKO	
ČÁST		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU									
PŘÍLOHA		Rozvodnice RA11 – schéma zapojení – část 2/2										D.1.4.a-12									