

LEGENDA SVÍTIDEL

- A** Interiérové přisazené LED svítidlo, opalový mikropiramid difuzor (6000lm; 54W)
- B** Interiérové přisazené LED svítidlo, IP65, opalový difuzor (2200 lm; 19W)
- C** Interiérové přisazené LED svítidlo, eloxovaný hliník, hexogonální difuzor (3437 lm; 20W)
- D** Interiérové přisazené LED svítidlo, eloxovaný hliník, hexogonální difuzor (2380 lm; 15W)
- E** Interiérové přisazené LED svítidlo, opalový mikropiramid difuzor (4000 lm; 36W)
- F** Interiérové rastrové LED svítidlo 600x600, mikropřizmatický difuzor (2900lm, 25W)
- N1** nouzové svítidlo přisazené bateriovým zdrojem s operačním časem 60. minut
- N2** nouzové svítidlo vestavné bateriovým zdrojem s operačním časem 60. minut

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, krytí nebo přepážkami.
Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha [m²]	Ref. číslo [-]	E _m [k]	U ₀ [-]	UGR _L [-]	R _a [-]
2.01	SCHODIŠTĚ	22,4	5.1.1	100	0,4	28	40
2.02	SATNA DĚTI	19,8	5.2.4	200	25	0,4	80
2.03	UMYVÁRNA DĚTI	13,2	5.2.4	200	25	0,4	80
2.04	WC DĚTI	7,6	5.2.4	200	25	0,4	80
2.05	PRACOVNA - DENNÍ MÍSTNOST	56,1	5.35.1	300	22	0,4	80
2.06	HERNA - LEHÁRNA	78,7	5.35.1	300	22	0,4	80
2.07	LEHÁTKA	3,9	5.4.1	100	25	0,4	60
2.08	SKLAD HRAČEK	3,1	5.4.1	100	25	0,4	60
2.09	PŘÍPRAVNA POKRMU	8,2	5.2.1	200	22	0,4	80
2.10	VÝTAHOVÁ SACHTA	1,1	-	-	-	-	-
2.11	STROJOVNA VÝTAHU	1,3	5.3.1	200	25	0,4	60
2.12	SATNA+HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - PERSONAL	6,2	5.2.4	200	25	0,4	80
2.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,2	-	-	-	-	-
2.14	SPOJOVACÍ CHODBA	22,1	5.1.1	100	0,4	28	40

LEGENDA

- spínač jednapólový – ř.1
 - spínač sériový – ř.5
 - přepínač sériový – ř.6
 - přepínač dvojité střídavý – ř.6+6
 - tlačítko – ř.1/0 So
 - tlačítko – ř.1/0 So s časovačem
 - přepínač střídavý – ř.7
 - zásuvka 230V/16A
 - zásuvka 2x 230V/16A
 - volné vyvedení kabelu 400V
 - vnitřní videojednotka domácího telefonu
 - ventilátor
 - zásuvka TV/R/SAT
 - zásuvka 2xR/45 kat. 5e
- doplňkové ochranné pospojování
nástěnné svítidlo IP44
svítidlo vybaveno čidlem PIR
růmeček x–násobný horizontální
rozdávěč siloproudý
rozdávěč slaboproudý (RACK)
stoupací vedení z nižšího patra
stoupací vedení do nižšího patra
stoupací vedení z vyššího patra
stoupací vedení do vyššího patra
okruhy 230V do 10A
okruhy 230V nad 10A
okruhy 400V kabely CYKY
hlavní kabelové trasy

POZNÁMKY

- Přesné umístění koncových prvků (zásuvek, vypínačů apod.) koordinovat na místě se zástupcem investora.
- V účebnách budou prověřeny kabeláže pro svítidla. Budou-li odpovídat současným platným normám, budou zachovány.

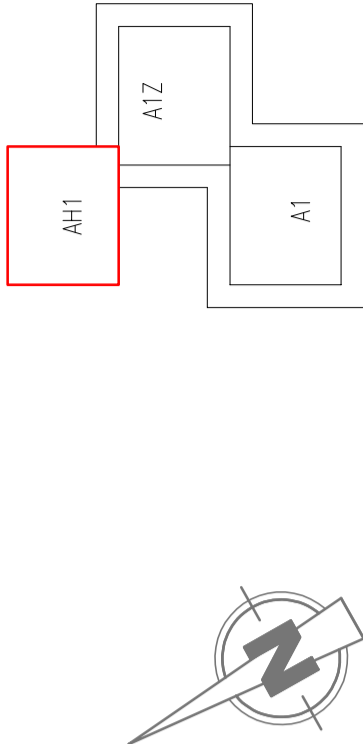

AKCE	MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239 rekonstrukce elektroinstalací	KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK	PARÉ
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK	KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK	PARÉ
MÍSTO	Gogolova 239, Frýdek–Místek	INVESTOR	Statutární město Frýdek–Místek, Radniční 1148, Frýdek–Místek	PARÉ
ČÁST	D.1.4.a	DATUM	06/2021	ČÍSLO VÝKRESU
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Elektroinstalace pavilon AH1 - 2.NP	STUPEŇ	2021/77	D.1.4.a-4
PRÍLOHA		FORMÁT	4xA4	
		MĚŘÍTKO	1:50	