

LEGENDA

- spinač jednofázový – ř.1
- spinač sériový – ř.5
- přepínač střídavý – ř.6
- přepínač dvojitý střídavý – ř.6+6
- tlačítko – ř 1/0 So
- přepínačkrýžový – ř.7
- tlačítko – ř 1/0 So s časovačem
- zásuvka 230V/16A
- zásuvka 2x 230V/16A
- volné vyvedení kabelu 400V
- kabelový vývod 230V/16A
- ventilátor
- vnitřní videojednotka domácího telefonu
- zásuvka TV/R/SAT
- zásuvka 2xRJ45 kat. 5e
- doplňkové ochranné pospojování
- nástěnné svítidlo IP44

- PIR svítidlo vybaveno čidlem PIR
- xRH rámeček x–násobný horizontální
- rozvaděč silnoproudý
- rozvaděč slaboproudý (RACK)
- stoupační vedení z nižšího patra
- stoupační vedení do nižšího patra
- stoupační vedení z vyššího patra
- stoupační vedení do vyššího patra

- okruhy 230V do 10A
- okruhy 230V nad 10A
- okruhy 400V kabely CYKY
- hlavní kabelové trasy

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha [m²]	Ref. číslo [-]	E <sub>m</sub> [K]	U <sub>0</sub> [-]	UGR <sub>L</sub> [-]	R <sub>a</sub> [-]
2.01	SCHODIŠTĚ	22.4	5.1.1	100	0.4	28	40
2.02	ŠATNA DĚTÍ	19.8	5.2.4	200	25	0.4	80
2.03	UMÝVÁRNA DĚTÍ	13.2	5.2.4	200	25	0.4	80
2.04	WC DĚTÍ	7.6	5.2.4	200	25	0.4	80
2.05	PRACOVNA - DENNÍ MÍSTNOST	56.1	5.35.1	300	22	0.4	80
2.06	HERNA - LEHARNA	76.7	5.35.1	300	22	0.4	80
2.07	LEHÁTKA	3.9	5.4.1	100	25	0.4	60
2.08	SKLAD HRAČEK	3.1	5.4.1	100	25	0.4	60
2.09	PŘÍPRAVNA POKRMŮ	7.7	5.2.1	200	22	0.4	80
2.10	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1.1	-	-	-	-	-
2.11	STROJOVNA VÝTAHU	1.3	5.3.1	200	25	0.4	60
2.12	ŠATNA+HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	6.2	5.2.4	200	25	0.4	80
2.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.2	-	-	-	-	-
2.14	SPOJOVACÍ CHODBA	21.5	5.1.1	100	0.4	28	40

LEGENDA SVÍTIDEL

- A Interiérové přisazené LED svítidlo, opdlový mikropiramid difuzor (6000lm; 54W)
- B Interiérové přisazené LED svítidlo, IP65, opdlový difuzor (2200 lm; 19W)
- C Interiérové přisazené LED svítidlo, eloxovaný hliník, hexagonální difuzor (3437 lm; 20W)
- D Interiérové přisazené LED svítidlo, eloxovaný hliník, hexagonální difuzor (2380 lm; 15W)
- E Interiérové přisazené LED svítidlo, opdlový mikropiramid difuzor (4000 lm; 36W)
- F Interiérové rastrové LED svítidlo 600x600, mikropřízmatický difuzor (2900lm, 25W)
- N1 nouzové svítidlo přisazené bateriovým zdrojem s operačním časem 60. minut
- N2 nouzové svítidlo vestavné bateriovým zdrojem s operačním časem 60. minut

POZNÁMKY

- Přesné umístění koncových prvků (zásuvek, vypínačů apod.) koordinovat na místě se zástupcem investora.
- V učebnách budou prověřeny kabeláže pro svítidla. Budou–li odpovídat současným platným normám, budou zachovány.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

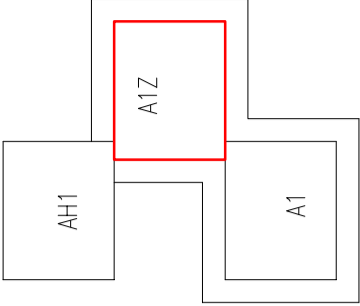

LEGENDA

- PIR svítidlo vybaveno čidlem PIR
- xRH rámeček x–násobný horizontální
- rozvaděč silnoproudý
- rozvaděč slaboproudý (RACK)
- stoupační vedení z nižšího patra
- stoupační vedení do nižšího patra
- stoupační vedení z vyššího patra
- stoupační vedení do vyššího patra

- okruhy 230V do 10A
- okruhy 230V nad 10A
- okruhy 400V kabely CYKY
- hlavní kabelové trasy

MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239  
rekonstrukce elektroinstalací

AKCE	RADIM BLÁŤÁK	KONTROLOVAL	RADIM BLÁŤÁK	PARE
VYPRACOVAL	RADIM BLÁŤÁK	2021/77	2021/77	2021/77
MÍSTO	Gogolova 239, Frýdek–Místek			1:50
INVESTOR	Statutární město Frýdek–Místek, Radniční 1148, Frýdek–Místek			ČÍSLO VÝKRESU
ČÁST	D.1.4.a	06/2021	2021/77	1:50
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA	Elektroinstalace pavilon A1Z - 2.NP			D.1.4.a-6