


RH2 /stávající rozvaděč – doplnění/

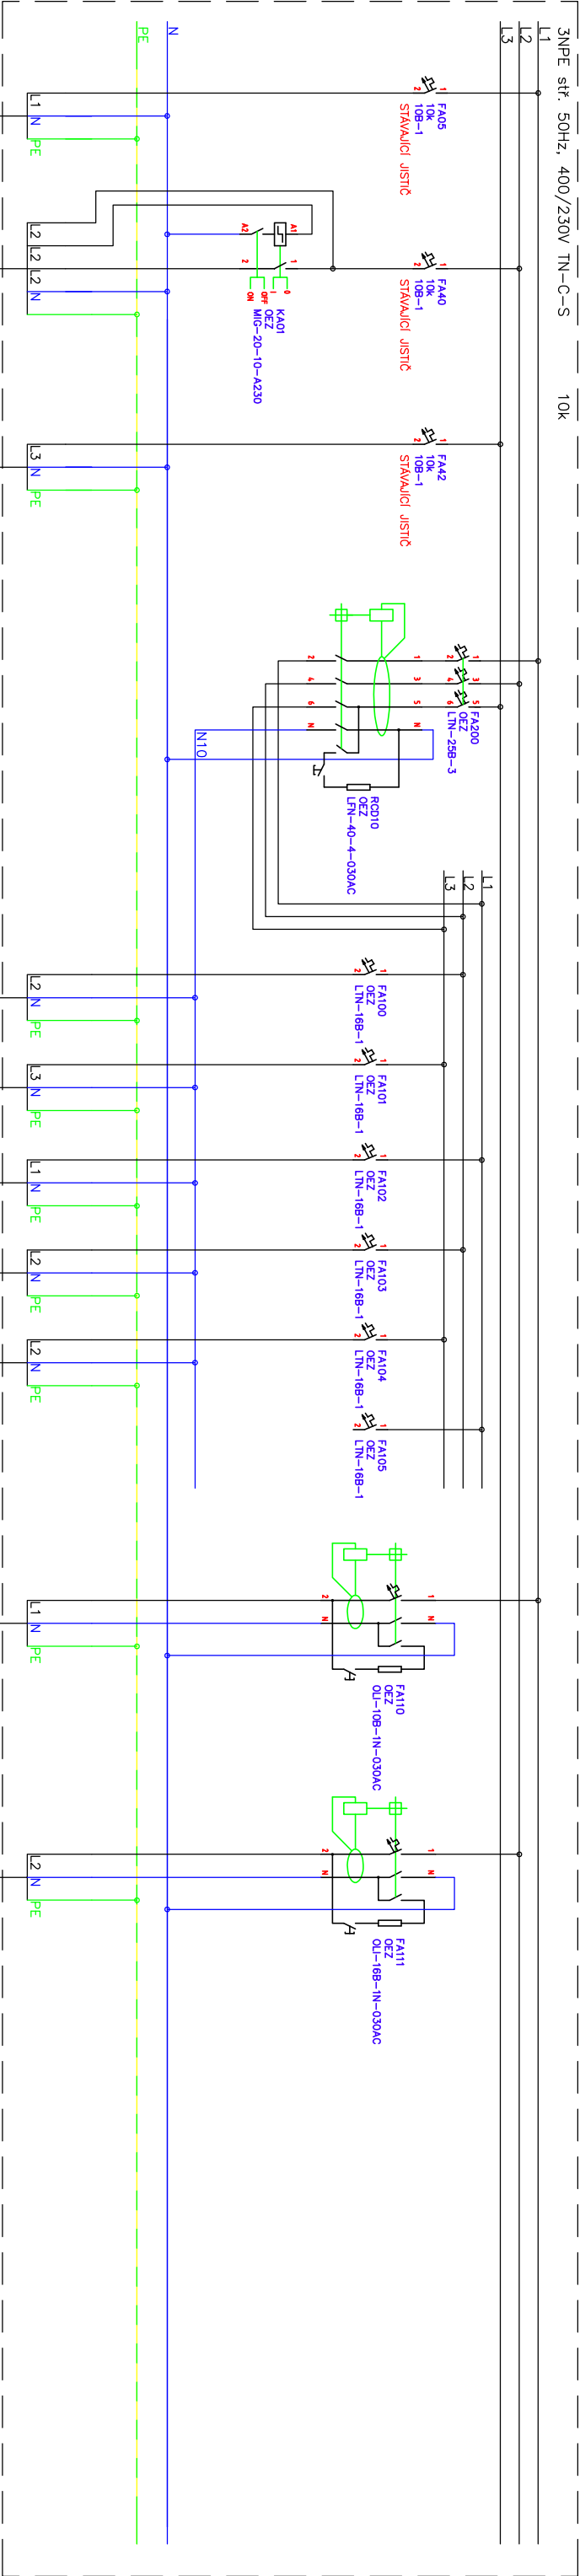

ÚSTŘEDNA PZTS
/1.06/

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
/krček 1.03, 1.16/
OSVĚTLENÍ
/krček 1.03, 1.16/
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
/krček 1.03, 1.16/

OSVĚTLENÍ
/1.01, 1.02, 2.01/

ZÁSUVKY
/1.01, 1.03/

ZÁSUVKY
/1.06/

ZÁSUVKY
/1.06/

ZÁSUVKY
/1.09/

ZÁSUVKY
/1.12/



REZERVA 230V/16A RCD

OSVĚTLENÍ
/exteriér/

ZÁSUVKA DR
/1.06/

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–C–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE		MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239 rekonstrukce elektroinstalací				SINU ^{TECH}															
VYPRACOVAL		RADIM BLAŽÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK													
MÍSTO		Gogolova 239, Frýdek–Místek										PARE									
INVESTOR		Statutární město Frýdek–Místek, Rodniční 1148, Frýdek–Místek																			
ČÁST		D.1.4.a		DATUM		06/2021		ZAKÁZKA		2021/77		STUPEŇ		DPS		FORMÁT		2xA4		MĚŘÍTKO	
ČÁST		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU		D.1.4.a-11							
PŘÍLOHA																					
Rozvodnice RH2 - doplnění přístrojů																					