


RA12 /stávající rozvaděč zapuštěný OCEP/ – část 1/2

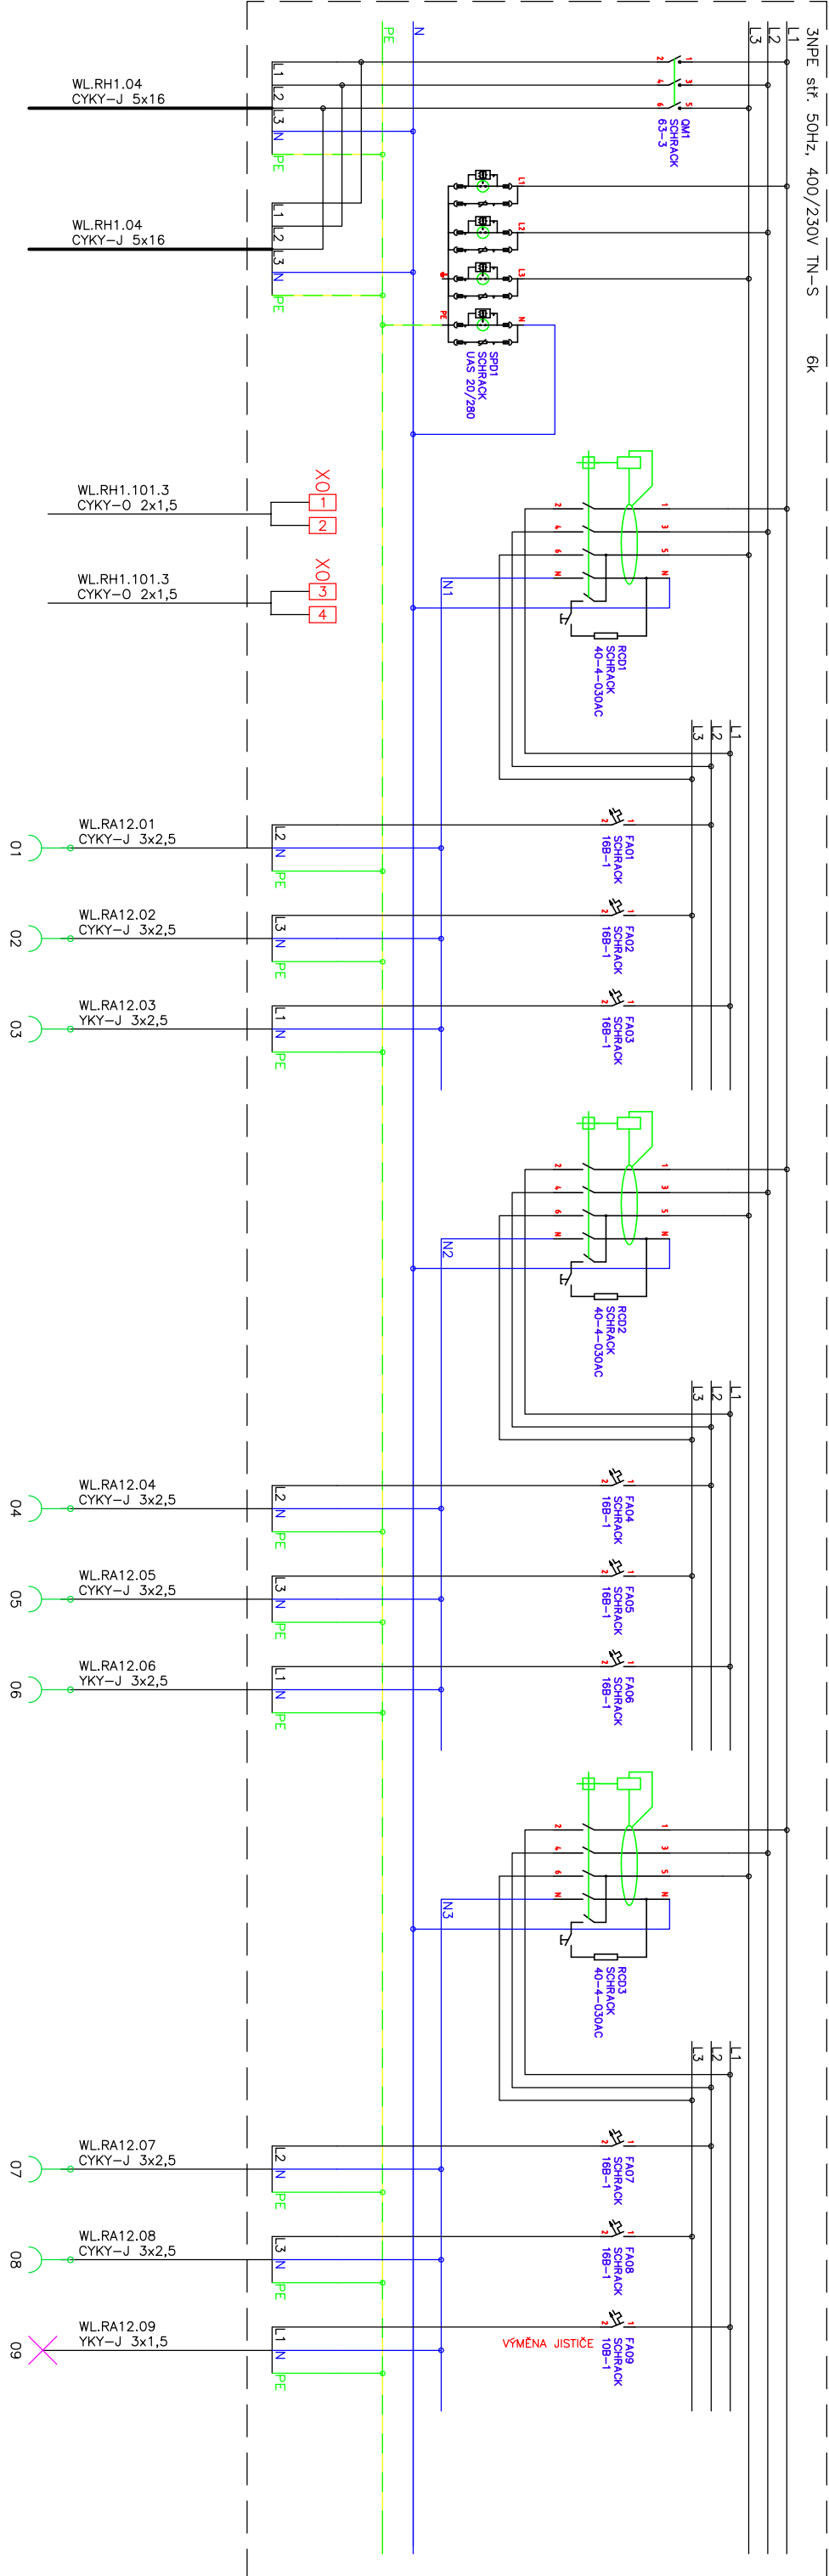

PŘÍVOD Z RH1  
JIŠTĚNÍ 40A/B

VÝVOD DO R22  
JIŠTĚNÍ 40A/B

PŘÍVOD HDO Z RH1

VÝVOD HDO Z RA22

ZÁSUVKY  
/1.02, 1.03, 1.12/

ZÁSUVKY  
/1.05, 1.06/

ZÁSUVKY  
/1.05, 1.06/

ZÁSUVKA VZT  
/1.06/

ZÁSUVKA MYČKA  
/1.09/

ZÁSUVKY  
/1.09/



ZÁSUVKY  
/1.16/

ZÁSUVKY  
/terasa/


OSVĚTLENÍ /1.02, 1.03,  
1.04, 1.07, 1.12/

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:  
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.  
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.  
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.  
Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

|            |                             |   |   |             |              |   |      |        |      |         |               |  |  |
|------------|-----------------------------|---|---|-------------|--------------|---|------|--------|------|---------|---------------|--|--|
| AKCE       |                             | MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239<br>rekonstrukce elektroinstalací |   |             |              | SINU <sup>TECH</sup>  |      |        |      |         |               |  |  |
| VYPRACOVAL |                             | RADIM BLAŽÁK  |  | KONTROLOVAL | RADIM BLAŽÁK |  |      |        |      |         |               |  |  |
| MÍSTO      |                             | Gogolova 239, Frýdek–Místek                                   |   |             |              |   | PARE |        |      |         |               |  |  |
| INVESTOR   |                             | Statutární město Frýdek–Místek, Rodniční 1148, Frýdek–Místek  |   |             |              |   |      |        |      |         |               |  |  |
| ČÁST       | D.1.4.a                     | DATUM   | 06/2021   | ZAKÁZKA     | 2021/77      | STUPEŇ  | DPS  | FORMÁT | 2xA4 | MĚŘÍTKO |               |  |  |
| ČÁST       | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |   |   |             |              |   |      |        |      |         | ČÍSLO VÝKRESU | D.1.4.a-14                                   |  |
| PŘÍLOHA    |                             |   |   |             |              |   |      |        |      |         |               | Rozvodnice RA12 – schéma zapojení – část 1/2 |  |

RA12 /stávající rozvaděč zapuštěný OCEP/ - část 2/2

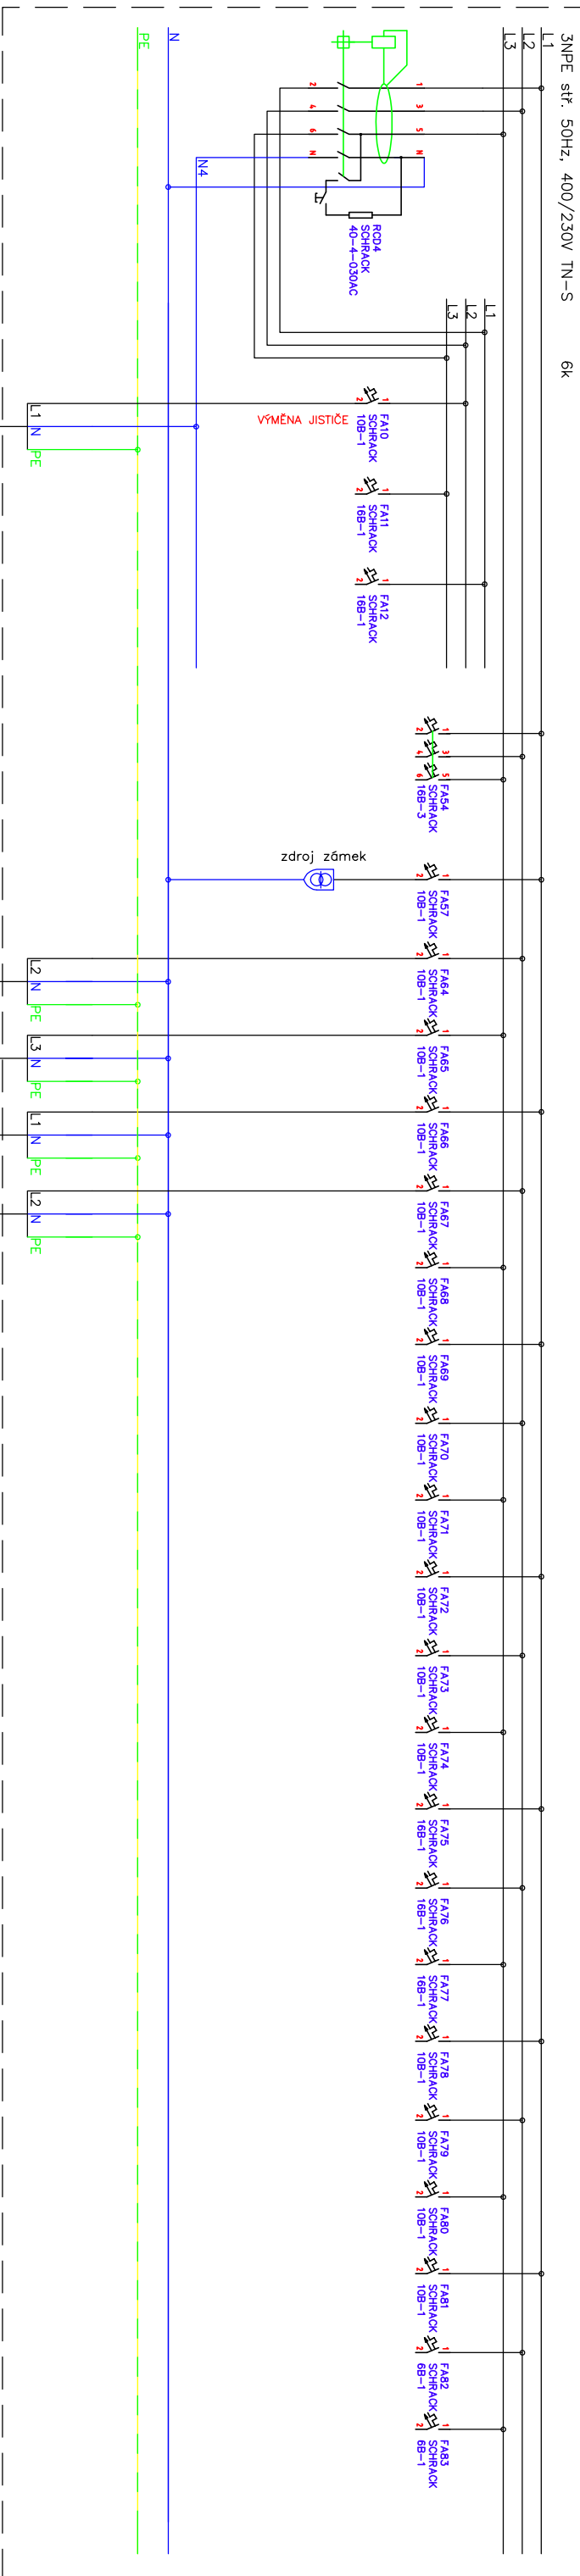[illegible]

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:




### Rozvodné soustavy:

- 3NPE str. 50Hz, 400/230V TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

|            |  |   |             |   |   |
|------------|--|---|-------------|---|---|
| AKCE       |  | <b>MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239</b><br><b>rekonstrukce elektroinstalací</b>         |             |  |   |
| VYPRACOVAL | RADIM BLAŽÁK   |  | KONTROLOVAL | RADIM BLAŽÁK  |  |
| MÍSTO      | Gogolova 239, Frydek-Místek                                  |   |             |   | PARE  |
| INVESTOR   | Statutární město Frydek-Místek, Rodniční 1148, Frydek-Místek |   |             |   |   |
| ČÁST       | D.1.4.a  | DATUM   | 06/2021     | ZAKÁZKA   | 2021/77   |
|            |  |   |             | STUPEŇ  | DPS   |
|            |  |   |             | FORMÁT  | 2x A4   |
| ČÁST       | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA                                  |   |             |   | ČÍSLO VÝKRESU   |
| PŘÍLOHA    | Rozvodnice RA12 - schéma zapojení - část 2/2                 |   |             |   | D.1.4.a-14  |