

POZNÁMKA

Rozvodná soustava 1+N+PE AC 50Hz, 230V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
automatickým odpojením od zdroje ve stavoveném čase v síti TN,
v části instalace doplněna proudovými chrániči
a doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Prostředí - viz technická zpráva

LEGENDA

- A - LED svítidlo 14W, 1250lm, 3000K, kruhové, sklo s matovaným povrchem, průměr 300mm, IP40
- ⏏ - jednopól. vypínač 1, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- ⊗ - ovladač zapínací se signalizační doutnavkou 1/0S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- EV ☐ - elektrický ventilátor s doběhem - dodávka VZT
- NZ ☐ - napájecí zdroj pro pisoáry - dodávka zdravotnický
- se - senzor pisoáru - dodávka zdravotnický


Napojení ventilátorů provedeno kabely CYKY 5-Jx1,5mm² k tlačítkům CYKY 3-Ox1,5mm²

Napojení ventilátorů napájecího zdroje kabelem CYKY 3-Jx1,5mm²

Instalace bude provedena pod omítkou.

Legenda místností :

Ozn.	Popis místnosti
201	Šatna 4
202	Umývárna dětí
203	WC dětí
204	WC učitelky

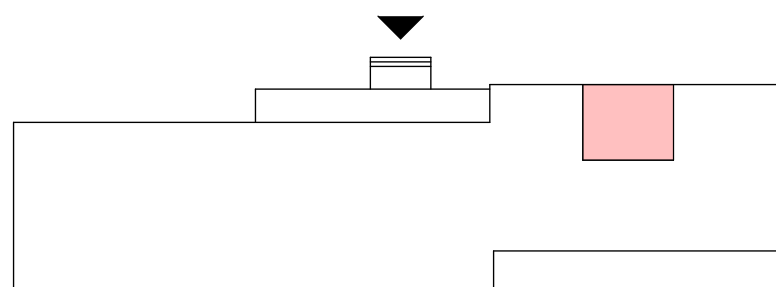

D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika

Pavilon B

Ved. projektant	Odp. projektant	Vypracoval	Software	<div>SPOLÉČNOST ARPIA 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek</div>	
Ing.Havlásek	Libuše SVOLINSKÁ	Zdeněk HLOŽANKA	EIProCAD		
Místo: Frýdek-Místek		Okres: Frýdek-Místek			
Investor: Statutární město FM, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek					
Stavba: Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek - rekonstrukce sociálního zařízení - pav. B - aktualizace				Formát	2 A4
				Datum	03/2016
				Stupeň	DPS
				Zak. číslo	3-010-16
Výkres:				Měřítko:	Výkr. číslo:
Půdorys 2.NP - oddělení Žabka				1:50	102