

Výstavba tělocvičny ZŠ J. Čapka, F-M

Venkovní osvětlení

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12646-1:
Výpočet nouzového osvětlení dle ČSN EN 1838:

Datum: 24.09.2020
Zpracovatel: Michal Tolar

Hormen CE a.s.

Na Dolinách 168/6, 147 00 Praha 4 - Podolí

Zpracovatel Michal Tolar
Telefon +420 731 150 423
Fax
e-mail mtolar@hormen.cz

Obsah

Výstavba tělocvičny ZŠ J. Čapka, F-M

Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Venkovní scéna 1	
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	3

Hormen CE a.s.

Na Dolinách 168/6, 147 00 Praha 4 - Podolí


Zpracovatel Michal Tolar

Telefon +420 731 150 423

Fax

e-mail mtolar@hormen.cz

Venkovní scéna 1 / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

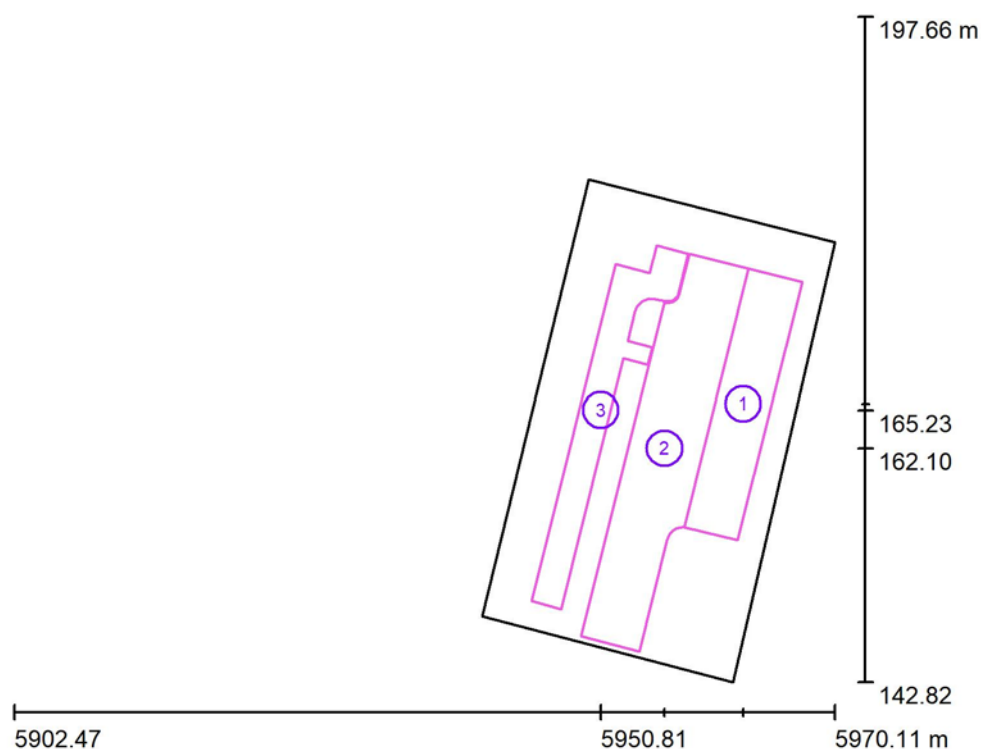

Měřítko 1 : 624

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Parkovací stání	svisle	33 x 7	9.46	5.12	14	0.541	0.362
2	Příjezdová cesta	svisle	38 x 7	21	6.83	36	0.333	0.188
3	Chodník	svisle	37 x 7	27	8.98	38	0.330	0.238

Shrnutí výsledků

Typ	Pocet	Průměr [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
svisle	3	19	5.12	38	0.27	0.14