

1.PP

2.01

pod strop výtahové šachty –servopohon kloupy
NHXH J3x1,5 mm2

1.01

320W/230V
+ S-ET10E

1.02

+ SERVO SW/230V

světelná instalace CYKY J3x1,5 mm2 (20x1,5) pod omítkou
průchody uložít v PE trubkách
instalace spotřebičů a zásuvek 230 V 50Hz CYKY J3x2,5 mm2
uložení v omítkce, ukončení dle pokynů instalační firmy
instalace motorická a zásuvková 400 V CYKY J5x6 mm2 NHXH J 5x10mm2
uložení v omítkce, ukončení viz pokyny pro montáž

Poznámka:


zařízení VZT 1.01 1.02 a 1.03 jsou zapojené jako požární vzduchotechnika přes UPS
rozvaděč RV2 pro evakuační výtah bude napojen rovněž přes UPS

v původním rozvaděči RE v 1.NP se odpojí odvod pro stávající výtah (neevakuační ponechaný) AYKY4x6
nové jištění pro rozvaděč RV1 bude ve společném rozvaděči výtahů RHV, odvod pro RV1
se v 1.NP připojí přes krabici nad RE na původní napájení, původní jištění v RE 20B/3 pro výtah bude odpojeno
v rozvaděči RHV bude hlavní jištění pro oba výtahy 63B/3- nutno požádat o navýšení dimenze u dodavatele elektrické energie!!

veškerá instalace bude uložena v drážkách ve zdi ve strojovně UPS v podhledové protipož.konstrukci !!

Předpisy pro evakuační výtah - viz zpráva pož.specialisty a dodavatele výtahu (uložení klíče skříňka u vchodu) atd.

Pozor! nutno ověřit funkce dodané UPS skříň se zapojením v rozvaděči (možnost změny)

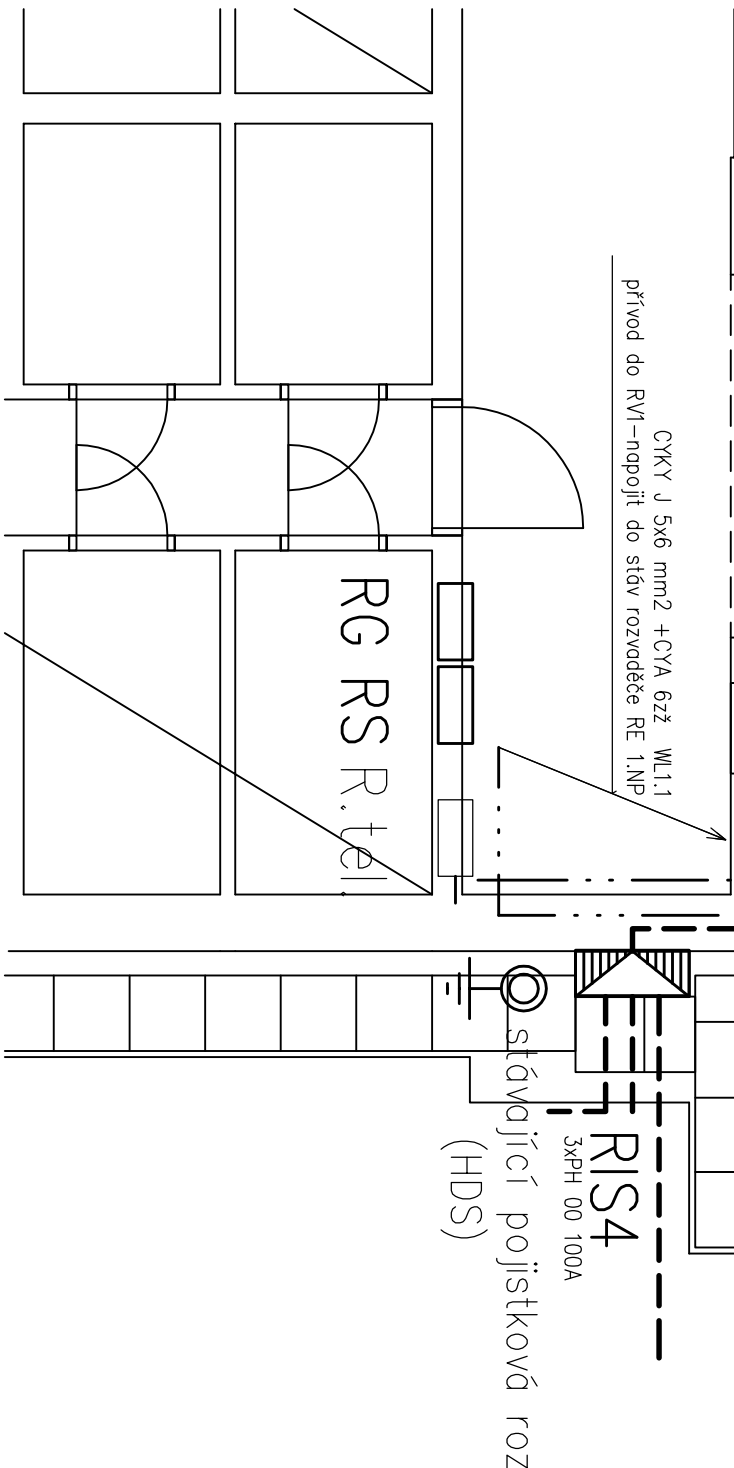

Legenda vedení:

VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A URČUJÍ MÍRU STANDARDU !

D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ.OCHRANY PŘED BLESKEM

ZODP. PROJEKTANT		elektroprojekt	ZAKAZKA
VYPRACOVAL	Vladislav Tolosov	Havířov Bludovice Votká 7/694	
		945/16/To	

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAVNÍČEK		Atris s.r.o.	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRAVNÍČEK		Občanská 1116/18	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK		710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
RADNÍČNÍ 1148, 738 01 FRÝDEK MÍSTEK			
NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU PRO DŮM ČP.147		ČÁST: ELEKTRO	
UL. 17.LISTOPADU FRÝDEK MÍSTEK		FORMÁT: 630 x 375	
		DATUM: duben 2016	
		STUPEŇ: DPS	
		MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 2155/18	
		KATASTR. ÚZEMÍ: MÍSTEK	
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT: SO01	
PŮDORYS 1.PP TECHNOLOGICKÁ INSTALACE		MĚŘÍTKO: 1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4b.02	